



Debreceni Intézményműködtető Központ



Központi tűzvédelmi szabályzat

Tóth Tamás
Munka- és tűzvédelmi megbízott

Hajnal János
igazgató

Tartalomjegyzék

I.	Általános rendelkezések	4
1.	A szabályzat célja	4
2.	A szabályzat hatálya	5
3.	Kapcsolódó jogszabályok.....	5
II.	Részletes szabályok.....	6
1.	Az igazgató tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai, kötelezettségei	6
2.	A műszaki részlegvezető tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai, kötelezettségei.....	6
3.	A személyzeti-munkaügyi részleg tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai, kötelezettségei	9
4.	A DIM által üzemeltetett telephelyet használó intézmény, szervezet, vállalkozás vezetőjének tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai, kötelezettségei.....	9
5.	A munka- és tűzvédelmi megbízott tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai, kötelezettségei ..	9
6.	A munkavállalók tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai, kötelezettségei	12
7.	Általános érvényű, minden a DIM által üzemeltetett telephelyen kötelező érvényű használati tűzvédelmi szabályok.....	13
	Tűzveszélyességi osztályok	13
	Az anyagok tűzveszélyességi osztálya.....	13
	Használatra vonatkozó általános érvényű tűzvédelmi szabályok	16
	Tűzveszélyes tevékenység	18
	Dohányzás.....	19
	Szállítás és vontatás	22
	Tárolás szabályai.....	22
	Tűzoltási út, terület és egyéb utak.....	23
	Szellőztetés	24
	Hő-és füstelvezetés	24
	Csatornahálózat.....	24
	Gépi berendezés	25
	Villamos berendezés	25
	Villámvédelem és felülvizsgálata	26
	Beépített tűzjelző és beépített oltóberendezés, tűzoltó készülék, felszerelés	27
	Járművek.....	30
	Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer	31
	Egyéb biztonsági világításra vonatkozó előírások	35
	A tartózkodási hely védelme.....	35
	Menekülési útvonal követelményei	35
	Tűzoltó készülékek	36
	Tűzoltási út, terület és egyéb utak.....	37
	Beépített tűzjelző és beépített oltóberendezés, tűzoltó készülék, felszerelés	38
	A kifestőszükségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata .	41
	A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolási előírásai.....	42
	A tűzoltó-vízforrások és tartozékaik felülvizsgálata.....	43
	A DIM-re vonatkozó eseti tűzmegelőzési használati szabályok, előírások	44
	Iroda és iroda jellegű helyiségek	44
	Mosdók, WC-k, zuhanyzók	45
	Elektromos kapcsolóhelyiségek, kapcsoló szekrények.....	46
	Irattár	46
	Tisztítószer tároló.....	47
	Öltöző.....	47
	Recepció-Porta	48
	Orvosi rendelő, kezelő	48

<i>Általános raktár</i>	49
<i>Hő központ, gépházak</i>	49
<i>Mosókonyha</i>	50
<i>Gázkazán helyiség.....</i>	51
<i>Karbantartó műhely.....</i>	53
<i>Teakonyha helyiség.....</i>	55
<i>Tárgyaló terem.....</i>	56
<i>Ebédlő.....</i>	56
<i>Festék raktár</i>	58
III. Záró rendelkezések.....	61

I. Általános rendelkezések

Jelen szabályzat célja, hogy a Debreceni Intézményműködtető Központ (a továbbiakban: DIM) a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. § (1) bekezdése alapján az általa üzemeltetett telephelyekre a tűzvédelemmel kapcsolatos szabályokat meghatározza, és a telephelyein a DIM által foglalkoztatott dolgozók és az épületet használók megismerjék és betartsák azokat a tűzvédelmi, tűz megelőzési, használati és magatartási szabályokat, melyeket munkájuk során, munkaterületükön, az egyes telephelyek használata során be kell tartani a tüzesetek megelőzése érdekében.

Jelen szabályzat az egyes telephelyekre vonatkozóan a telephelyek speciális szabályait nem tartalmazza, úgymint:

- az egyes telephelyek épületeiben lévő (és itt nem szabályozott) helyiségcsoportokra vonatkozó tűzvédelmi szabályok
- az egyes épületek tűzriadó terve
- az egyes épületek menekülési útvonal kijelölése és rajza
- kiürítési számítás
- a saját munkavállalókra és ellátottakra, gondozottakra, stb. vonatkozó tűzvédelmi szabályok.

A munkavállalók kötelezettsége, a Központi tűzvédelmi szabályzat függelékében feltüntetett és fel nem tüntetett telephelyek, továbbá a használók által készített (étkeztetést biztosító szolgáltatók, illetve a DIM-hez rendelt költségvetési intézmények) tűzvédelmi szabályzataiban foglaltak betartása és betartatása.

A jogszabályokban előírt feladatok végrehajtása érdekében jelen szabályzat a függelékben felsorolt intézmények, épülethasználók a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. § (1) bekezdésében foglalt Tűzvédelmi szabályzat készítésére vonatkozó kötelezettségét tartalmazza.

1. A szabályzat célja

A Tűzvédelmi szabályzat fő célja, hogy a DIM által üzemeltetett telephelyeken a használók, a munkavállalók megismerjék, elsajátítsák azokat az alapvető, a tüzesetek megelőzéséhez szükséges tűzvédelmi-, használati- és magatartási szabályokat, melyeket az élet- és vagyonbiztonság érdekében a telephelyek területén be kell tartaniuk, tartatniuk.

A szabályzat másik fontos célja, hogy a felelős vezetők, beosztott munkavállalók megismerjék, és készség szintjén végrehajtsák a tüzesetkor szükséges alapvető feladataikat – tűzjelzés, helyi riasztás, műszaki intézkedések, tűzoltás megkezdése, személyek menekítése,

ingóságok szervezett mentése, tűzoltó készülékek, eszközök, berendezések használata – jelen szabályzat vonatkozó fejezetében foglaltak szerint.

2. A szabályzat hatálya

1. A szabályzatban foglaltak a függelékben felsorolt telephelyek teljes területére, azokon lévő épületekre és építményekre, valamennyi, a DIM alkalmazásában álló, és a függelékben felsorolt telephelyeken dolgozó munkavállalóra terjed ki.
2. A szabályzatban foglalt tűzvédelmi előírások betartása, betartatása a DIM valamennyi munkavállalójának alapvető feladata és kötelessége. A szabályzatban foglaltakat be kell tartatni azon kívülálló – nem a DIM alkalmazásában álló – munkavállalókkal is, akik valamilyen tevékenységet folytatnak az adott épületben. A szabályzatban foglaltakat be kell tartatni az adott épületet használókkal is.

3. Kapcsolódó jogszabályok

A társadalmi tulajdon védelmét, beleértve a tűz elleni védekezést és a tűzvédelmi feladatokat többek között az alábbi törvények és jogszabályok szabályozzák:

- a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (továbbiakban Tűzvédelmi tv.)
- az általános közigazgatási rendtartás általános szabályairól szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.)
- a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
- a tűzvédelmi szabályzatról, a tűzvédelmi házirendről, valamint a tűzvédelmi oktatásról szóló 101/2023. (XII.29.) BM rendelet
- az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra valamint a hivatásos, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI.18.) Korm. rendelet
- az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban OTSZ)
- a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény (a továbbiakban: Kstv.)
- a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet
- 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

A jogszabályokban meghatározott feladatok végrehajtása a DIM igazgatója (távollétében helyettesének), továbbá a munkavállalóknak fontos feladatai közé tartozik gondoskodni a tűzvédelemről, a tüzesetek megelőzéséről. A DIM igazgatója felelős a vezetése alá tartozó munkahely tűzvédelméért, biztonsága megfelelő szinten való tartásáért, annak folyamatos fejlesztéséért. Ennek érdekében gondoskodnia kell: a tűzvédelmi törvényben, végrehajtására kiadott jogszabályokban, szabványokban, rendelkezésekben, foglaltak érvényre juttatásáról, a tűzvédelmi használati előírások, szabályok betartásáról, a tűzvédelmi tevékenység irányításáról és ellenőrzéséről.

Bármely, az adott épületére vonatkozó, annak tűzvédelmi helyzetére kiható változást írásban jelezni kell a munka- és tűzvédelmi megbízottnak, akinek azt folyamatosan át kell vezetni a tűzvédelmi dokumentációban, a Tűzvédelmi szabályzatot naprakészen kell tartani és évente felülvizsgálni.

A TŰZMEGELŐZÉSI ELŐÍRÁSOK, ÉS A TŰZESETKOR SZÜKSÉGES ALAPVETŐ FELADATOK BETARTÁSA, BETARTATÁSA ÁLLAMPOLGÁRI KÖTELESSÉG!

II. Részletes szabályok

1. Az igazgató tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai, kötelezettségei

Az igazgató felelős a DIM által, a függelékben felsorolt telephelyek és a telephelyeken üzemeltetett épületek, építmények tűzvédelmi helyzetéért. Biztosítani köteles a telephelyeken folyó mindennapi biztonságos tevékenységhez szükséges személyi és tárgyi tűzvédelmi, tűzmegelezési feltételeket.

Ezen belül:

- a) Rendszeresen ellenőrizteti a függelékben szereplő telephelyeken álló épületek tűzvédelmi rendjét, a helyiségek szabályos – kizárólag rendeltetésük szerinti – használatát. Betartatja a jelen Tűzvédelmi szabályzatban foglalt tűzmegelezési, használati szabályokat. A tűzvédelemmel kapcsolatos feladatait a DIM részlegei útján látja el.
- b) Közreműködik a szükséges információk megadásával a függelékben szereplő telephelyeken álló épületekre vonatkozó tűzvédelmi dokumentáció elkészítésében.
- c) A tűzvédelmi előírásokat, szabályokat következetesen megszegő munkavállalók felelősségre vonásáról munkáltatói hatáskörében köteles intézkedni.

2. A műszaki részlegvezető tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai, kötelezettségei

- a) Rendszeresen, valamint nagyobb létszámmal járó (a DIM székhelyén vagy az általa használt telephelyen) rendezvények kezdete előtt minden esetben köteles a munka- és tűzvédelmi megbízottal ellenőriztetni a tűzmegelezési szabályokat, így főként:
- az adott épület területén a közlekedési, menekülési utak meglétét, az ajtók biztonságos könnyű nyithatóságát, vezérelhetőségét,
 - a tűzvédelmi berendezések, tűzjelző rendszer karbantartási naplójának rendszeres vezetését, a tűzjelző üzemképességét, tűzgátló-, füstgátló ajtók, valamint füstelvezetők működését, dokumentációjukat,
 - a telephely területén lévő tűzoltó készülékek, fali tűzcsapok hozzáférhetőségét, valamint időszakos ellenőrzésük megtörténtét, rendszeres időszakos felülvizsgáltatásáról, a készenlétben tartói ellenőrzések és nyilvántartások elvégzéséről, vezetéséről.
- b) Amennyiben szükséges, gondoskodik a tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések karbantartásáról, selejtezését követő beszerzéséről, pótlásáról, cseréjéről (a DIM-hez rendelt intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásoknak és a függelékben foglaltaknak megfelelően).
- c) A tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai ellátása során felmerülő anyag, eszköz igények árajánlat kérését és beszerzését elvégzi.
- d) Az előkészített, a tűzvédelmi feladatok ellátásához szükséges szerződéses és megrendelésen alapuló szolgáltatások árajánlat kérését bonyolítja, a szükséges megrendeléseket, szerződéskötéseket előkészíti.
- e) A tűzvédelemmel kapcsolatos, következő naptári évre vonatkozó eszköz, felszerelés és szolgáltatási igények költségigényét összeállítja.
- f) Tevékenysége során – amennyiben a beszerzés tárgya, a beszerzett eszköz elhelyezése tűzvédelmi kockázatot jelenthet – köteles a beszerzés megvalósíthatóságát munka- és tűzvédelmi megbízottal egyeztetni.
- g) A DIM által működtetett épületek érintésvédelmi, villámvédelmi, tűzvédelmi felülvizsgálatainak időpontjáról nyilvántartást vezet. A lejáró felülvizsgálatok elvégzését megrendeli, az elkészült jegyzőkönyvek tartalmáról a telephelyet használó intézményt tájékoztatja, a felülvizsgálatok során feltárt hibák felszámolása érdekében.
- h) Az ellenőrzéseken és szemléken feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében a szervezetet érintő felszámolására köteles intézkedést tenni.
- i) Gondoskodik a DIM éves tűzvédelmi vonatkozású költségeinek meghatározásáról, ennek érdekében minden évben felméri a létesítmény biztonságos működéséhez alapvetően szükséges, a következő naptári évre vonatkozó, várható tűzvédelmi pénzügyi költségigény-tervezetet. Ennek megállapításához előzetesen minden esetben kikéri a munka- és tűzvédelmi megbízott véleményét is. A felmérés eredménye függvényében gondoskodik az árajánlatok bekéréséről és a szükséges szerződések előkészítéséről, valamint meghatározza a költségigényt a költségvetés tervezéshez.
- A tervezet tételes megállapításánál figyelemmel kell lennie:
- Tűzoltó készülékek időszakos felülvizsgáltatására, karbantartására, amennyiben szükséges beszerzésére, pótlására.

- A fűtőberendezések és a hozzájuk tartozó kémények időszakos felülvizsgáltatására, karbantartására, a kémények éves tisztítottatásának és elvégeztetésére.
 - A különböző tűzveszélyes helyiségek elektromos és elektronikus hálózatának, berendezéseinek, szerelvényeinek, készülékeinek szabványosságára, tűzveszélyességi osztályoktól függő időszakos kötelező felülvizsgáltatására, a szabálytalanságok tervszerű, módszeres felszámoltatására.
 - A villámvédelmi rendszerek időszakos felülvizsgáltatására, a feltárt hiányosságok felszámoltatására, majd a rendszerek újraméretésére.
 - Egyéb (pl. adminisztratív jellegű) tűzvédelmi kiadásokra (tűzvédelmi dokumentációk kidolgozása, frissítése, figyelmeztető-, tiltó táblák, feliratok beszerzése, alaprajzok készítése stb.)
- j) Különös figyelmet fordít a DIM által működtetett épület elektromos hálózatának, villámvédelmi rendszereinek időszakos, jogszabály által előírt tűzvédelmi szabványossági követelmények szerinti, kötelező időszakos felülvizsgálata során a felülvizsgáló által feltárt hiányosságok módszeres, intézkedési tervben foglaltak szerinti, fontossági, sürgősségi sorrendben történő szakszerű felszámoltatására, a javítások hitelt érdemlő módon történő szakszerű igazoltatására.
- k) Amennyiben a DIM üzemeltetésében álló valamely épületben létesítésre kerül olyan berendezés, amely nyomástartó edénnyel vagy füstelvezető csővel rendelkezik, szemrevételezéssel rendszeresen ellenőrzik azokat, a gázkazánok, egyéb berendezések füstelvezető csöveik és kéményeik műszaki állapotát, a kémények kötelező időszakos – évenkénti tisztítottatásuk és 4 évenkénti műszaki felülvizsgáltatásuk, nyomáspróbáltatásuk, javítottatásuk, időbeni aktualitását, szakszolgáltatóval történő elvégeztetését. Az időszakos felülvizsgálatokról kiadott jegyzőkönyveket, szakvéleményeket nyilvántartja, lejárataukat követően legalább még 1 évig megőrzi, azt követően irattárba helyezetteti.
- l) Az épületek területén saját kivitelezésű alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységgel járó karbantartás, felújítás esetén a tevékenységhez szükséges általános vagy eseti ÍRÁSOS ENGEDÉLYT köteles készíteni, és a munka irányítója köteles a helyszínre vinni magával! Ezt az engedélyt azonban a helyi, speciális sajátosságokat, veszélyforrásokat jobban ismerő munka- és tűzvédelmi megbízottnak kötelessége felülvizsgálni, és azt – ha szükséges – még a szükséges helyi tűzvédelmi előírásokkal – írásban – kiegészíteni!
- m) Az írásos engedély formanyomtatvány, melyet minden esetben két példányban kell kiállítani. Eredeti példányát a munkát végző csoportvezető, vagy közvetlenül a munkát végző személy kapja, a második példány az engedélyező marad (tűzveszélyes tevékenységhez szükséges formanyomtatvány-minták a mellékletek között találhatók.)
- n) Minden új tűz- vagy robbanásveszéllyel járó gép, berendezés, technológia, anyag stb., bevezetése, gyakorlati alkalmazása előtt gondoskodni köteles a munka- és tűzvédelmi megbízott bevonásával a szükséges tűzvédelmi, műszaki vizsgálatok elvégeztetéséről, a legális használathoz szükséges engedélyek beszerzéséről a használatra vonatkozó

tűzmegelőzési használati szabályok meghatározásáról. Ez esetben köteles munka- és tűzvédelmi megbízottat értesíteni, a változások épületekre vonatkozó szabályzatán történő átvezetése érdekében.

- o) Új, engedélyhez kötött beruházás (jelentősebb építkezés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés stb.) esetén köteles gondoskodni annak szabályszerű lebonyolításáról (tervezés előtti elvi egyeztetés, tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés, üzembe helyezés és használatbavételi eljárás), valamint a kivitelezés során a tűzvédelmi követelmények érvényre juttatásáról. Ez esetben köteles munka- és tűzvédelmi megbízottat értesíteni, a változások épületekre vonatkozó szabályzatán történő átvezetése érdekében.
- p) Azokon a telephelyeken, ahol a függelék szerint a DIM biztosítja a munka- és tűzvédelmi megbízottat, ott köteles képviseltetni magát a telephelyeket érintő hatósági tűzvédelmi ellenőrzéseken, valamint a munka- és tűzvédelmi megbízott által tartandó tűzvédelmi szemléken. Az ellenőrzéseken és szemléken feltárt, a DIM műszaki részleg feladatát képező hiányosságok felszámolására köteles intézkedést tenni.

3. A személyzeti-munkaügyi részleg tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai, kötelezettségei

Évenként egy alkalommal köteles megszervezni a telephelyeken dolgozó DIM munkavállalók részére a munka- és tűzvédelmi megbízott által tartandó éves ismétlődő, összevont tűzvédelmi oktatást.

4. A DIM által üzemeltetett telephelyet használó intézmény, szervezet, vállalkozás vezetőjének tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai, kötelezettségei

- a) Jelen Tűzvédelmi szabályzat rendelkezéseit köteles a vele bármely jogviszonyban állóval (pl. saját alkalmazottaival, ellátottjaival, szülőkkel, vendégekkel, stb.) megismertetni.
- b) Köteles a hatályos tűzvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő – jelen szabályzat és az épületekre vonatkozó szabályzat rendelkezéseit is figyelembe vevő – Tűzvédelmi szabályzatot készíteni, jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően.
- c) Köteles a tűzvédelmi jogszabályokban, jelen szabályzatban, az épületekre vonatkozó szabályzatban, valamint saját szabályzatában foglalt tűzvédelmi és tűzmegelőzési szabályokat betartani és betartatni, a betartást ellenőrizni.

5. A munka- és tűzvédelmi megbízott tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai, kötelezettségei

A munka- és tűzvédelmi megbízott az intézmény tűzvédelmi helyzetéért felelős személy, akit az igazgató írásban bíz meg. Gondoskodik arról, hogy a DIM a

Tűzvédelmi törvényben foglalt minden kötelezettségének maradéktalanul megfeleljen. Ennek megfelelően önállóan felel a tűzvédelemre vonatkozó jogszabályi előírások, a tűzvédelmi szabályzatok betartásáért és betartatásáért. Tűzvédelmi feladatait a mindenkor hatályos tűzvédelmi jogszabályok, az intézmény szabályzatai alapján, a műszaki részlegvezető irányításával látja el.

- a) Rendszeresen ellenőrzi a DIM üzemeltetésében lévő telephelyek tűzvédelmi rendjét, szabályos – kizárólag rendeltetésük szerinti – használatát. Betartja és betartatja jelen Tűzvédelmi szabályzatban és az egyes telephelyek tűzvédelmi szabályzataiban foglalt tűz megelőzési használati szabályokat, előírásokat.
- b) Elkészíti és naprakészen tartja az egyes telephelyekre vonatkozó, egységes szerkezetbe foglalt tűzvédelmi dokumentációt, gondoskodik azok megismertetéséről, a dokumentáció az épületek portáján történő elhelyezéséről. Végzi a DIM új munkavállalóinak belépéskori tűzvédelmi oktatását, valamint a DIM munkavállalóinak éves ismétlődő, illetve oktatásáról hiányzás miatt kimaradtak oktatását, valamint az alkalmazottak esetleges tüzeset utáni rendkívüli tűzvédelmi oktatását. Az oktatásokat szakszerűen dokumentálni köteles, az oktatások nyilvántartását teljes körűen vezetni.
- c) Rendszeresen köteles ellenőrizni a tűz megelőzési szabályokat, így főként:
 - a DIM üzemeltetésében álló telephelyek területén a közlekedési, menekülési utak tűzvédelmi szempontoknak való megfelelését, a kijáratok biztonságos könnyű nyithatóságát, vezérelhetőségét,
 - ellenőrzi a tűzvédelmi berendezések, tűzjelző rendszer karbantartási naplójának rendszeres vezetését, a tűzjelző üzemképességét, tűzgátló, füstgátló ajtók, valamint füstelvezetők működését, dokumentációját,
 - az intézmény területén lévő tűzoltó készülékek hozzáférhetőségét, valamint időszakos ellenőrzésük megtörténtét,
 - az anyagok tárolását.
- d) Rendszeresen, legalább havonta ellenőriztetni köteles a kiürítést elősegítő elektromos irányfények működőképességét és az ellenőrzés tapasztalatait az erre a célra rendszeresített naplóba köteles bejegyeztetni. A napló vezetését rendszeresen (legalább havonta) köteles ellenőrizni.
- e) Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység (pl. hegesztés, vagy egyéb más, nyílt lánggal, veszélyes szikraképződéssel járó munka) megkezdése előtt a műszaki részleg felkérése esetén biztonsági szemlét tart, melynek keretében meghatározza a tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges tűz megelőzési szabályokat.
- f) A műszaki részleg értesítése és felkérése esetén bármilyen új gép, berendezés vagy anyag alkalmazása előtt gondoskodni köteles a szükséges tűzvédelmi, műszaki vizsgálatok elvégeztetéséről, a legális használathoz szükséges engedélyek beszerzéséről a használatra vonatkozó tűz megelőzési használati szabályok meghatározásáról.

- g) A tűzvédelmi előírásokat, szabályokat megszegő dolgozók felelősségre vonására vonatkozó intézkedés megtételét köteles kezdeményezni az igazgatónál.
- h) Közreműködik az intézmény következő éves, tűzvédelmi vonatkozású eszköz, anyag és szolgáltatás igényeinek meghatározásában.
- i) A tűzvédelmi adminisztráció teljes körű ellátása (így többek között a különböző nyilvántartások vezetése, Tűzvédelmi szabályzat, a DIM használati Tűzvédelmi szabályzatai a DIM székhelyén és kizárólag a DIM használatában lévő telephelyeken, valamint a DIM kizárólagos használatban lévő épületek Tűzriadó Terveinek készítése, karbantartása).
- j) A DIM alkalmazásában álló munkavállalók évenkénti vagy egyéb jogszabályban előírt gyakoriságú kötelező oktatása.
- k) A DIM üzemeltetésében álló valamennyi telephelyen évente kétszer átfogó tűzvédelmi szemlét tart, a műszaki részleg kijelölt munkatársával együtt, figyelemmel követi az eseti tűzmegelőzési használati szabályok megtartását. Az időszakos tűzvédelmi szemlékről részletes feljegyzéseket készít, melyek 1 példányát átad az igazgató részére.
- l) Ellenőrzi az épületek elektromos hálózatainak tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálati, az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálati, valamint a villámvédelmi rendszerek időszakos felülvizsgálatának, aktualitását, azok időbeni elvégeztetését, továbbá a felülvizsgálók, mérő szakemberek által feltárt hiányosságok tervszerű, sürgősségi sorrendben történő szakember általi, módszeres felszámolását és a felszámolást követően annak a javítást végző részéről történő hitelt érdemlő módon való igazoltatását.
- m) Időszakosan ellenőrzi az épületek területén lévő tüzelő-, fűtőberendezések és a használatban lévő kémények állagát, időszakos felülvizsgálatuk szakszolgáltatóval történő időbeni elvégeztetését.
- n) Bármely, a DIM üzemeltetésében álló telephelyét érintő, előre bejelentett hatósági tűzvédelmi ellenőrzésen – előzetes kiértesítést követően – mindenkor köteles részt venni. Képviseli a DIM-et, és segítséget nyújt a tűzoltóság által feltárt tűzvédelmi hiányosságok felszámolásában.
- o) A műszaki részleg felkérése esetén közreműködik bármely, a DIM által üzemeltetett telephelyen végzendő alkalomszerű tűzvesélyes tevékenység végzésének írásos engedélyeztetésében. Lebonyolítja a tevékenységhez szükséges előzetes helyszíni tűzvédelmi szemlét és meghatározza a szükséges tűzmegelőzési feltételeket.

**A MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI MEGBÍZOTT A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉST
KÖTELES A TELEPHELYEK TERÜLETÉN FOLYTATOTT MINDENNAPI
TEVÉKENYSÉG SZERVES RÉSZEKÉNT KEZELNI!**

6. A munkavállalók tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai, kötelezettségei

- a) A DIM valamennyi vezetője és munkavállalója köteles a tűzvédelmi előírásokat megismerni, azokat betartani, betartatni, a tüzesetek megelőzésére törekedni.
- b) A tüzesetek megelőzése érdekében munkavégzésük helyén biztonságos, munkavégzésre alkalmas állapotban – pihenten, alkohol és gyógyszer kábító hatásától mentesen – megjelenni.
- c) Munkakörüknek betöltéséhez szükséges, illetve azzal kapcsolatos tűzvédelmi oktatáson részt venni, részvételüket aláírásukkal elismerni, igazolni.
- d) Napi munkavégzésük során a Tűzvédelmi Szabályzat tűz megelőzési szabályait, valamint a DOHÁNYZÁSI TILALMAT – különös tekintettel a köznevelési intézmények és a székhely egész területére (udvarokra is), valamint a ZÁRT HELYISÉGEKRE – betartani, betartatni.
- e) A munkavégzésük helyén az elhelyezett tűzoltó készülékeket, felszereléseket, eszközöket tűz esetén biztonságosan használni, szabályos elhelyezésükről gondoskodni.
- f) A veszélyességi övezetből, helyiségből, szabadterről, készülékről, berendezésekről, eszközökről, a foglalkozások, rendezvények, stb. során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legkésőbb a munka befejezésével, a nap végén, eltávolítani.
- g) A kijelölt menekülési útvonalakat, ajtókat, átjárókat folyamatosan használható állapotban tartani, eltorlaszolni azokat még ideiglenesen sem szabad.
- h) A munkavégzésük helyén kötelesek az anyagtárolásra vonatkozó szabályokat maradéktalanul betartani, különös tekintettel a veszélyes anyagok tárolására, illetve a közlekedési/menekülési utak teljes szabadon hagyására. A munkavégzésük helyén, az épület teljes területén rendet, tisztaságot tartani, és minden olyan okot, körülményt megszüntetni, amely ott tüzet-, vagy robbanást okozhat. Minden dolgozó, aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles telefonon, vagy a helyben szokásos módon a területileg illetékes hivatásos tűzoltóságot - KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉGET -, valamint a DIM műszaki ügyeletesét haladéktalanul értesíteni.

A tűzjelzéskor, kárjelzéskor az alábbiakat kell közölni a jelzést vevővel:

- a) a bejelentő nevét,
- b) a bejelentő telefonszámát, ennek hiányában lakcímét,
- c) a bejelentéskor használt telefonszámhoz tartozó előfizető nevét, címét,
- d) a bejelentő által használt telefonállomás azonosított adatait,
- e) a hívások rögzített tartalmát, a tűzoltási, műszaki mentési feladatot indokoló esemény helyét és jellegét, a személyi sérülés, haláleset adatait,
- f) a műveletirányítás által szükségesnek tartott további, személyes adatnak nem minősülő információt.

A tűzoltóság és a közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület – a tűzoltási, műszaki mentési, hatósági feladat végrehajtása érdekében – a kárhelyszínen tartózkodó, a

káresemény tekintetében érdemi információval szolgálni tudó, a káreseménnyel érintett személyek alábbi adatait rögzíti:

- a) név,
- b) lakcím,
- c) egyéb elérhetőség,
- d) gépjárművének rendszáma, ha az a káreseménnyel érintett

Telefon elérhetőség, riasztási sorrend:

Általános segélykérő szám: 112

Tűzoltóság: 105

Személyi sérülés esetén, illetve annak gyanúja alapján mentők: 104

Bűncselekmény gyanúja alapján rendőrség: 107

DIM műszaki ügyelete: 06-30-271-1164

A további riasztási sorrendet az egyes telephelyekre vonatkozó saját szabályzatban kell a hozzárendelt költségvetési intézményeknek meghatározni.

- i) Esetleges tűz esetén valamennyi dolgozó köteles a tűzoltásban részt venni, és a következő teendőket ellátni:
 - ✓ A tüzesetet jelezni, valamint az elvárható feladatokat elvégezni
 - ✓ A helyszínre érkező tűzoltóság szakembereinek oltással, mentéssel kapcsolatos munkáját segíteni
 - ✓ A szükséges műszaki intézkedéseket (áramtalanítás, földgáz elzárása) elvégezni.
 - ✓ A tűzoltást közvetlen részvételével és minden rendelkezésre álló, eszközzel előmozdítani, a veszélybe került személyek és anyagok mentését megkezdeni.
 - ✓ A tűzoltás vezetőjének rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtani.

7. Általános érvényű, minden a DIM által üzemeltetett telephelyen kötelező érvényű használati tűzvédelmi szabályok

(54/2014. (XII.5.) BM rendelet előírásai)

Tűzveszélyességi osztályok

A tűzvédelmi követelményeket az anyagok tűzveszélyességi osztálya sorolása, a kockázati egység kockázati osztálya, az épület, az önálló épületrész és a speciális építmény mértékadó kockázati osztálya alapján kell megállapítani.

Az anyagok tűzveszélyességi osztálya

1. Fokozottan tűz- vagy fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartoznak

- a) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i

1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: CLP rendelet) szerinti

- aa)* instabil robbanóanyagok, az 1.1-1.5. osztályba tartozó robbanóanyag, továbbá a deszenzibilizált robbanóanyag,
- ab)* 1A., 1B. és 2. kategóriába tartozó tűzveszélyes gáz, valamint az 1A. kategóriába tartozó piroforos vagy kémiai instabil gáz,
- ac)* 1. és 2. kategóriába tartozó aeroszol,
- ad)* 1. és 2. kategóriába tartozó tűzveszélyes szilárd anyag,
- ae)* A, B, C vagy D típusú önreaktív anyagok és keverékek,
- af)* 1. kategóriába tartozó piroforos folyadék,
- ag)* 1. kategóriába tartozó piroforos szilárd anyag,
- ah)* 1. vagy 2. kategóriába tartozó, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek,
- ai)* 1. kategóriába tartozó oxidáló folyadék,
- aj)* 1. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyag vagy
- ak)* A, B, C vagy D típusú szerves peroxid,
- b)* a CLP rendelet szerinti 1., 2. vagy 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékok közül
 - ba)* a 21 °C alatti zárttéri lobbasponttal rendelkező folyadék,
 - bb)* a legalább 21 °C zárttéri és legfeljebb 55 °C nyílttéri lobbasponttal rendelkező folyadék, az olyan vizes diszperziós rendszer kivételével, amelynek lobbaspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb,
 - bc)* az a folyadék, amelynek üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és nagyobb, mint a nyílttéri lobbaspont 20 °C-kal csökkentett értéke, a legalább 50 °C nyílttéri lobbasponttal rendelkező gázolaj, tüzelőolaj és világításra használt petróleum kivételével,
- c)* az *a)* és *b)* pontba, valamint a (2) bekezdés *a)* és *b)* pontjába nem tartozó anyagok és keverékek közül
 - ca)* az éghető gáz,
 - cb)* az éghető gőz, köd,
 - cc)* a por, valamint egyéb kisméretű szilárd anyag levegővel képzett robbanásveszélyes keveréke,
 - cd)* a 21 °C alatti zárttéri lobbasponttal rendelkező folyadék és olvadék,
 - ce)* a legalább 21 °C zárttéri lobbasponttal rendelkező folyadék és olvadék, ha nyílttéri lobbaspontja legfeljebb 55 °C, valamint
 - cf)* az a folyadék és olvadék, amelynek az üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és nagyobb, mint a nyílttéri lobbaspontjának 20 °C-kal csökkentett értéke.

2. Mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartoznak

a) a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztályok egyikébe sorolt anyagok és keverékek közül

aa) az 1.6. alosztályba tartozó robbanóanyag,

ab) az 1. kategóriába tartozó oxidáló gáz,

ac) az E, F és G típusú önreaktív anyagok és keverékek,

ad) az 1. és 2. kategóriába tartozó önmelegedő anyagok és keverékek,

ae) a 3. kategóriába tartozó, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek,

af) a 2. és 3. kategóriába tartozó oxidáló folyadék,

ag) a 2. és 3. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyag,

ah) az E, F és G típusú szerves peroxid,

b) a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztályok egyikébe sorolt anyagok és keverékek közül az 1., 2. vagy 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékok közül

ba) az 55 °C-nál nagyobb nyílttéri lobbánásponttal rendelkező folyadék,

bb) az a folyadék, amelynek az üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és a nyílttéri lobbánáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb,

bc) az olyan vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbánáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb, valamint

bd) a legalább 50 °C nyílttéri lobbánásponttal rendelkező gázolaj, tüzelőolaj és világításra használt petróleum,

c) az (1) bekezdés a) és b) pontjába, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjába nem tartozó anyagok és keverékek közül

ca) az a szilárd éghető anyag, amely nem tartozik fokozottan tűz- vagy fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba,

cb) az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével,

cc) a vonatkozó műszaki követelmény szerinti eljárással meghatározott, 150 °C-nál magasabb gyulladási hőmérsékletű, B-F tűzvédelmi osztályú építőanyag,

cd) az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbánáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb,

ce) az 55 °C feletti nyílttéri lobbánásponttal rendelkező folyadék és olvadék,

cf) az a folyadék és olvadék, amelynek üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és a nyílttéri lobbánáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb.

3. Nem tűzveszélyes osztályba tartozik

a) a nem éghető anyag, ha nem tartozik a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy a mérsékelten tűzveszélyes osztályba,

b) az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú építőanyag és

c) a CLP rendelet szerinti 3. kategóriába tartozó aeroszol.

Használatra vonatkozó általános érvényű tűzvédelmi szabályok

1. (1) Az üzemeltetőnek, tulajdonosnak, bérlőnek a használat, a tevékenység végzése során gondoskodnia kell arról, hogy
 - a) az építmény, építményrész létesítésekor hatályos előírások által elvárt biztonsági szintet a használat és az átalakítások, változtatások során fenntartsa,
 - b) a használati tűzvédelmi előírásokat betartsa,
 - c) tevékenységével tüzet, robbanást, robbanásveszélyt ne okozzon,
 - d) folyamatosan biztosítsa a tűz észlelésének, jelzésének, oltásának, a kiürítésnek, a tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések, tűzoltótechnikai eszközök működésének, hozzáférhetőségének, észlelhetőségének jogszabály vagy hatóság által előírt feltételeit,
 - e) a tűzvédelmi célú dokumentumokat naprakész állapotban, hozzáférhető helyen tartsa,
 - f) a tűzvédelmi célú jelölések észlelhetőségét, egyértelműségét fenntartsa, és
 - g) a robbanás elleni védelmet, az alkalmazott berendezések robbanásbiztos kialakítását és működőképességét a robbanásveszélyes technológia teljes élettartama során fenntartsa.
- (2) Az építményt, építményrészt, a szabadteret csak a vonatkozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.
- (3) A termelést, a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, forgalmazást, valamint az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.
- (4) A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható.
- (5) Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető, kivéve, ha a tárolt anyag mennyisége, minősége, elhelyezése nem növeli a tűz áttérjedésének veszélyét. Ezen területet a hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani.
- (6) A helyiségből, a szabadteréből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevékenység során keletkezett fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.
- (7) Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
- (8) Robbanásveszélyes térben csak olyan készülék, eszköz, berendezés, erő- és munkagép helyezhető el és használható, amely az alkalmazási helyén a megállapított robbanásveszélyes zóna minőségének, valamint hőmérsékleti osztályának vagy mértékadó legmagasabb hőmérsékletének megfelel, és amit a robbanásvédelem szabályai szerint gyártottak, felülvizsgáltak, karbantartottak, javítottak.

(9) Építési tevékenységet végezni csak az elvárt biztonsági szint folyamatos fenntartása mellett, a vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásával lehet.

2. (1) A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó és égést tápláló gázt szállító csőrendszernél és tárolóedénynél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék csepegését, elfolyását vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

(2) Az üzemszerűen csepegő fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagú edénybe kell felfogni. A felfogó edényt szükség szerint, de legalább a műszak befejezésével ki kell üríteni, és az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

(3) A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot alkalmasszerűen csak szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.

3. (1) Olajos, zsíros munkaruha, védőruha - ruhatár-rendszerű öltöző kivételével - csak fém szekrényben helyezhető el.

(2) A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

(3) Ha fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő a helyiségben, olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet.

(4) Az építményben, helyiségben és szabadterén a villamos berendezés kapcsolójának, a közmű nyitó- és záró szerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a fali tűzcsap működését és a külső oltóvízellátást biztosító szivattyúnak, valamint a hő- és füstelvezető kezelő szerkezetének, nyílásainak, továbbá a tűzoltó vízforrások, fali tűzcsapok, tűzoltó készülékek, tűzoltótechnikai termékek, felszerelések, berendezések hozzáférhetőségét, akadálytalan megközelíthetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

(5) Az OTSZ 67. § (1) bekezdés szerint kialakított homlokzati mentési pontok megközelíthetőségét az adott szinten és tűzszakaszban tartózkodók részére biztosítani kell.

4. Az OTSZ 180. § (1) bekezdése alapján ahol jogszabály önműködő csukószerkezet alkalmazását írja elő, ott az ajtót csukva kell tartani. Ha ez üzemeltetési okokból nem lehetséges, vagy a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes állapotban fordul elő, akkor a nyitva tartás

ideje alatt állandó helyszíni felügyeletről kell gondoskodni, vagy biztosítani kell, hogy az ajtó tűzjelző jelére csukódjon.

(2) A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni.

(3) A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni.

(4) A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni.

(5) A mentésre szolgáló nyílászárók helyét - a lakóépületek, lakó rendeltetésű épületrészek, lakások kivételével - a homlokzaton és az épületen belül a mentésre szolgáló nyílászárót tartalmazó helyiség, helyiségcsoport bejáratánál jól látható és maradandó módon kell jelölni.

Tűzveszélyes tevékenység

- 1) Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol tüzet, vagy robbanást okozhat.
- 2) Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen végezhető.
- 3) Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.
- 4) A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosságkor a munkavégzésre való utasítás nem adható ki.
- 5) A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti a DIM munka- és tűzvédelmi megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.
- 6) Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell:
 - a. a tevékenység időpontját, helyét, leírását,
 - b. a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében - a bizonyítvány számát,
 - c. valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.
- 7) Jogszabályban meghatározott szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

- 8) Tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdetétől annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző - szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles biztosítani.
- 9) A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
- 10) A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.
- 11) A munka végzésére közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni a DIM megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell. Bármely, az épületek területén végzendő hegesztéssel, nyílt lánggal, szikraképződéssel járó alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységhez szükséges írásos engedély kiadására jogosultak, kötelezettek:
 - ✓ Az igazgató – távolléte esetén – az SZMSZ szerinti helyettese.
 - ✓ Legjellemzőbb azonban, hogy az épületek területén alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen megbízott külső cég szakemberei végzik. Ilyenkor a tevékenységhez szükséges általános vagy eseti ÍRÁSOS ENGEDÉLYT a munkát végző külső cég vezetője, vagy az általa megbízott személy adja ki, és azt a munkát végző csoportvezető hozza a helyszínre magával! Ezt az engedélyt azonban a helyi, speciális sajátosságokat, veszélyforrásokat jobban ismerő munka- és tűzvédelmi megbízottnak - kötelessége felülvizsgálni, és azt még a szükséges helyi tűzvédelmi előírásokkal – írásban – kiegészíteni!
 - ✓ Az írásos engedély formanyomtatvány, melyet minden esetben két példányban kell kiállítani. Eredeti példányát a munkát végző csoportvezető, vagy közvetlenül a munkát végző személy kapja, a második példány az engedélyezőé marad! (tűzveszélyes tevékenységhez szükséges formanyomtatvány-minták a mellékletek között található.)

Dohányzás

1. Égő dohányterméket, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.
2. Dohányozni nem szabad olyan helyiségben, szabadterén, ahol fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot előállítanak, tárolnak, feldolgoznak. A dohányzási tilalmat biztonsági jellel kell jelölni.
3. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségbe vagy szabadterbe, gyújtóeszközt,

gyűjtőforrást bevinni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.

A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMEBEN HOZOTT TÖRVÉNY ÉRTELMEBEN

Az épületeket üzemeltető DIM munkavállalók, az épületeket használók (pl. pedagógusok, szülők, vendégek, alkalmi munkát végzők) – a tűzvédelmi előírásokon túl – kötelesek figyelembe venni az 1999. évi XLII. törvény előírásait, mely a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szól, és amelynek kivonata az alábbi:

Az Országgyűlés 2011. 04. 26-án elfogadta a nemdohányzók védelméről szóló, többszörösen módosított 1999. évi XLII. törvényt.

Fenti tűzvédelmi előírásokon túl, az egészségvédelmi tilalom vonatkozik valamennyi zárt légterű közforgalmú helyiségre, azaz valamennyi munkahelyre, egészségügyi szolgáltatóra, vendéglátó ipari egységre – kivéve játékkaszinókat - beleértve a közüzemeket, szórakozóhelyeket, kocsákat, bárakat, tömegközlekedési eszközöket, buszmegállókat, a gyalogosok által használt aluljárókat, játszótereket és azok 5 méteres körzetét is.

Tilos dohányozni – dohányzóhelyet sem lehet kijelölni:

1. A közforgalmú üzemek (pl. étterem, bár, kocsmák, posta, hivatal, bevásárlóközpontok, mozi stb.) zárt légterű helyiségeiben. A tilalom független attól, hogy a belépés esetleg feltételhez kötött, pl. zártkörű rendezvény.
2. A munkahelyek zárt légterű helyiségeiben.
3. A helyi közforgalomban közlekedő közösségi közlekedési eszközön
4. Közoktatási épületekben, (pl. általános iskola, gimnázium)
5. Javasoljuk, hogy ott, ahol többcélú használat van az adott épületben, ott a szigorúbb szabályt alkalmazzák.
6. Gyermekjóléti, gyermekvédelmi épületekben, (pl. Kollégium, óvoda)
7. Egészségügyi szolgáltatóknál (pl. kórház, rendelő) és ahol egészségügyi, illetve egészségügyi jellegű szolgáltatást nyújtanak függetlenül az üzem rendeltetésétől) beleértve az üzemhez tartozó udvart, parkot is, és minden létesítményt, ami az üzem kerítésén belül van.

Nem szabad dohányozni – a kijelölt helyek kivételével – az alábbi helyeken:

1. közforgalmú üzemnek a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben,
2. közösségi közlekedési eszközön
3. munkahelyen,
4. közterületnek minősülő egyéb létesítményekben azok 5 m-es körzetén belül

Dohányzóhely a közforgalmú üzem bejáratától számított 5 méteres távolságon belül sem jelölhető ki, csak úgy, hogy a dohányzóhely az egészségügyi vagy egyéb szolgáltatást igénybevevők szokásos vagy szükségeszerű útvonalától megfelelően elkülönüljön.

Ahol dohányzóhely kijelölhető, ott sem lehetséges azt kialakítani:

1. Zárt térben
2. A nemdohányzó dolgozók szokásos útvonalain, a használt bejáratoknál és azok 5,0 méteres körzetén belül.
3. Akkor, ha a munkahelyet nemdohányzó munkahellyé nyilvánították.

A nemdohányzó munkahellyé nyilvánításról szóló döntés

- kollektív szerződéssel rendelkező munkáltatónál a kollektív szerződésben,
- más munkáltatónál a munkavállalók kezdeményezésére, vagy ezen személyek egyetértésével hozható meg.

Speciális kivétel:

Zárt térben is lehet dohányozni: pszichiátriai intézetben a pszichiátriai betegek számára kialakított helyen.

Ahol zárt légterű dohányzóhely kerül kijelölésre,

- a dohányzóhely nemdohányzó helyiséggel azonos helyiségben nem jelölhető ki.
- a megfelelő légcseré feltételeit nyílászáró szerkezetekkel vagy egyéb műszaki berendezés felszerelésével biztosítani kell úgy, hogy dohányfüst a nemdohányzó helyiségekbe ne juthasson be.

Egészségvédelmi bírság

Egészségvédelmi bírság csak azon természetes személlyel szemben szabható ki, aki a cselekmény elkövetésekor 14. életévét betöltötte, aki tiltott helyen dohányzik, elektronikus cigarettát vagy dohányzást imitáló elektronikus eszközt használ, egészségvédelmi bírság egyik fajtája a helyszínen kiszabott egészségvédelmi bírság: max. 30.000 forint.

Megjelölés, feliratok

- A dohányzási korlátozással érintett, valamint a DOHÁNYZÁSRA KIJELELT HELYEKET, valamint közterületeket felirat, és/vagy más egyértelmű jelzés alkalmazásával - tűzvédelmi szempontból való tilalom esetén szabványos tiltó táblával, illetve piktogrammal - szembetűnő módon meg kell jelölni.
- A nemdohányzó intézménnyé minősítés tényét jól látható és egyértelmű felirat, vagy jelzés alkalmazásával az üzemnek a közforgalom számára nyitva álló bejáratánál, valamint a vendégforgalom által igénybe vett valamennyi helyiségében fel kell tüntetni.
- A dohányzóhelyek számának és területének megállapításánál figyelemmel kell lenni az azt igénybe vevők számát.
- A kijelölt dohányzóhelyek megfelelőségét egészségügyi államigazgatási szerv, illetve tűzvédelmi szempontból a tűzvédelmi hatóság jogosult rendszeresen ellenőrizni.
- A dohányzóhelyek tisztítását a takarítással megbízott dolgozók kötelesek elvégezni!

Szállítás és vontatás

1. Veszélyes áruk szállítása esetén e fejezet előírásait csak abban az esetben kell alkalmazni, ha a veszélyes áruk szállításáról szóló nemzetközi egyezmények tűzvédelmi előírásai másként nem rendelkeznek.
2. Ahol a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályú anyag fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes állapotban fordul elő, ott csak fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes terekre minősített járművek használhatók, amelyeknél a biztonsági előírások megtartása és rendeltetésszerű használata esetén tűz- vagy robbanásveszély nem következhet be.
4. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító járművön, valamint a mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító jármű rakodóterén dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad.
5. A járművek fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó rakományát a veszélyes mértékű felmelegedéstől, valamint az egyéb, tüzet vagy robbanást előidézhető veszélyektől védeni kell.
6. Fokozottan tűz- vagy fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelt mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékot, a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, égést tápláló gázt csak a nemzetközi vagy egyéb tűzvédelmi előírásnak megfelelő, hibátlan állapotban levő, tömören zárható vagy zárt edényben, valamint konténerben, tartályban, tartányban és erre a célra engedélyezett típusú tartálykocsikon szabad szállítani.
7. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot tartalmazó zárt edényt a járművön kiöntőnyílásával felfelé fordítva úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy az a szállítás közben ne mozduljon el és ne sérüljön meg.
8. Fokozottan tűz- vagy fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelt mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékot, a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, valamint égést tápláló gázt szállító tartálykocsi, tehergépjármű mindkét oldalán és hátsó részén jól láthatóan a veszélyre utaló feliratot vagy biztonsági jelet kell elhelyezni. A veszélyes áruk szállítására vonatkozó nemzetközi megállapodás, műszaki követelmények hatálya alá tartozó anyagokat szállító járművek, vontatmányok esetében e felirat vagy biztonsági jel mellőzhető.
9. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító járművön a járművezetőn és a járműkísérőn kívül más személy nem tartózkodhat.

Tárolás szabályai

1. Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.

2. Tűzgátló előtérben, füstmentes lépcsőházban és előtérben mindennemű tárolás tilos.
3. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot - ha azt nem nyomástartó edényzetben hozták forgalomba - a mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni.
4. Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hő fejlődést, tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben nem szabad tárolni. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét legalább naponta vagy - ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik - gyakrabban vagy folyamatosan ellenőrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni.
5. A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.
6. Ipari, mezőgazdasági, tároló létesítményben való raktározás, tárolás esetén
 - a) 200 m² feletti tároló helyiség föld- vagy tetőszerkezete, valamint a tárolt anyag között legalább 1 méter távolságot kell biztosítani,
 - b) a helyiségben tárolt anyag tárolási magassága nem haladhatja meg a füstkötény alsó síkjának vonalát, kivéve, ha már létesítéskor ettől eltérő tárolás engedélyezése történt vagy számíttással igazolható az eltérő tárolás,
 - c) a tárolt anyag és a füstkötény között 1 méter távolságot kell tartani.

Tűzoltási út, terület és egyéb utak

1. Az üzemi helyiségben és a raktározásnál - ömlesztett tárolást kivéve - legalább a következő szélességű utat kell biztosítani: a 10-15 méter széles helyiségben 1,2 méter, a 10 méternél nem szélesebb helyiségben 1,0 méter széles hosszirányú utat,
2. A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint a vízszervezési helyekhez intézményvezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.
3. Az építményben, helyiségben és szabadterén a villamos berendezés kapcsolója, a közmű nyitó-, és zárószervezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó szivattyúnak, valamint hő-, és füstelvezető kezelőszervezetének, nyílásainak, továbbá a tűzvédelmi berendezés, felszerelés és készülék hozzáféréseinek, megközelítésének lehetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
4. A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket - kivéve a legfeljebb 50 fő tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat -, míg a helyiségben tartózkodnak, lezárni nem szabad.
5. Az épületek menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházaiban robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetők el.
6. Ez alól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le.
7. Épületek menekülési útvonalai nem szűkíthetők le.

Szellőztetés

1. Olyan tevékenység, amelynek végzése során robbanásveszély alakulhat ki, csak hatékony szellőztetés mellett végezhető.
2. Ha a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag jelenléte során vagy ahol fokozottan tűz- vagy fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékeltén tűzveszélyes osztályba tartozó anyag lerakódásával számolni lehet, a szellőzőberendezéseket a gyártó által meghatározott rendszerességgel tisztítani kell.
3. A szellőzőberendezés nyílásait eltorlaszolni tilos.
4. A hő- és füstelvezető rendszer - általános célú - szellőztetésre igénybe vehető, ha a szellőztetés révén a hő- és füstelvezető rendszerben éghető anyag megjelenésével, lerakódásával, kiválásával nem lehet számolni.
5. A 14 méternél magasabban lévő legfelső használati szinttel rendelkező lakóépület központi szellőző rendszerét, valamint melegkonyhás vendéglátóhely és melegkonyhás vendéglátó üzlet szellőző, szag elszívó rendszerét a gyártó által meghatározott rendszerességgel, annak hiányában lakóépületben 4 évente, melegkonyhás vendéglátóhely és melegkonyhás vendéglátó üzlet esetében évente tisztítani, és annak elvégzését írásban igazolni kell.

Hő-és füstelvezetés

1. A természetes és a gépi füstelvezető, légpótló, valamint a füstmentesítést biztosító nyílások nyílászáróinak, valamint a füstgátló szerkezeteknek a szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és e nyílásokat eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztető tartós, jól észlelhető és olvasható méretű feliratot a nyílászárón vagy a nyílás mellett el kell helyezni.
2. Az installációk, dekorációk, anyagok, bútorok és egyéb berendezési tárgyak nem csökkenthetik a füstelvezetéshez, légpótláshoz szükséges nyílásfelületet, nem korlátozhatják a hő és füst elleni védelem eszközeinek mozgását, működését.
3. Az (1) bekezdés szerinti feliratokat, továbbá a hő- és füstelvezető rendszer, füstmentesítés eszközei működtetésére szolgáló kapcsolók feliratát - a magyaron kívül - idegen nyelven is el kell helyezni, ha ezt az építmény, építményrész használóinak nyelvismerete indokolja.

Csatornahálózat

1. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékeltén tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy mérsékeltén tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába, vagy a szikkasztóba bevezetni tilos.

2. Abban a létesítményben, ahol a szenny- és csapadékvíz fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot tartalmazhat, a csatornahálózatot berobbanás ellen védett szakaszokra kell bontani.

Gépi berendezés

1. Kizárólag olyan erő- és munkagép helyezhető el és használható, amely rendeltetésszerű használata esetén környezetére gyújtási veszélyt nem jelent.
2. Robbanásveszélyes zónában csak robbanásbiztos erő- és munkagép, készülék, eszköz helyezhető el és használható.
3. A pinceszinti helyiségben, térben, ahol a 0,8-nál nagyobb relatív sűrűségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes gáz vagy gőz jelenlétével lehet számolni, csak olyan gép és berendezés, eszköz helyezhető el, amely a környezetére tűz- és robbanásveszélyt nem jelent.
4. Azoknál a gépeknél, amelyeknél a hőfejlődés vagy a nyomás emelkedése tüzet vagy robbanást idézhet elő, a technológiai szabályozó berendezéseken túl olyan korlátozó berendezést kell alkalmazni, amely a gép működését és a hőmérséklet vagy nyomás további emelkedését - technológiai utasításban meghatározott biztonsági határérték elérésekor - megszünteti.
5. Ha a gépbe jutó idegen anyag tüzet vagy robbanást okozhat, gondoskodni kell a bejutás megakadályozásáról.
6. A forgó, súrlódó gépalkatrésznél és tengelynél a berendezésre és környezetére tűzveszélyt jelentő felmelegedést meg kell előzni.
7. A tűz- vagy robbanásveszélyes készülékeket, gépeket, berendezéseket a gyártó, külföldi termék esetében a forgalomba hozó a biztonságos használatra vonatkozó technológiai, és kezelési utasítással köteles ellátni.

Villamos berendezés

1. Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.
2. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Ezen alcím szempontjából kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.
3. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.
4. Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijáratú útvonalak időleges vagy tartós használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne legyen látható.

Villámvédelem és felülvizsgálata

1. A nem norma szerinti villámvédelem hatálya alá tartozó építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát
 - a) a létesítést követően az átadás előtt,
 - b) e rendeletben előírt időszakonként vagy
 - c) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.
2. (1) A nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni.
(2) A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból
 - a) a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadterület esetén legalább 3 évenként,
 - b) egyéb esetben legalább 6 évenként,
 - c) a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,
 - d) sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, felül kell vizsgálatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határidőig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.
3. (1) A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó villámvédelemmel ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát
 - a) a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt,
 - b) a létesítést követően az átadás előtt,
 - c) az LPS I és LPS II fokozat esetén legalább **3 évenként**,
 - d) a c) pont alá nem tartozó egyéb esetben legalább **6 évenként**, és
 - e) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.
(2) A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.
Az elektrosztatikus feltöltődés és kisülés elleni védelem időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata
4. Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem megfelelő, ha a tervezést, létesítést, üzemeltetést és karbantartást a vonatkozó műszaki követelmény szerint végzik, és az

elektrosztatikus feltöltődés elleni védelmet a felülvizsgálatot követően a felülvizsgáló megfelelőnek minősíti.

A felülvizsgálat elvégzése kötelező

- a. az üzembe helyezés előtt,
- b. az átalakítás, bővítés után,
- c. tüzesetet követően,
- d. a technológia változása után vagy
- e. a meglévő építmény, szabadter elektrosztatikus védelmén legalább 3 évente, ha gyártó, telepítő a műszaki leírásban, dokumentációban vagy a telepítési technológiai dokumentációban nem rendelkezik ennél rövidebb időtartamról.

A felülvizsgálat során a felülvizsgálatot végző személy az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelmet szolgáló

- f. megoldások, eszközök, intézkedések,
- g. elektrosztatikai földelések és
- h. burkolatok megfelelőségét vizsgálja.

A felülvizsgálatról a felülvizsgálatot végző személy minősítő iratot készít és ebben feltüntetni

- i. az ellenőrzés és a megelőző vizsgálat időpontját,
- j. a vizsgált létesítmény megnevezését a vizsgálat tárgyának egyértelmű meghatározásával,
- k. a felhasznált szabványokat, tanúsítványokat, előírásokat, műszaki irányelveket,
- l. a mérési körülményeket és a mérőeszközök adatait,
- m. a mért eredményeket,
- n. a mérési eredmények és az elektrosztatikai kockázat kiértékelését, minősítő véleményt - indokolással - a vizsgálat tárgyának megfelelőségéről, a hiányosságok felsorolását, ezek kijavítására szükséges intézkedéseket és
- o. az ellenőrzést végző személy nevét, székhelyét, aláírását, szakképzettségét, szakértői bizonyítványának számát, szervezet esetén az előbbieken túl a szervezet székhelyét és a cégszerű aláírást.

Az elektrosztatikus feltöltődés és kisülés elleni védelem időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

Beépített tűzjelző és beépített oltóberendezés, tűzoltó készülék, felszerelés

1. A beépített tűzjelző, tűzoltó, tűzterjedésgátló berendezést, a tűzoltósági kulcsszéfet, a tűz- és hibaátjelző berendezést az építmény tulajdonosának állandóan üzemképes állapotban kell tartania, és üzemeltetnie kell.
2. Az építményekben a kárelhárítás során együttműködő szervek által használt mindenkor rádiótávközlési rendszer vonatkozásában a beltéri kézi rádiós ellátottságot, azaz a kézi rádió berendezés számára az üzemszerű állapotot biztosító berendezés folyamatos működtetéséhez szükséges feltételeket az építmény tulajdonosának, üzemeltetőjének, kezelőjének, használójának kell biztosítania.

3. A beépített tűzjelző, tűzoltó, tűzterjedésgátló berendezés tűz észlelésére, oltására, a tűzterjedés gátlására szolgáló részegységeinek működési feltételeit a részegységek környezetében folyamatosan biztosítani kell, azok hatékonyságát eltakarással, eltorlaszolással vagy más módon korlátozni, csökkenteni nem szabad.
4. A nyilvános távbeszélő készülékek mellett, továbbá a távbeszélő alközpontokban - ennek hiányában a létesítmények fővonalú távbeszélő készülékei mellett - a tűzoltóság hívószámát vagy az egységes segélyhívó számát jól láthatóan fel kell tüntetni.
5. Az üzemeltető a beépített tűzjelző berendezés, beépített tűzoltó berendezés állandó felügyeletét folyamatosan biztosítja
 - a. kioktatott személyzet jelenlétével abban a helyiségben, ahol a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseit megjelenítő készüléket elhelyezték,
 - b. a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a létesítményen belül kialakított állandó felügyeleti helyre vagy
 - c. a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a létesítményen kívül kialakított állandó felügyeleti helyre (távfelügyelet).
6. A berendezés felügyeletét folyamatosan, egy időben ellátó személyek száma legalább két fő abban az esetben, ha a jelzéseket megjelenítő eszköz felügyeletén túl más, a helyiség esetleges elhagyását igénylő feladatuk is van. A két személy közül egynek folyamatosan a jelzéseket megjelenítő eszköz helyiségében kell tartózkodnia.
7. A berendezés üzemeltetése során biztosítani kell
 - a. *a berendezés üzemképes állapotát,*
 - b. a jelzések (tűz, hiba) folyamatos felügyeletét, fogadását,
 - c. *az üzemeltetői ellenőrzés végrehajtását,*
 - d. a felülvizsgálat, karbantartás végrehajtását,
 - e. az üzemképességet fenntartó vagy helyreállító javítást, tisztítást, cserét és
 - f. az üzemeltetéshez szükséges dokumentációt.
8. A berendezés - közte a tűz- és hibaátjelző - tervszerű, részleges vagy teljes üzemszünetét, a kikapcsolás előtt legalább 5 munkanappal írásban, a 24 órán belül el nem hárítható meghibásodást a tudomásra jutást követően késedelem nélkül telefonon jelezni kell az első fokú tűzvédelmi hatóság által meghatározott helyen.
9. A berendezés meghibásodása, tervszerű üzemszünete esetén, továbbá a tűzoltó berendezés aktiválódását követően az oltóanyag pótlásáig, a berendezés üzemkész állapotának visszaállításáig a biztonsági feltételeket az üzemeltető a helyi kockázatnak megfelelően biztosítja.
10. A helyi felügyeletet kiváltó átjelzés meghibásodása esetén a berendezés felügyeletéről haladéktalanul gondoskodni kell.
11. A téves riasztások elkerülése érdekében az érzékelők tűzjellemzőjére hasonlító hatás idejére az adott érzékelő, zóna, vagy zónák kiiktatása akkor lehetséges, ha
 - a. a kiiktatott érzékelő, zóna csak a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő automatikus érzékelők működését korlátozza,
 - b. a kiiktatott érzékelő, zóna a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő kézi jelzésadók működését nem korlátozza,

- c. a berendezés műszaki kialakítását ismerő szakemberrel a zónakiiktatás körülményei egyeztetve vannak olyan módon, hogy az a létesítéssel, karbantartással, felülvizsgálattal összefüggő jogokat, kötelezettségeket nem sérti és
 - d. az érzékelő, zóna kiiktatásának és visszaállításának körülményei, annak felelősségi köre, az ellensúlyozó intézkedések a Tűzvédelmi Szabályzatban - annak hiányában írásban - rögzítve vannak.
12. A tűz- és hibaátjelzést fogadó központot állandóan üzemkész állapotban kell tartani, kezelését felkészített személyzettel kell biztosítani.
13. A tűz- és hibaátjelzést fogadó központ helyiségében hozzáférhető helyen kell tartani
- a. a tűz- és hibaátjelző rendszer megfelelőségét igazoló tanúsítvány vagy teljesítménynyilatkozat másolatát,
 - b. a tűz- és hibajelzésre, a tűz- és hibaátjelző rendszer meghibásodása esetére meghatározott intézkedési utasításokat, terveket és
 - c. a tűz- és hibaátjelzést fogadó központ kezelésére felkészített személyek névsorát.
14. A tűz- és hibaátjelzést fogadó központban nyilván kell tartani
- a. a tűzjelzést adó létesítmény címét, nevét, rendeltetését,
 - b. a tűzjelzést adó létesítményt befogadó épület - föld feletti, föld alatti - szintszámát,
 - c. *az oltást nehezítő körülményeket, így különösen gázpalackok, éghető folyadék, izotóp,*
 - d. a közműelzárók - így különösen gáz, víz, elektromos, távhő - helyét,
 - e. a külső tűzoltó vízforrások (tűzcsap, tartály, medence) helyét,
 - f. a tűzoltást segítő körülményeket, mint hő- és füstelvezetés indítása, leállítása, beépített oltóberendezés, tűzoltósági beavatkozási központ helye és
 - g. *a kapcsolattartó nevét, telefonszámát.*
15. A tűzjelzést adó létesítmény tulajdonosa, üzemeltetője, kezelője, használója és a távfelügyeleti központ üzemeltetője közötti szolgáltatói szerződés tartalmazza a téves riasztásokból bekövetkező eseményekből származó költségek megtérítésének felelősségét és módját.
16. Ha a távfelügyelet vagy az első fokú tűzvédelmi hatóság által a tűzátjelzés fogadásra meghatározott helyszín megváltozik, az új helyszínre az automatikus tűzátjelzés továbbítását 90 napon belül - a berendezés állandó felügyeletének folyamatos biztosítása mellett - kell megvalósítani.
17. A távfelügyelet haladéktalanul köteles a hozzá beérkező hibajelzésről az adott létesítmény üzemeltetőjét értesíteni.
- 1. Tűzoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségeket az OTSZ. 16. mellékletben foglalt 1. táblázat tartalmazza.
 - 2. Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tüzek is előfordulhatnak és a készenlétben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz

oltására alkalmas, melyekhez különböző oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyag-egységet kell figyelembe venni.

3. Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani
 - a. az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
 - b. ahol e rendelet előírja és
 - c. jogszabályban meghatározott esetekben az OTSZ. 16. mellékletben foglalt 2. táblázat szerint.
4. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás vagy nem kereskedelmi szálláshelyként működő üdülő céljára szolgáló építményekben, tűzszakaszokban és a hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított egyéb rendeltetésű helyiségeket.
5. A tűzvédelmi hatóság a meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.
6. A tűzoltó készüléket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.
7. Legalább 2 kg töltetű, vízalapú tűzoltó készülékek esetén legalább 2 l töltetűfogató tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.

Járművek

1. A járművön a vonatkozó jogszabály szerint elhelyezett tűzoltó készüléknek állandóan hozzáférhetőnek és vontatás esetén a vontató és a szállítmány tűzvédelmére egyaránt felhasználhatónak kell lennie.
2. Az éghető folyadékot vagy gázt szállító tartálykocsinál - minden töltés és lefejtés után közvetlenül - az üzemben tartó vagy megbízottja köteles ellenőrizni és biztosítani a tartályok csepegés- és szivárgásmentességét.
3. A jármű előmelegítésére csak olyan eszköz, anyag használható, amely tüzet vagy robbanást nem okozhat. Erre a célra nyílt lángot használni tilos.
4. A járó motorú jármű üzemanyagtartályába üzemanyagot tölteni tilos.
5. A jármű utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos.
6. Az éghető folyadékot és gázt szállító gépjármű csak erre a célra létesített külön gépjárműtároló helyiségben vagy tárolóhelyen, más gépjárművektől elkülönítve helyezhető el úgy, hogy azok bármelyike a többi gépjármű mozgatása nélkül kiállhasson. A gépjárműtárolóban álló jármű villamos berendezését feszültségmentesíteni kell.
7. Gépjármű épület kapualjában - a családi házak kivételével - nem tárolható.
8. Gépjárműtároló helyiségben vagy tárolóhelyen üzemanyagot, éghető folyadékot, gázt lefejtetni, a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a gázüzemanyag-ellátó berendezésen javítást végezni tilos.
9. A tisztán gázüzemű, a vegyes üzemű és a kettős üzemű jármű nem helyezhető el

cseppfolyós (propán-bután) üzemanyag esetén jóváhagyási jellel ellátott és jóváhagyási jellel ellátott berendezéssel felszerelt járművek kivételével

- a. pinceszinti, jármű tárolására alkalmas terekben,
- b. olyan járműtárolókban, amelyekben akna, vízzár nélküli csatornaszem, pincelejárát van, vagy amelyből pinceszinti vagy olyan helyiség nyílik, amelynek teljes levegőcseréje nem biztosított,
- c. ahol az akadálytalan átszellőzés folyamatosan nem biztosított,

10. Sűrített földgáz üzemanyag esetén

- a. tömegtartózkodásra szolgáló vagy nagy forgalmú épülethez közvetlenül csatlakozó zárt, át nem szellőzött terekben,
- b. ahol az akadálytalan átszellőzés folyamatosan nem biztosított.

11. A 9-es 10-es bekezdésben meghatározott terek bejáratánál, jól látható módon, a „Biztonsági szelep nélküli LPG üzemű jármű részére tilos a behajtás” feliratú táblát kell elhelyezni.

Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer

1. (1) Biztonsági világítást kell létesíteni

- a) a KK és MK osztályú épület menekülési útvonalán,
- b) óvoda, iskola, gyermekjóléti, gyermekfoglalkoztató, kényszertartózkodásra szolgáló intézmény menekülési útvonalán,
- c) átmeneti védett térben és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,
- d) biztonsági felvonó előterében,
- e) tűzoltósági beavatkozási központban és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,
- f) tűzeseti főkapcsolót tartalmazó helyiségben és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,
- g) tűzjelző központ helyiségében és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,
- h) beépített tűzoltó berendezés elzáró szerelvényét tartalmazó helyiségben és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,
- i) tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben,
- j) ahol e rendelet előírja és
- k) ahol a tűzvédelmi hatóság a menekülés biztosítása érdekében előírja.

(2) Kívülről vagy belülről megvilágított magasan, vagy ha nem lehetséges, középmagasan elhelyezett menekülési jeleket kell létesíteni

- a) az AK, KK és MK mértékadó kockázati osztályú épület menekülési útvonalán vagy
- b) a 100 fő feletti befogadóképességű helyiségben.

(3) A magasan vagy középmagasan elhelyezett menekülési jelek kiválthatók alacsonyan telepített menekülési jelekkel ott, ahol a környezet műemléki jellege ezt indokoltá teszi.

(4) A (2) bekezdésben előírt menekülési jelek megvilágításának a használat időtartama

alatt folyamatos üzeműnek kell lennie abban az épületrészben, ahol a menekülő személyek nem rendelkeznek helyismerettel.

(5) Pánik elleni világítást kell létesíteni

a) tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben és

b) a nem menthető vagy előkészítéssel menthető személyek elhelyezésére szolgáló helyiségekben.

(6) A tűzvédelmi hatósággal egyeztetett kialakítású menekülési útirányt jelző rendszert kell létesíteni a magasan telepített biztonsági jelek kiegészítéseként, ahol

a) e rendelet vagy

b) a tűzvédelmi hatóság a menekülés biztosítása, a füstfejlődés jellemzői alapján előírja.

2. Biztonsági jel lehet kívülről vagy belülről megvilágított jel vagy olyan utánvilágító jel, amely legalább a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott mértékben alkalmas a céljának megfelelő fény kibocsátására.

3. (1) Az OTSZ 147. §-ban foglaltaknak megfelelő tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni az elhelyezett

a) tűzoltó készüléket,

b) fali tűzcsapot, tűzcsapszerelvény-szekrényt, a száraz oltóvízvezeték betáplálási és vízkivételi pontot,

c) tűzjelző kézi jelzésadót,

d) kézi indítású tűzoltótechnikai termék kezelőszerkezetét,

e) beépített tűzoltó berendezés oltóközpontjának bejáratát,

f) állandó felügyelettel nem rendelkező beépített tűzjelző berendezés központját tartalmazó helyiség bejáratát,

g) hő- és füstelvezető rendszer kézi működtető szerkezetét és

h) beléptető rendszer vésznyitó szerkezetét,

i) biztonsági felvonót az aknaajtók mellett.

(2) Az OTSZ 147. §-ban foglaltaknak megfelelően a helyiség bejáratánál, a helyiségben vagy az érintett szabadtéren tiltó jellel kell jelölni

a) a gyújtóforrás alkalmazásnak és az adott területre vitelének tilalmát,

b) a dohányzás tilalmát és

c) a vízzel oltás tilalmát.

(3) Az OTSZ 147. §-ban foglaltaknak megfelelő biztonsági jellel kell figyelmeztetni

a)ⁱ a 20 liternél/kilogrammnál több fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyag jelenlétére,

b) a radioaktív anyag jelenlétére és


c) az épület főbejárata mellett kívülről a napelem jelenlétére.

(4) A közművek főelzáró szerelvényeinek helyét az építmény főbejáratánál jelezni kell.

(5) A robbanásveszélyre figyelmeztető, valamint a (2) bekezdés szerinti figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jeleket a 20 m²-nél kisebb helyiségben nem szükséges elhelyezni, csak azok bejáratánál.

3. A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett padlósíktól mérve legalább 1,8 méter, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen felismerhetők legyenek.

A tűzvédelmi jel rögzítési magassága



A menekülési jelek elhelyezése



4. A két szintnél magasabb vagy egynél több pinceszinttel rendelkező épület esetében a szintszámot jelölni kell minden lépcső vagy lépcsőház csatlakozó szintjén, kivéve a NAK osztályba tartozó lakóépületeket. A KK és az MK osztályba tartozó épületekben a lépcső vagy lépcsőház kijárat szintjén lévő ajtónál jelölni kell, hogy az adott lépcsőn az épület mely szintjei érhetők el.

5. (1) A füstgátló nyílászárókat olyan felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, amely a nyílászáró önműködő csukódásának biztosítására hívja fel a figyelmet. A felirat vagy jelzés tartós, jól észlelhető és olvasható kivitelű legyen.

(2) A tűzszakaszhatáron lévő tűzgátló nyílászárókat olyan felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, amely a nyílászáró önműködő csukódásának biztosítására hívja fel a figyelmet. A felirat vagy jelzés tartós, jól észlelhető és olvasható kivitelű legyen.

6. (1) Az OTSZ 146. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben a kijárat és vészkijárat ajtót az ajtó fölé, vagy ha arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó mellett menekülési jellel kell megjelölni. A menekülési jelet tilos az ajtóra szerelni. A pánikrúddal vagy vésznyitóval ellátott ajtó esetén az ajtón vagy - ha a vésznyitót az ajtó mellett helyezték el - a vésznyitó mellett jelölni kell azok nyitási mechanizmusát a kezelésükre utaló biztonsági jellel.

(2) Az épületben elhelyezett felvonók esetén a biztonsági felvonóknál az erre vonatkozó, hagyományos felvonóknál, pedig a vonatkozó műszaki követelmény szerinti a „Tűz esetén a liftet használni TILOS!” biztonsági jelet kell valamennyi szinten elhelyezni. Közösségi épületekben, ha magyarul nem értő személyek is előfordulhatnak, a biztonsági jeleket angol és német nyelven, valamint a nagy számban előforduló magyarul nem értő személyek anyanyelvén is fel kell tüntetni

vagy ezeket helyettesítő piktogramot kell elhelyezni.

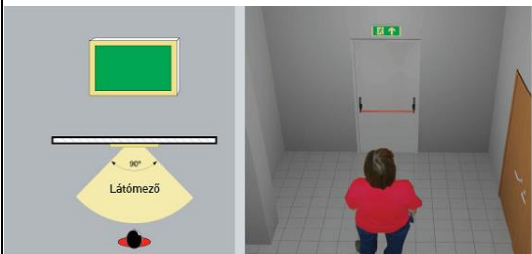
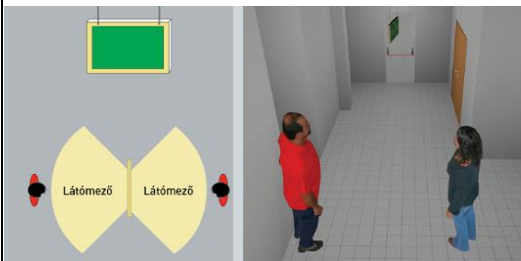
7. (1) A magasan telepített menekülési jelek felismerhetőségi távolságát a vonatkozó műszaki előírás szerint kell meghatározni. Az ilyen magasságban rögzített, menekülési útirányt jelző biztonsági jeleket a kijárati ajtók fölé, valamint a menekülési út minden irányváltoztatási pontjában el kell helyezni. A menekülési út bármely pontján, minden esetben legalább egy jelnek láthatónak kell lennie.

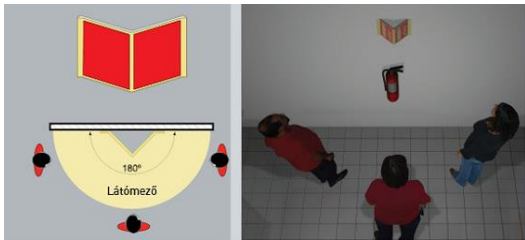
(2) A menekülési jelek telepítésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség belmagasságát, valamint az ott található anyagok füstfejlesztő képességét.

5. A két szintnél magasabb vagy egynél több pinceszinttel rendelkező épület esetében a szintszámot jelölni kell minden lépcső vagy lépcsőház csatlakozó szintjén, kivéve a NAK osztályba tartozó lakóépületeket. A KK és az MK osztályba tartozó épületekben a lépcső vagy lépcsőház kijárati szintjén lévő ajtónál jelölni kell, hogy az adott lépcsőn az épület mely szintjei érhetők el.

A jelenleg hatályos OTSZ már nem tartalmazza a biztonsági jelekkel kapcsolatos képi információkat, sőt az MSZ ISO 16069:2009 Grafikai jelképek. Biztonsági jelek. Menekülési útirányt jelző rendszerek (SWGS-ek) szabvány is visszavonásra került. Ennek ellenére az alábbiak fontosak lehetnek az eligazodásban.

A biztonsági jelek elhelyezésének változatai

<i>Ábra</i>	<i>Leírás</i>
1. Típus 	<i>Sík jel fallal párhuzamos felszerelése.</i>
2. Típus 	<i>Falra merőlegesen szerelt kétoldalas jel.</i>
3. Típus 	<i>Mennyezetre függesztett, kétoldalas jel.</i>

<i>P. Típus</i> 	<i>Panoráma jel, ez biztosítja a legjobb láthatóságot.</i>
--	---

Egyéb biztonsági világításra vonatkozó előírások

A tartózkodási hely védelme

1. (1) Az előkészítéssel menthető vagy előkészítéssel sem menthető személyek tartózkodási helyét
 - a) a szomszédos helyiségektől tűzgátló építményszerkezetekkel kell határolni,
 - b) a homlokzati tűzterjedés ellen védetten kell kialakítani,
 - c) biztonsági világítással kell ellátni és
 - d) úgy kell kialakítani, hogy a rendeltetésszerű működés fenntartása, az ehhez szükséges berendezések, rendszerek működése biztosított legyen.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti tűzgátló elhatárolás helyét és a működőképesség megtartásának szükséges időtartamát az üzemeltetési és az orvostechnológiai szempontok figyelembevételével kell meghatározni.
- (3) Az előkészítéssel menthető személyek tartózkodási helyének, védettségének, működőképességének időtartamát elegendő az előkészítéshez szükséges időtartam alapján megállapítani, ha az előkészítést követően a biztonságos térbe vagy átmeneti védett térbe mentés végrehajtható.

Menekülési útvonal követelményei

1. (1) Menekülési útvonal lehet
 - a) közlekedési útvonalat képező helyiség,
 - b) lépcsőház,
 - c) szabadlépcső,
 - d) fedett átrium, nyitott folyosó, függőfolyosó, a hő- és füstelvezetés szempontjából nyitott udvar vagy
 - e) legfeljebb 3 szintet összekötő lépcsőtér.
- (3) A menekülési útvonal építményszerkezeteinek tűzvédelmi jellemzői feleljenek meg a 2. mellékletben foglalt 1. táblázat szerinti követelményeknek.
- (4) A menekülési útvonalon a lépcsőházak kivételével a padlóburkolat, falburkolat, mennyezetburkolat elvárt tűzvédelmi osztálya helyett alkalmazható egy osztállyal enyhébb követelmény, ha a menekülési útvonalat befogadó tűzszakasz teljes területén tűzoltó berendezést létesítenek, és
 - a) padlóburkolat esetében az enyhébb követelmény legalább Dfl-s1,
 - b) falburkolat esetében az enyhébb követelmény legalább D-s1, d0,
 - c) mennyezetburkolat esetében annak gyújtásveszélyességi kategóriája legalább g1.

(5) A menekülési útvonal hő- és füst elleni védelmét a X. fejezet szerint kell megoldani.

(6) A menekülési útvonalat biztonsági világítással, menekülési jelekkel és menekülési útirányjelző rendszerrel kell ellátni a XIII. fejezet szerint.

Tűzoltó készülékek

1. (1) Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti.

(2) Tűzoltó készülék karbantartását az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsgabizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti.

2. (1) A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék

a) az előírt készenléti helyen van-e,

b) rögzítése biztonságos-e,

c) látható-e,

d) magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e,

e) használata nem ütközik-e akadályba,

f) valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e,

g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,

h) fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e,

i) karbantartása esedékes-e,

j) készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és

k) állapota kifogástalan, üzemszerű-e.

(2) A vizsgálatot a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló is végezheti.

(3) Ha a készenlétben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik annak megszüntetéséről.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott időszakot a tűzvédelmi hatóság döntése esetén 1 hónapra kell lerövidíteni, ha azt környezeti körülmény vagy egyéb veszély indokolja.

(5) A készenlétben tartó gondoskodik a készenlétben tartott tűzoltó készülékek 18. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott időközönkénti karbantartásáról, a részben vagy teljesen kiürült, kiürített tűzoltó készülékek újratöltéséről.

(6) A ciklusidők számítása az első alap-, közép- és teljes körű karbantartás esetében a gyártási időponttól, a további karbantartások esetében a legutolsó karbantartástól történik. Ha gyártási időpontként csak az év van feltüntetve, az adott év január 31-e, ha a gyártás éve és negyedéve van jelölve, az adott negyedév első hónapjának utolsó napja, ha a gyártás éve és hónapja van jelölve, az adott hónap utolsó napja a gyártási időpont.

(7) A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó az általa végzett ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet, mely tartalmazza

- a) a létesítmény nevét és címét,
- b) a tűzoltó készülékek típusjelét,
- c) a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását készenléti hely és a tűzoltó készülék gyártási száma vagy tételszáma megadásával,
- d) a tűzoltó készülékek ellenőrzésének vagy karbantartásának fokozatát (készenléti tartó általi ellenőrzés, alapkarakbantartás, középkarbantartás, teljes körű karbantartás) és dátumát,
- e) a tűzoltó készülékek ellenőrzését vagy karbantartását végző személy nevét és aláírását vagy - elektronikusan vezetett napló esetén - egyértelmű azonosítását.

3. (1) A szén-dioxiddal oltó és a hajtóanyagpalack kivételével a tűzoltó készülékek és alkatrészek élettartama nem haladhatja meg a 20 évet.

(2) A 25 kg és az annál nagyobb töltetű tűzoltó készülék a gyártást követő 20 év után a tűzvédelmi szakértői névjegyzékben tűzoltó készülék szakértői területen szereplő személy által kiadott szakvélemény birtokában tartható készenléti. Az élettartam a 20. évtől számítva kétszer öt évvel hosszabbítható meg.

(3) A tűzoltó készülékek selejtezéséről a tulajdonos gondoskodik.

- c) a tárolt anyag és a füstkötegy között 1 méter távolságot kell tartani.

Tűzoltási út, terület és egyéb utak

1. (1) A menekülési útvonalak átbocsátóképessége nem szűkíthető le a menekülést biztosító szélesség alá.

(2) A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint oltóanyagszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely az időjárási viszonyoktól függetlenül alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.

(3) Az 500 m²-t meghaladó alapterületű üzemi helyiségben, vagy raktárhelyiségben a padlón jól látható és tartós módon meg kell jelölni a legalább 2,4 m széles közlekedési utakat, a falsík, a beépített gépsor, technológiai berendezések által határolt közlekedő és az állványos raktározási terület kivételével. A nagylégtérű helyiségen belül, a 48/A. § (3) bekezdés g) pont gb) és gc) alpontja szerint kialakított, éghető anyagtól, tárgytól mentes sávon tárolás nem végezhető, azt állandóan szabadon kell tartani. A sávot jelöléssel kell ellátni.

Hivatkozás:

g) az alábbi feltételek közül legalább egy maradéktalanul teljesül:

ga) az épület szélessége nem haladja meg a 100 m-t, az épület körül tűzoltási felvonulási utat és területet biztosítanak oly módon, hogy az épület tűzoltó gépjárművel teljesen körbejárható és a két hosszanti homlokzat mentén tűzoltási felvonulási területet létesítenek, és biztosítják a magasból mentő gépjárművekkel való hatékony oltást, valamint az épületbe a tűzoltóság bejutását legalább 50 m-enként biztosítják,

gb) a nagylégtérű helyiséget legalább 6 m széles, éghető anyagtól, tárgytól mentes és jelöléssel ellátott sávokkal úgy osztják fel, hogy a felosztott területek nagysága ne lépje túl a 24 000 m² alapterületet, és az éghető anyagtól, tárgytól mentes sávban a földemen tűzzel szemben számottevő ellenállással nem rendelkező felületet építenek be, amely hő hatására történő tönkremenetelével a hő és füst szabadba jutását elősegíti,

gc) az épület nagylégterű helyiségét legalább három részre osztják fel, legalább 3 m széles, éghető anyagtól, tárgytól mentes és jelöléssel ellátott sáv kialakításával, és az éghető anyagtól, tárgytól mentes sávban nyitott szórófejes vízzel oltó berendezést (vízfüggőnyt) létesítenek,

(4) A személyek tartózkodására, közlekedésére szolgáló és üzemelés alatt álló helyiségek kiürítésre szolgáló ajtóit lezárni, üzemszerűen zárva tartani akkor lehet, ha az ajtó vészeseti nyithatóságát biztosítják. Abban az esetben, ha a rendeltetés, a tevékenység jellege a belső nyithatóságot kizárja, az ajtó külső nyithatóságát a tűzvédelmi hatóság által meghatározott módon biztosítani kell.

2. (1) Az épületek menekülési útvonalain fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetőek el, nem tárolhatóak. Ezalól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló, valamint a helyiség rendeltetésével összefüggő tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le.

(2) A menekülésre számításba vett közlekedőkben, nem füstmentes lépcsőházakban és a pinceszinti helyiségekben elhelyezett installációk, dekorációk, anyagok a hő- és füstelvezetés hatékonyságát nem ronthatják.

(3) Tömegtartózkodásra szolgáló vagy a vonatkozó jogszabály szerinti zenés, táncos rendezvények tartására szolgáló helyiségben égéskésleltető szerrel hatékonyan kezelt dekoranyagok vagy akkreditált laboratórium által igazolt, a vonatkozó műszaki követelmény szerinti 1-es osztálynak megfelelő függönyök alkalmazhatóak.

Beépített tűzjelző és beépített oltóberendezés, tűzoltó készülék, felszerelés

1. (1) A beépített tűzjelző, tűzoltó, tűzterjedésgátló berendezést, a tűzoltósági kulcsszéfet, a tűz- és hibaátjelző berendezést az építmény tulajdonosának állandóan üzemképes állapotban kell tartania, és üzemeltetnie kell.

(2) Az építményekben a kárelhárítás során együttműködő szervek által használt mindenkor rádiótávközlési rendszer vonatkozásában a beltéri kézi rádiós ellátottságot, azaz a kézi rádió berendezés számára az üzemszerű állapotot biztosító berendezés folyamatos működtetéséhez szükséges feltételeket az építmény tulajdonosának, üzemeltetőjének, kezelőjének, használójának kell biztosítania.

(3) A beépített tűzjelző, tűzoltó, tűzterjedésgátló berendezés tűz észlelésére, oltására, a tűzterjedés gátlására szolgáló részegységeinek működési feltételeit a részegységek környezetében folyamatosan biztosítani kell, azok hatékonyságát eltakarással, eltorlaszolással vagy más módon korlátozni, csökkenteni nem szabad.

2. (1) A nyilvános távbeszélő készülékek mellett, továbbá a távbeszélő alközpontokban - ennek hiányában a létesítmények fővonalú távbeszélő készülékei mellett - a tűzoltóság hívószámát vagy az egységes segélyhívó számát jól láthatóan fel kell tüntetni.

(2) Az üzemeltető a beépített tűzjelző berendezés, beépített tűzoltó berendezés állandó felügyeletét folyamatosan biztosítja

a) kioktatott személyzet jelenlétével abban a helyiségben, ahol a tűzjelző vagy oltásvezérlő

központ jelzéseit megjelenítő készüléket elhelyezték,

b) a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a létesítményen belül kialakított állandó felügyeleti helyre vagy

c) a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a létesítményen kívül kialakított állandó felügyeleti helyre (távfelügyelet).

(3) A berendezés felügyeletét folyamatosan, egy időben ellátó személyek száma legalább két fő abban az esetben, ha a jelzéseket megjelenítő eszköz felügyeletén túl más, a helyiség esetleges elhagyását igénylő feladatuk is van. A két személy közül egynek folyamatosan a jelzéseket megjelenítő eszköz helyiségében kell tartózkodnia.

(4) A berendezés üzemeltetése során biztosítani kell

a) a berendezés üzemképes állapotát,

b) a jelzések (tűz, hiba) folyamatos felügyeletét, fogadását,

c) az üzemeltetői ellenőrzés végrehajtását,

d) a felülvizsgálat, karbantartás végrehajtását,

e) az üzemképességet fenntartó vagy helyreállító javítást, tisztítást, cserét és

f) az üzemeltetéshez szükséges dokumentációt.

(5) A berendezés - közte a tűz- és hibaátjelző - tervszerű, részleges vagy teljes üzemszünetét, a kikapcsolás előtt legalább 5 munkanappal írásban, a 24 órán belül el nem hárítható meghibásodást a tudomásra jutást követően késedelem nélkül telefonon jelezni kell az első fokú tűzvédelmi hatóság által meghatározott helyen.

(6) A berendezés meghibásodása, tervszerű üzemszünete esetén, továbbá a tűzoltó berendezés aktiválódását követően az oltóanyag pótlásáig, a berendezés üzemkész állapotának visszaállításáig a biztonsági feltételeket az üzemeltető a helyi kockázatnak megfelelően biztosítja.

(7) A helyi felügyeletet kiváltó átjelzés meghibásodása esetén a berendezés felügyeletéről haladéktalanul gondoskodni kell.

(8) A téves riasztások elkerülése érdekében az érzékelők tűzjellemzőjére hasonlító hatás idejére az adott érzékelő, zóna, vagy zónák kiiktatása akkor lehetséges, ha

a) a kiiktatott érzékelő, zóna csak a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő automatikus érzékelők működését korlátozza,

b) a kiiktatott érzékelő, zóna a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő kézi jelzésadók működését nem korlátozza,

c) a berendezés műszaki kialakítását ismerő szakemberrel a zónakiiktatás körülményei egyeztetve vannak olyan módon, hogy az a létesítéssel, karbantartással, felülvizsgálattal összefüggő jogokat, kötelezettségeket nem sérti és

d) az érzékelő, zóna kiiktatásának és visszaállításának körülményei, annak felelősségi köre, az ellensúlyozó intézkedések a Tűzvédelmi Szabályzatban - annak hiányában írásban - rögzítve vannak.

3. (1) A tűz- és hibaátjelzést fogadó központot állandóan üzemkész állapotban kell tartani, kezelését felkészített személyzettel kell biztosítani.

(2) A tűz- és hibaátjelzést fogadó központ helyiségében hozzáférhető helyen kell tartani

a) a tűz- és hibaátjelző rendszer megfelelőségét igazoló tanúsítvány vagy

teljesítménynyilatkozat másolatát,

b) a tűz- és hibajelzésre, a tűz- és hibaátjelző rendszer meghibásodása esetére meghatározott intézkedési utasításokat, terveket és

c) a tűz- és hibaátjelzést fogadó központ kezelésére felkészített személyek névsorát.

(3) A tűz- és hibaátjelzést fogadó központban nyilván kell tartani

a) a tűzjelzést adó létesítmény címét, nevét, rendeltetését,

b) a tűzjelzést adó létesítményt befogadó épület - föld feletti, föld alatti - szintszámát,

c) az oltást nehezítő körülményeket, így különösen gázpalackok, éghető folyadék, izotóp,

d) a közműelzárók - így különösen gáz, víz, elektromos, távhő - helyét,

e) a külső tűzoltó vízforrások (tűzcsap, tartály, medence) helyét,

f) a tűzoltást segítő körülményeket, mint hő- és füstelvezetés indítása, leállítása, beépített oltóberendezés, tűzoltósági beavatkozási központ helye és

g) a kapcsolattartó nevét, telefonszámát.

(4) A tűzjelzést adó létesítmény tulajdonosa, üzemeltetője, kezelője, használója és a távfelügyeleti központ üzemeltetője közötti szolgáltatói szerződés tartalmazza a téves riasztásokból bekövetkező eseményekből származó költségek megtérítésének felelősségét és módját.

(5) Ha a távfelügyelet vagy az első fokú tűzvédelmi hatóság által a tűzátjelzés fogadásra meghatározott helyszín megváltozik, az új helyszínre az automatikus tűzátjelzés továbbítását 90 napon belül - a berendezés állandó felügyeletének folyamatos biztosítása mellett - kell megvalósítani.

(6) A távfelügyelet haladéktalanul köteles a hozzá beérkező hibajelzésről az adott létesítmény üzemeltetőjét értesíteni.

4. (1) Tűzoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségeket a 16. mellékletben foglalt 1. táblázat tartalmazza.

(2) Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tűzek is előfordulhatnak és a készenlétben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz oltására alkalmas, melyekhez különböző oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyag-egységet kell figyelembe venni.

(3) Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani

a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,

b) ahol e rendelet előírja és

c) jogszabályban meghatározott esetekben

a 16. mellékletben foglalt 2. táblázat szerint.

(4) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás vagy nem kereskedelmi szálláshelyként működő üdülő céljára szolgáló építményekben, tűzszakaszokban és a hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított egyéb rendeltetésű helyiségeket, amelyek tekintetében - gazdálkodó vagy rendeltetési egységenként - a (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(5) A tűzvédelmi hatóság a (3) bekezdésben meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.

(6) A tűzoltó készüléket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a

(7) Legalább 2 kg töltettségű, vízalapú tűzoltó készülékek esetén legalább 2 l töltettségű tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.

1. (1) Az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálat a lakóépületek - kivéve a fázisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelem utáni áramköröket -, közösségi, ipari, mezőgazdasági és raktárlétesítmények, továbbá lakókocsik, kiállítások, vásárok és más ideiglenes, vagy áthelyezhető építmények, valamint a kikötők következő villamos berendezéseire terjed ki:

- c) szabadtéren elhelyezett minden fogyasztói berendezés.

a) az új berendezések üzembe helyezése előtt vagy üzembe helyezése során szükséges vizsgálatra,

- (3) Nem vonatkozik ezen alcím azokra a gyógyászati berendezésekre, amelyek villamos áramnak a gyógyászati kezeléshez történő felhasználására szolgálnak, továbbá a villamos vontatás készülékeire, beleértve a vasúti járművek villamos szerkezeteit és a jelzőkészülékeket, az autók villamos szerkezeteire, beleértve a villamos autókat, a hajófedélzeti, mobil és rögzített partközeli létesítmények villamos berendezéseire, a repülőgépek villamos berendezéseire, azokra a közvilágítási villamos berendezésekre, amelyek a közcélú hálózat részei.

a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadterület esetén legalább 3 évenként,

- b) egyéb esetben legalább 6 évenként

(3) A telep- vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás vagy rendeltetésváltás során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezéseken a

berendezés üzemeltetője a tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg.

(4) A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.

(5) A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázása.

(6) A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzemeltető nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.

A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolási előírásai

1. (1) A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot kiszerelni, csomagolni csak jogszabályban meghatározottak szerint, ennek hiányában szabadterén vagy olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás, és folyadék esetén a hatékony szellőzést biztosították.

(2) A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, valamint a mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékot csak zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni. A tárolás módját, körülményeit, a tárolni kívánt anyagmennyiséget úgy kell megválasztani, hogy tűz esetén a tárolt anyag ne idézzon elő jelentős veszélyt a környezetre.

(3) A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag egyedi és gyűjtőcsomagolásán - ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - az anyag robbanásra vagy heves égésre való hajlamát szövegesen vagy piktogrammal kell jelölni. A jelölést a gyártó vagy a csomagoló, a kiszerelő vagy a forgalomba hozó, valamint - a felhasználáshoz külföldről közvetlenül érkező anyag, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék esetében - a felhasználó szervezet köteles elvégezni.

(4) Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tetőtérben, pinceszinti, alagsori helyiségben, továbbá 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tárolásra tervezett helyiségben.

(5) Padlástérben fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható. Egyéb szilárd anyag csak olyan módon és mennyiségben helyezhető el, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől, és a kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el.

(6) Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárműtárolókban gázpalackot tárolni tilos.

(7) Többszintes lakóépületben - az egy lakóegységet tartalmazó lakóépületek kivételével - lakóegységként legfeljebb egy darab, maximum 11,5 kg töltettségű propán-bután gázpalack használható vagy tárolható.

(8) Gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb építményben, ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő.

2. Kereskedelmi rendeltetésű épületek, önálló rendeltetési egységek talajszint feletti eladótereiben propán-bután gázpalackot maximum 20 kg mennyiségben lehet forgalmazni.

A tűzoltó-vízforrások és tartozékaik felülvizsgálata

A tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről, az előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, javítások és nyomáspróbák (a továbbiakban együtt: felülvizsgálatok) elvégzéséről az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik.

A felülvizsgálatot végző személy tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatára vonatkozó ÉRVÉNYES TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA BIZONYÍTVÁNNYAL rendelkezik.

A felülvizsgálat alapján feltárt hiányosságok megszüntetéséről az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik, amely a meghibásodott tűzoltó-vízforrások és azok szerelvényeinek javítására, szükség esetén cseréjére azonnal intézkedik.

Az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet a tűzoltó-vízforrásokról PONTOS nyilvántartással – Tűzvédelmi üzemelési napló - rendelkezik.

A tűzoltó-vízforrásokról vezetett nyilvántartás tartalmazza

- a) a tűzoltó-vízforrás egyértelmű azonosítását,
- b) a felülvizsgálat időpontját,
- c) a felülvizsgálatot végző nevét, szakvizsga bizonyítványának számát, és
- d) a felülvizsgálat megnevezését és megállapításait.

A tűzoltó-vízforrások felülvizsgálata során a felülvizsgálatot végző személy minden esetben

- a) megvizsgálja:
 - aa) a tűzoltó-vízforrások jelzőtábláinak meglétét, adatainak helyességét és épségét,
 - ab) az előírt feliratok, jelzések meglétét, olvashatóságát
 - ac) értelemszerűen a (szabadtéri) tűzoltó-vízforrásoknak – tűzcsapok, víztározók - az év minden szakában (tűzoltógépjárművel történő) megközelíthetőségét, a szerelvények hozzáférhetőségét, a szerelvények és a tartozékok rendeltetésszerű használhatóságát, és
 - ad) a korrózió elleni védelem épségét, és
- b) elvégzi
 - ba) a vízhálózatról működő tűzoltó-vízforrások esetében a hálózat átöblítését a mechanikai szennyeződésektől mentes víz megjelenéséig, és
 - bb) a korrózióvédelem sérülése esetén az üzemben tartásért felelős szervezet írásbeli értesítését.

Fali tűzcsapszekrények felülvizsgálata

Feleljen meg a vonatkozó műszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtson.

A fali tűzcsapokkal szemben támasztott követelmények:

- A tűzcsap vízellátása, működőképessége folyamatosan biztosítva legyen
- A tűzcsap – jelölten – jól látható és folyamatosan hozzáférhető legyen

- A tűzcsap szerelvények szekrénye és vízellátó csővezetéke korrózió ellen festéssel biztosítva legyen, valamint a szekrényen a TŰZCSAP feliratot fel kell tüntetni.
- A szerelvénytáskában lévő szerelvények biztosítva legyenek
- A szerelvények előszerelt állapotban legyenek, hogy tűz esetén egyetlen mozdulattal a tűzcsap golyósszelepe nyitható és a tömlő a sugárcsővel kihúzható legyen
- A szerelvénytáskában más – oda nem való – anyagot tárolni TILOS!
- A szerelvénytáskájának ajtója könnyen nyitható legyen
- A tűzoltó tömlőt 5 évenként nyomáspróbáztatni kell, s ha azon nem felelt meg, akkor az elöregedett tömlőt ki kell cserélni.

A DIM-re vonatkozó eseti tűz megelőzési használati szabályok, előírások

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Iroda és iroda jellegű helyiségek

területére, és az ott folytatandó tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki és végrehajtását elrendelem:

- Az irodában és iroda jellegű helyiségekben Tilos a dohányzás!
- Az irodában és iroda jellegű helyiségekben lévő fővonalú telefonkészülék mellett a tűzoltóság hívószámát, mely **105 vagy 112**, jól láthatóan el kell helyezni a tűzbejelentő telefon piktogrammal egyetemben.
- Az irodát és iroda jellegű helyiségeket csak a rendeltetésének megfelelően lehet használni.
- A közlekedési utakat, kijáratok ajtókat állandóan szabadon kell tartani.
- A villamos berendezést, kapcsolót, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad. Ennek érdekében az irodában és iroda jellegű helyiségekben elhelyezett székeket minden esetben a hozzá tartozó íróasztal, berendezési tárgy mellett rendeltetése szerint kell elhelyezni.
- A helyiségekben állandóan rendnek és tisztaságnak kell lenni.
- Az irodában és iroda jellegű helyiségekben nyílt láng használata TILOS (pl.: gyertyaégetés, gyertyával való világítás stb.)
- A tevékenység befejezése után, valamint a napi munka befejezésekor, eltávozás előtt a helyiséget utolsónak elhagyó személynek a villamos gépeket, berendezéseket és egyéb készülékeket ki kell kapcsolnia, illetve a villamos hálózatról le kell választania. Hétvégét megelőző utolsó munkanapon, illetve hosszabb munkaszünetet megelőző utolsó munkanapon az összes elektromos berendezést a villamos hálózatról le kell választani.

- A helyiségekben az irodai tevékenységhez nem kapcsolható éghető anyagot és éghető folyadékot még ideiglenes jelleggel sem lehet tárolni.
- A helyiségben csak az irodai tevékenységhez kapcsolódó éghető anyagokat lehet tárolni a szükséges mennyiségben. Az iratokat lehetőleg iratfüzőben szorosan lezárva kell tárolni, hogy tűz esetén a lapok közé a lángok nehezen juthassanak.
- A helyiségekben a minimális szélességű közlekedési utakat biztosítani kell, azokat és az ajtókat eltorlaszolni tilos! A helyiségek berendezési tárgyait úgy kell elhelyezni, hogy a biztonságos közlekedésre (kb. 80 cm) elegendő út állandóan szabadon maradjon.
- A helyiségek elektromos hálózata, szerelvényei, gépei, berendezései, készülékei, azok szerelési, csatlakozási módja, és védettségi foka elégítse ki a helyiség jellegéből adódó szabványossági követelményeket!
- Meghibásodott, – tűz- vagy balesetveszélyes – szabványtalan elektromos szerelvényt, gépet, berendezést, készüléket használni tilos, azt szakemberrel haladéktalanul meg kell javíttatni!
- A helyiségek területén csak olyan világítótestek használhatók, melyek a környezetre tűzveszélyt nem jelentenek. Az alkalmazott lámpatesteket csak védőburával felszerelt állapotban szabad használni. A lámpatestekre éghető anyagú dekorációt akasztani nem szabad!
- Használaton kívüli elektromos berendezést, kábelt – amennyiben arra szükség nincs – haladéktalanul vissza kell bontani, meg kell szüntetni.
- Elektromos főzőlap, kávéfőző használata megengedett, de csak nem éghető anyagú alátét használata mellett.
- A helyiségek területén külső cég által végzendő alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, vagy egyéb nyílt lánggal járó munka) csak jelen Tűzvédelmi Szabályzatba foglaltak maradéktalan betartásával, a személyi és tárgyi feltételek előzetes meghatározásával, és a szükséges írásos engedélybe foglalásával, az engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni!
- A helyiségeket utolsónak elhagyó személy köteles meggyőződni arról, hogy a helyiségben olyan körülmény, ami tüzet okozhat, eltávolítása után nem marad.

Fenti szabályzat betartása, betartatása kötelező!

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Mosdók, WC-k, zuhanyzók

területére, és az ott folytatandó tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki és végrehajtását elrendelem:

- Villamos berendezéshez vizes kézzel nyúlni tilos!
- Villamos berendezéseket használat után áramtalanítani kell, mert tüzet okozhatnak.
- A hajszárítón kívül más elektromos berendezést ezen helyiségekben használni TILOS!
- Mindennemű anyagtárolás, még ideiglenes jelleggel is tilos!
- A mosdókban, WC-kben és zuhanyzókban dohányozni tilos!

- A takarításhoz tűzveszélyes folyadékot használni nem szabad.
- A helyiségeket utolsónak elhagyó személy a világítást kapcsolja le.
- A szekrényekben tűzveszélyes folyadékot, vagy ilyen anyaggal szennyezett ruhát tárolni nem szabad. A szekrényeket csak rendeltetésüknek megfelelő célra szabad használni.

Fenti szabályzat betartása, betartatása kötelező!

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Elektromos kapcsolóhelyiségek, kapcsoló szekrények

területére, és az ott folytatandó tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki és végrehajtását elrendelem:

- Az elektromos áram veszélyeire vonatkozó tiltó és korlátozó rendelkezéseket el kell helyezni.
- Az elektromos kapcsolók feliratozását figyelemmel kell kísérni. A tűzvédelmi kapcsolókat és főkapcsolót eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
- Éghető anyag elhelyezése a kapcsolóterekben szigorúan tilos!

Fenti szabályzat betartása, betartatása kötelező!

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Iráttár

területére, és az ott folytatandó tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki és végrehajtását elrendelem:

- Az irattári anyagot állványon és polcon kell elhelyezni.
- Az állványt úgy kell telepíteni, hogy közöttük 80 cm, az állványsorok között pedig 120 cm széles közlekedési út biztosítva legyen.
- Az állvány, tároló közötti utat még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.
- Az elektromos berendezés és felszerelés a helyiségben, feleljen meg a vonatkozó szabvány előírásnak.
- Az iratanyagot, nyomtatványt, úgy kell elhelyezni, hogy a központi fűtőtesttől 30 cm, elektromos szerelvénytől pedig legalább 50 cm távolságra legyen.
- Az irattár helyiségben egyéb tűzveszélyes anyagot, folyadékot még ideiglenesen sem szabad tárolni.
- A helyiségből tűzveszélyes hulladékot (selejtezett anyagot) folyamatosan el kell távolítani.
- A helyiségben dohányozni és nyílt lánggal tevékenységet végezni tilos! E tilalmakat a szabványnak megfelelő táblával jelölni kell.
- Az irattárban kialakított tárolási rendet be kell tartani. Az állványok felső polcain elhelyezett anyagok és a földem között min. 1 méteres távolságot kell tartani.

Fenti szabályzat betartása, betartatása kötelező!

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Tisztítószer tároló

területére, és az ott folytatandó tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki és végrehajtását elrendelem:

- A tároló helyiségben csak tisztító szereket és a tisztításhoz szükséges segédanyagokat lehet tárolni. Ennek érdekében polcot kell elhelyezni a raktárban
- A tárolt anyagokat a polcokon anyagonként külön kell választani. A padozaton nem éghető anyagféléket lehet tárolni.
- A segédanyagokat úgy kell tárolni, hogy azokat eldőlés ellen biztosítani kell.
- A helyiségben annyi közlekedési utat folyamatosan biztosítani kell, hogy egy személy állandó jelleggel be tudjon menni a térbe és onnan biztonsággal el tudjon távozni.
- A helyiség villamos világításától az anyagokat olyan távol kell elhelyezni, hogy azokra gyújtási veszélyt ne jelenthessen. A világítást a helyiség elhagyása után ki kell kapcsolni.
- A tisztítószer tároló raktár területén a dohányzási tilalom ugyan úgy érvényes, mint az előzőekben.

Fenti szabályzat betartása, betartatása kötelező!

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Öltöző

területére, és az ott folytatandó tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki és végrehajtását elrendelem:

- Az öltöző területén a dohányzás és a nyílt láng használata tilos! A dohányzási tilalomra figyelmeztető feliratot a bejárat ajtójánál el kell helyezni.
- Az öltöző területére éghető folyadékot, éghető anyagot a munkavállalók ruházatán kívül bevinni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
- Az öltözőben a ruhákat csak a kijelölt helyen lehet tárolni, ülőalkalmatosságon a tárolás tilos! Lehetőség szerint az ülőalkalmatosságon ruhafélét még ideiglenesen sem célszerű tárolni.
- Az öltözőben a szekrények és ülőalkalmatosságok mentén kialakított közlekedési utakat állandóan biztosítani kell, azokat leszűkíteni még átmeneti jelleggel sem lehet.
- A villamos berendezések kapcsolóit, a tűzoltó készüléket, továbbá az azokhoz vezető utakat eltorlaszolni, leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
- Az öltöző területén kávéfőzőt, villamos főzőlapot üzemeltetni tilos! Hajszárító berendezést üzemeltetni lehet, de azt a szekrényben csak teljesen kihűlt állapotban lehet elhelyezni.
- Eltávozás előtt a helyiséget utolsónak elhagyó személy köteles a helyiség áramtalanítását elvégezni, köteles meggyőződni arról, hogy a helyiségben tüzet okozó körülmény nem maradt.
- Jelen szabályzatban leírtakat az öltözőben tartózkodó személyek kötelesek betartani.

Fenti szabályzat betartása, betartatása kötelező!

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Recepció-Porta

területére, és az ott folytatandó tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki és végrehajtását elrendelem:

- A DIM által üzemeltetett köznevelési intézmények telephelyein portaszolgálat van, így tűz esetén őt kell a kapuba állítani, hogy illetéktelen személyek ne mehessenek az intézmény területére és a kiérkező tűzoltó egységeket útba tudja igazítani.
- A fülkében dohányozni TILOS!
- Tűzveszélyes folyadékot a helyiségben tárolni TILOS!
- Elektromos berendezéseket felügyelet nélkül üzemelni nem szabad!
- Az elektromos berendezéseket a helység elhagyásakor feszültség mentesíteni kell!
- A telefonkészülék mellé ki kell függeszteni a segélyhívó számokat!
- A portán a tűzriadó terv egy példányát el kell helyezni, tartalmát a portásnak ismernie kell!
- A lezárt helységek kulcsát azonosítóval kell ellátni és a portán elhelyezni.

Fenti szabályzat betartása, betartatása kötelező!

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Orvosi rendelő, kezelő

területére, és az ott folytatandó tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki és végrehajtását elrendelem:

- A helyiségben a nyílt láng használata és a dohányzás tilos, az ott folytatott tevékenységet figyelembe véve.
- A helyiségben tűzveszélyes folyadékot /sebbenzin/ maximum 5 liter mennyiségben lehet tárolni, gyári csomagolásban, egyidejűleg azonos éghető folyadékból csak egy csomag lehet bontott állapotban.
- A tárolást erre a célra rendszeresített szekrényben kell elhelyezni, amely nem éghető anyagból készült és zárható. A rendelés befejezésekor a szekrényen kívül éghető folyadékot tárolni tilos.
- Ügyelni kell arra, hogy az éghető anyagok és az éghető folyadékok egymással ne érintkezzenek.
- A helyiségben elhelyezett elektromos berendezéseket használat után az elektromos hálózatról le kell választani, illetőleg ki kell kapcsolni.
- A helyiségben keletkezett hulladékot csak nem éghető anyagból készült és fedővel ellátott hulladéktárolóban lehet elhelyezni, a rendelés végeztével a közös tárolóba ki kell üríteni.

- A helyiségben egyidejűleg maximum hat személy tartózkodhat, ők a helyiséget tűzveszély esetén akadálytalanul el kell, hogy hagyják.
- A helyiség tüzelő és fűtő berendezése mellett 1 méter távolságon belül éghető anyagot elhelyezni nem lehet, az ezen kívül elhelyezett tárgyak felületén a hőmérséklet a gyulladási hőmérsékletet nem haladhatja meg.
- A váróteremben, valamint a rendelőben a berendezési tárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy közöttük legalább 1 méter közlekedési út szabadon maradjon.
- Az orvosi rendelő áramtalanítását a rendelés befejezésekor a helyiséget utoljára elhagyó személynek el kell végeznie.
- Jelen Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak a helyiségben tartózkodókra kötelező érvényűek, az abban foglaltakat mindenkinek be kell tartani.

Fenti szabályzat betartása, betartatása kötelező!

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Általános raktár

területére, és az ott folytatandó tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki és végrehajtását elrendelem:

- A helyiségben a létesítmény területén előforduló anyagokat tárolják, így annyi közlekedési utat folyamatosan biztosítani kell, hogy egy személy állandó jelleggel be tudjon menni a térbe és onnan biztonsággal el tudjon távozni.
- A raktárban a tárolási egységek között úgy legyenek a berendezési tárgyak, tárolt anyagok elhelyezve, hogy legalább 0,8 m széles közlekedési út szabadon maradjon.
- A helyiség villamos világításától az anyagokat olyan távol kell elhelyezni, hogy azokra gyújtási veszélyt ne jelenthessen. A világítást a helyiség elhagyása után ki kell kapcsolni.
- A raktár területén a dohányzási tilalom érvényes!
- Az ajtót és a hozzá vezető utat és az elektromos berendezések kapcsoló szerveéhez vezető utakat eltorlaszolni, leszűkíteni még átmeneti jelleggel sem lehet.

Fenti szabályzat betartása, betartatása kötelező!

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Hő központ, gépházak

területére, és az ott folytatandó tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki és végrehajtását elrendelem:

- A hő központ és gépházak (továbbiakban: helyiség) csak használatbavételi, üzemeltetési, működési engedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.
- A helyiségben az ott lévő technológiai berendezéseken kívül más, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot,

eszközt tárolni még ideiglenes jelleggel sem szabad. A helyisége jellege nem tűzveszélyes. Ennek ellenére a helyiség területén TILOS a DOHÁNYZÁS!

- A helyiségekben a berendezések villamos fő-, illetve szakaszoló kapcsolóját – amennyiben van -, valamint az egyéb közmű nyitó-, és zárószerkezetet, tűzoltó készüléket eltorlaszolni, a közlekedési – tűz esetén menekülési – utat, továbbá a kijárat ajtókat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. A közművek elzáró szerkezeteit egyértelműen meg kell jelölni.
- Az üzemeltető, vagy a berendezés kezelésével megbízott személy köteles a használati (kezelési) utasításban foglaltakat megtartani, a berendezést annak megfelelően üzemeltetni.
- Sérült, tűz-, és balesetveszélyes elektromos szerelvényt, gépi berendezést, készüléket használni nem szabad, azt elektromos képesítésű szakember által haladéktalanul meg kell javíttatni. Csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos hálózat, szerelvény, berendezés, készülék használható!
- A helyiségben keletkező tűz esetére, a hozzá legközelebb lévő irodahelyiségben tűz jelzésére is alkalmas telefonkészülék került elhelyezésre. A telefonkészülékek közelében fel kell tüntetni a segélyhívó- számokat (MENTŐK: 104, TŰZOLTÓK: 105, RENDŐRSÉG: 107; KÖZPONTI SEGÉLYHÍVÓ 112) valamint a tűzjelzés módját, mely az alábbi:
 - tűzeset, káreset pontos helye (cím)
 - mi ég, milyen anyag, a tűz terjedelme (m²),
 - robbanásveszélyes anyag van-e veszélyben?
 - életveszély van-e?
 - tüzet jelző személy neve, a jelzésre használt telefonkészülék hívószáma.

Tűzjelzést követően hozzá kell kezdeni a tűz esetére előírt, alapvetően szükséges tennivalók ellátásához a TŰZRIADÓ TERV alapján!

- A hő központ felügyeletével megbízott munkavállalók a felügyeletet követően a helyiségek területét kötelesek tüzetesen átvizsgálni, és minden olyan rendellenes okot, körülményt, azonnal megszüntetni, amely a helyiségek illetve az adott létesítményegység elhagyása után tüzet, vagy robbanást okozhat.

Fenti szabályzat betartása, betartatása kötelező!

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Mosókonyha

területére, és az ott folytatandó tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki és végrehajtását elrendelem:

- A helyiségben a dohányzás tilos
- Csak a mosásra előkészített ruhaneműk, textíliák tárolhatók a helyiségben
- A közlekedési, menekülési utakat mindig szabadon kell hagyni.
- A helyiségek területén folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani. A belső közlekedési utakat, az elektromos kapcsolókhoz, tokozásokhoz, technológiai berendezésekhez, ki- és

átjárati ajtókhöz, tűzoltó készülékekhez vezető utakat és magukat az ajtónyílásokat folyamatosan és teljes szélességükben szabadon kell hagyni, azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad!

- A helyiségek elektromos hálózata, szerelvényei (kapcsolók, dugaljak, lámpatestek, tokozások), gépei (automata mosógépek, nagyteljesítményű ipari mosógép), készülékei, berendezései, azok szerelési, csatlakoztatási módja és védettségi foka elégítse ki a helyiségek – különös tekintettel a nedves, párás mosodára – jellegéből adódó szabványossági követelményeket.
- Meghibásodott – tűz- vagy balesetveszélyt jelentő – szabványtalan elektromos szerelvényt, gépet, készüléket, berendezést használni tilos, azt szakemberrel haladéktalanul meg kell javíttatni.
- A helyiségek területén csak olyan világítótestek használhatók, melyek a környezetre tűzveszélyt nem jelentenek. Az alkalmazott lámpatesteket csak védőburával felszerelt állapotban szabad használni.
- A technológiai berendezéseket (mosógépek, vízmelegítők, szárítógépek stb.) ha nincs rájuk szükség, vagy műszak végén ki kell kapcsolni, a hálózatról le kell választani (szakaszoló kapcsolók működtetése).
- A helyiségek területén lévő csoportosan elhelyezett, szerelt kapcsolókat, kismegszakítókat, biztosítékokat funkciójuk szerint maradandó módon meg kell jelölni. Meg kell jelölni továbbá, a kapcsolók „**KI-BE**”-kapcsolt állását
- Használton kívüli elektromos berendezést, kábelt – amennyiben arra szükség nincs – haladéktalanul vissza kell bontani, meg kell szüntetni.
- A helyiségek elektromos hálózatát tűzvédelmi szabványossági szempontból 6 évente felül kell vizsgáltatni, és a feltárt hiányosságokat fel kell számoltatni!
- A napi munka befejezésekor a munkavállalók a helyiségek területét kötelesek átvizsgálni, és minden olyan okot, körülményt megszüntetni, amely tüzet okozhat. Az ajtókat zártan kell tartani.
- A mosás befejeztével a ruhaneműket, textíliákat, anyagokat el kell távolítani a helyiségből.
- A mosandó rakatokat úgy kell elhelyezni, hogy a helyiség gyors elhagyását ne akadályozzák.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Gázkazán helyiség

területére, és az ott folytatandó tevékenységre vonatkozóan az alábbi tűzvédelmi szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki és végrehajtását elrendelem:

A gázkazán helyiségét (továbbiakban: helyiség) csak a használatbavételi (működési) engedélyben megállapított rendeltetés(ük)ének megfelelően szabad használni.

- . A helyiségben földgázüzemű kazán nyert elhelyezést. A kazán biztosítja az intézmény helyiségeinek fűtését. Csak kifogástalan műszaki állapotú, engedélyezett típusú a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt nem jelentő kazánokat, fűtőberendezést és

hozzá tartozó kéményt szabad használni, ezért a kazánt évente a fűtési idények előtt felül kell vizsgáltatni, míg a kéményt évente egy alkalommal szükséges felülvizsgáltatni, esetleg tisztíttatni. A kémény tömörségi nyomáspróbáztatását 4 évenként kell elvégeztetni. A gázkazán gázellátó csővezetékét sárga színű festékkel kell folyamatosan befesteni.

- . A helyiségben folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani és területén a technológiai berendezéseken, működéséhez szükséges anyagokon és eszközökön kívül más oda nem való anyagot és éghető anyagot tárolni nem szabad.
- . A kezelési osztálynak megfelelő felügyeletet biztosítani kell, a berendezés ki és bekapcsolását csak kioktatott kezelő végezheti.
- . A keletkező égéstermékek (füstgázok) elvezetéséről úgy kell gondoskodni, hogy a füstelvezető csövek egymásba és a kéménybe is hézagmentesen csatlakozzanak.
- . Gondoskodni kell a helyiség folyamatos levegőcseréjéről, a természetes vagy mesterséges szellőztetés biztosításáról. A szellőzőnyílásokat eltorlaszolni, lezárni nem szabad.
- . A helyiség elektromos hálózata szerelvényei, készülékei, azok védettségi foka és szerelési módja elégítse ki a helyiség jellegéből adódó szabványossági követelményeket.
- . A meghibásodott, szabványtalan (tűz- vagy balesetveszélyes) elektromos szerelvényt és készüléket haladéktalanul szakemberrel ki kell javíttatni.
- Elektromos lámpatestet csak védőburával felszerelt állapotban szabad használni. Az elektromos tokozáson lévő kapcsolókat funkciójuk szerint maradandó módon jelölni kell.
- A helyiség elektromos hálózatát tűzvédelmi szabványossági szempontból 6 évenként kell felülvizsgáltatni, és a feltárt hiányosságokat szakemberrel meg kell javíttatni!
- A helyiség tűzvédelmére 1 db porral oltó tűzoltó készülék szolgál, melyet a kazánhelyiség bejáratához közel kell elhelyezni, és évenkénti felülvizsgálatáról gondoskodni kell, illetve negyed évente az üzemben tartói szemrevételezésről.
- A helyiségben alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés) csak jelen Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak maradéktalan betartásával, a személyi és tárgyi feltételek biztosításával, és kizárólag **írásos engedély** kiadását követően szabad végezni, végeztetni!
- A helyiségbe csak a berendezések bekapcsolását, folyamatos üzemelését, ellenőrzését tökéletesen ismerő kezelő, fűtő léphet be, illetve ott csak ő tartózkodhat.
- A helyiség használati szabályainak betartásáért a kazán kezelésével írásban megbízott személy a felelős!
- A fűtőberendezéseket csak annak **KEZELÉSI UTASÍTÁSÁBAN** foglaltaknak megfelelően szabad kezelni. A berendezésen javítást csak szakember végezhet.

Fenti szabályzat betartása, betartatása kötelező!

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Karbantartó műhely

területére, és az ott folytatandó tevékenységre vonatkozóan az alábbi tűzvédelmi szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki és végrehajtását elrendelem:

- A KARBANTARTÓ MŰHELY műhelyt (továbbiakban: helyiség) csak a használatbavételi (működési) engedélyben meghatározott rendeltetésének megfelelő célra szabad használni.
- A helyiségben egyszerre csak annyi anyagot szabad tárolni, felhalmozni, hogy a közlekedési utak biztosítva legyenek. Ajtóhoz, tűzoltó készülékhez, gép, berendezés kapcsolójához stb. vezető utakat szabadon kell hagyni, azokat még átmenetileg sem szabad leszűkíteni, eltorlaszolni.
- A helyiség tűzvédelmére bejáratához közel, jól látható, könnyen hozzáférhető helyen el kell helyezni 1 db porral oltó tűzoltó készüléket, melyet évenként ellenőriztetni kell.
- A helyiség elektromos hálózata, berendezései, szerelvényei, illetve azok szerelési módja elégítsék ki a szabványossági követelményeket. Világítótesteket csak védőburával felszerelve szabad használni.
- A kábelek vezetésének mechanikai sérülés elleni védelmét biztosítani kell. Elektromos meghibásodást csak szakképzett villanyszerelő javíthat.
- A helyiségben vagy közelében elhelyezést nyerhet 1 db elektromos hegesztő transzformátor, illetve kézikocsiján vagy a palackok megfelelő rögzítésével 1 db oxigén-dissous hegesztő-berendezés.
- A hegesztő-berendezések csak karbantartási, javítási célokra használhatók, így a helyiségben és a helyiségen kívül tartalék oxigén-dissous palackok tárolását megtiltom. Tartalék gázpalackokkal az intézmény nem rendelkezik. A palackokat kiürülésük után cserélik.
- Hegesztő-berendezésekkel csak szakképzett, érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező szakember végezhet munkát.
- Hegesztést csak kifogástalan műszaki állapotú hegesztő-berendezéssel (villamos ívhegesztő is!) szabad végezni.
- A munka megkezdése előtt az oxigén-dissous apparát esetében ellenőrizni kell a palackok, a reduktorok, a tömlők, a keverőszár és a pisztoly műszaki állapotát. Hibás, tűz- vagy robbanásveszélyes, esetleg balesetveszélyes berendezéssel munkát végezni, végeztetni TILOS!
- A használatban lévő oxigén és dissous palackot vagy a szabványos palackszállító kézikocsin, vagy a műhelyben, a bejáratához közeli falszakasz mellett, a palackokat eldőlés ellen láncsal rögzítve kell tárolni.
- A tömlőket, a reduktorokat és a keverőszár csonkjaira szabványos szalagbilinccsel szabad rögzíteni. (Kötöződróttal nem!)
- A palackokat és a tömlőket káros mechanikai sérülésnek, vagy hőhatásnak kitenni TILOS! Az oxigénpalackot olajos, zsíros kézzel kezelni, szállítani TILOS!
- A palackot az intézményen belül rövidebb távolságra szilárd útvonalon csak a függőlegestől 15°-os szögben megdöntve a talpgyűrűjén gördítve szállíthat. Palackot

csak tökéletesen záródó, hibátlan szeleppel és védősapkával szabad szállítani. A gázpalackot a járművön rögzíteni kell.

- Gázpalackon, annak elzáró szerelvényein javítást csak a töltőállomás szakemberei végezhetnek. Palackot, elzáró szerelvényt házilagosan javítani TILOS!
- A műhelyben történt gázszivárgás esetén a műhelyt alaposan ki, illetve át kell szellőztetni, a szivárgás okát ki kell deríteni, és azt meg kell szüntetni.
- A tömlőket minden munka előtt ellenőrizzük. Elöregedett, kirepedezett tömlőt használni TILOS! Azt mielőbb ki kell cseréltetni.
- Villamos ívhegesztő berendezés is csak kifogástalan műszaki állapotú lehet.
- Ügyelni kell a salak varrattól történő eltávolításakor arra, ha forró salakdarab ne tudjon olyan helyre hullani, ahol tüzet, esetleg robbanást okozhat. Hegesztés után a helyszínt alaposan át kell vizsgálni.
- A KARBANTARTÓ műhelyen kívül (pl. raktár, kazánház, iroda stb.) történő hegesztés alkalmasszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül, ezért azt csak a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak szerint és kizárólag **írással engedély** kiadását követően szabad végezni.
- A hegesztési munkák helyszínén (KARBANTARTÓ műhelyben is) olyan fajtájú és mennyiségű tűzoltó eszközt, berendezést és anyagot kell készenlétben tartani, amellyel az ott esetlegesen keletkező tűz, biztonságosan eloltható. Amennyiben indokolt, úgy plusz személyi felügyeletet és más eszközt (vizes pokróc), anyagot (víz, homok stb.) is biztosítani kell.
- Asztalos tevékenység esetén a műhelyben csak a napi folyamatos munkavégzéshez szükséges mennyiségű faanyagot szabad tárolni, úgy, hogy a kijelölt közlekedési út teljes szélességben szabad legyen.
- Az asztalos üzemi megmunkáló gépek elektromos üzeműek és a megmunkálás folyamán könnyen éghető fűrészpor és faforgács is keletkezik, ezért a gépek üzemeltetésénél fokozott figyelemmel kell eljárni.
- A forgó, súrlódó gépalkatrészeknél és tengelynél tűzveszélyt jelentő felmelegedést meg kell előzni.
- A fűtőtestek védőburkolatán fát és egyéb éghető anyagok tárolni nem szabad.
- A fűrészgép és a csiszológép elektromos motorjairól, valamint a vezetékekről, kapcsolókról a fűrészport – szükség szerint – de legalább hetente egy alkalommal el kell távolítani.
- Az elszívó berendezést évente legalább egy alkalommal felül kell vizsgáltatni.
- Az enyv használata esetén melegítésére kizárólag dupla falú edényt szabad használni, amelyben az enyv nem hevül túl. Az enyv melegítésére használt rezsót a műszak befejezése után ki kell kapcsolni, a kikapcsolásra felelős személyt kell kijelölni. Az enyv melegítésére használt rezsót úgy kell elhelyezni, hogy legalább 50 cm-es körzetében gyúlékony anyag ne legyen.
- A műhely területén keletkezett forgácsot, fűrészport szükség szerint, de legalább naponta egyszer a munka befejezése után, az erre a célra kijelölt tároló helyre ki kell szállítani.

- Az egyéni védőeszközöket (védőruhát) csak jól zárható fémszekrényben szabad tárolni.
- Az elkészült anyagokat, javított bútorokat a műhely területén tárolni nem szabad. (A műhelyben tartós raktározás tilos!)
- A karbantartó műhelyben karbantartási célra és kis mennyiségben (max. 3-4 kg) szabad csak tűz- és robbanásveszélyes folyadékot (festék, hígító, mosóbenzin stb.) tárolni, de azokat csak párologásmentesen lezárt, nem éghető anyagú edényzetben és lezárható ajtajú – erre a célra készített – fémszekrényben a többi anyagtól elkülönítetten szabad tárolni!
- Az éghető folyadékok (festék és hígító féleségek) használatakor **DOHÁNYOZNI, ÉS NYÍLT LÁNGOT HASZNÁLNI TILOS**, valamint használatukat követően a helyiséget alaposan ki, illetve át kell szellőztetni! Használat után a folyadékok, festékek edényeit le kell zárni.
- A tűz- és robbanásveszélyes folyadékokat csak jól átszellőzött helyiségben, szabadtéren szabad használni!
- A festékek használatát követően a helyszínen azonnal nyílt lángot használni, illetőleg hegesztést végezni TILOS! A hegesztés előtt a helyiségeket alaposan ki, illetve át kell szellőztetni!
- A karbantartó helyiségben folyamatosan rendet és tisztaságot kell tartani. A műszak során keletkező hulladékot folyamatosan, de legalább műszak végén össze kell takarítani.
- Műszak végén az elektromos berendezéseket áramtalanítani kell, a fűtéseket ki kell kapcsolni, vagy minimális állásba kell szabályozni, és a helyiséget zárni kell.

Fenti szabályzat betartása, betartatása kötelező!

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Teakonyha helyiség

területére, és az ott folytatandó tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki és végrehajtását elrendelem:

- A teakonyhát, (továbbiakban: helyiség) csak használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.
- A teakonyha területén található elektromos gépek (kávéfőző, rezsó stb.) csak nem éghető alátéttel üzemeltethetők, azokat használat után elektromosan le kell választani, csak a kijelölt helyen szabad használni.
- A teakonyhában az asztalokat és székeket úgy kell lehelyezni, hogy azok a menekülés lehetőségét biztonsággal lehetővé tegyék.
- A teakonyhába tűz- és robbanásveszélyes anyagot bevinni tilos.
- Elektromos berendezések és vezetékek csak hibamentes állapotban használhatók, ezek nedves kézzel történő érintése tilos!

- Napi munkaidő végén, illetőleg a helyiségek használatát követően a használó munkavállalók azok területét kötelesek átvizsgálni, és minden olyan rendellenes okot, körülményt, azonnal megszüntetni, amely a helyiségek elhagyása után tüzet, robbanást vagy más káreseményt okozhat.

Fenti szabályzat betartása, betartatása kötelező!

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Tárgyaló terem

területére, és az ott folytatandó tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki és végrehajtását elrendelem:

- A teremben az asztalok és székek oly módon legyenek elhelyezve, hogy egymás között és a kijárat felé vezetően a szabad közlekedést ne akadályozzák.
- A terem teljes területén tilos tűzveszélyes folyadékokat tárolni vagy elhelyezni.
- A helyiségben lévő elektromos fogyasztó készülékeket csak helyhez kötötten szabad használni.
- Elektromos berendezések és vezetékek csak hibamentes állapotban használhatók, azok vizes kézzel történő érintése tilos!
- A terembe egy időben csak annyi személyt lehet beengedni, hogy a meghatározott kiürítési idő alatt a helyiség kiürítése elvégezhető legyen.
- Tűz esetén a személyzetnek a tűzriadó tervben rögzítetteknek megfelelően kell eljárniuk.

Fontos!

A kijárat ajtóhoz vezető utat állandóan szabadon kell hagyni, az ajtót addig lezárni, míg a **tárgyaló teremben** személyek tartózkodnak, nem lehet, TILOS!

Tűz esetén a személyzetnek a „TŰZRIADÓ TERV”-ben rögzítetteknek megfelelően kell eljárniuk.

Fenti szabályzat betartása, betartatása kötelező!

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Ebédlő

területére, és az ott folytatandó tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki és végrehajtását elrendelem:

1. Az ebédlőt (továbbiakban: helyiségek) csak használatbavételi, üzemeltetési, működési engedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni. A helyiségben az iskolai étkeztetés lebonyolítása történik tanári felügyelettel.
2. A helyiség berendezési tárgyai, tűzveszélyes szilárd éghető anyagok, jelenléte miatt a helyiségek területén folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani.

3. A helyiségekben az előírt, minimális szélességű közlekedési – tűz esetén menekülési – utakat és a kijárat ajtókat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. A helyiségekben, csak annyi asztalt és hozzá tartozó széket szabad elhelyezni, hogy az a közlekedést vagy a menekülést ne akadályozza.
4. Az ebédlő területéről, illetve az ott lévő berendezési tárgyakról, a padozatról, stb. a keletkező szilárd, éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, illetőleg a tevékenység befejezése után el kell távolítani.
5. A helyiségek, állandó vagy ideiglenes fűtésére, csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő-, fűtőberendezést szabad használni.
6. A helyiségben lévő villamos, fő és szakaszoló kapcsolóit, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. A közműelzárókat – ki-, és bekapcsolt helyzetük, valamint funkciójuk szerint - jól láthatóan meg kell jelölni.
7. Az ebédlő helyiség elektromos hálózata, szerelvényei (kapcsolók, dugaszoló aljak, hosszabbítók, lámpatestek, stb.) berendezései, készülékei, azok szerelési és csatlakoztatási módja, valamint védettségi foka feleljen meg a tűzvédelmi műszaki követelményeknek.
8. Sérült, tűz-, vagy balesetveszélyes elektromos szerelvényt, berendezést, készüléket használni nem szabad, azt elektromos képesítésű szakember által haladéktalanul meg kell javíttatni. Csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos hálózat, szerelvény, berendezés, készülék használható!
9. A helyiségek előtti folyosók, közlekedők területén vagy a helyiségekben tűzoltó készüléket kell készenlétkben tartani, az oltásteljesítményt – OLTÓANYAGEGYSÉG-CSOPORTJÁT – az adott önálló rendeltetési egységek összesített alapterületétől függően kell megállapítani.
10. A helyiség területén keletkező tűz esetére, a hozzájuk legközelebb lévő irodahelyiségben tűzjelzésre is alkalmas hálózati telefonkészüléket helyeztek el. A telefonkészülék közelében fel kell tüntetni a segélyhívó- számokat (MENTŐK: 104, TŰZOLTÓK: 105, RENDŐRSÉG: 107; KÖZPONTI SEGÉLYHÍVÓ 112) valamint a tűzjelzés módját, mely az alábbi:
 - tüzeset, káreset pontos helye (cím)
 - mi ég, milyen anyag, a tűz terjedelme (m²),
 - robbanásveszélyes anyag van-e veszélyben?
 - életveszély van e?
 - tüzet jelző személy neve, a jelzésre használt telefonkészülék hívószáma.

Tűzjelzést követően hozzá kell kezdeni a tűz esetére előírt, alapvetően szükséges tennivalók ellátásához a TŰZRIADÓ TERV alapján!

11. Napi munkaidő végén, illetőleg a helyiség napi használatát követően a munkavállalók a helyiség teljes területét kötelesek tüzetesen átvizsgálni, és minden olyan rendellenes okot, körülményt, azonnal megszüntetni, amely az épület elhagyása után tüzet, robbanást vagy más káreseményt okozhat.

Fenti szabályzat betartása, betartatása kötelező!

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Festék raktár

területére, és az ott folytatandó tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki és végrehajtását elrendelem:

- A helyiségben annyi közlekedési utat folyamatosan biztosítani kell, hogy egy személy állandó jelleggel be tudjon menni a térbe és onnan biztonsággal el tudjon távozni.
- A raktárban a tárolási egységek között úgy legyenek a berendezési tárgyak, tárolt anyagok elhelyezve, hogy legalább 0,8 m széles közlekedési út szabadon maradjon.
- A helyiség villamos világításától az anyagokat olyan távol kell elhelyezni, hogy azokra gyújtási veszélyt ne jelenthessen. A világítást a helyiség elhagyása után ki kell kapcsolni.
- A raktár területén a **dohányzási tilalom érvényes!**
- Az ajtót és a hozzá vezető utat és az elektromos berendezések kapcsoló szerveikhez vezető utakat eltorlaszolni, leszűkíteni még átmeneti jelleggel sem lehet.
- A raktárat úgy kell kialakítani, hogy a különböző halmazállapotú anyagok külön területre kerüljenek elhelyezésre, ennek megfelelően az általános részben leírtakat maradéktalanul be kell tartani.
- A különböző halmazállapotú anyagok tárolási egységeinek váltásakor a polcrendszereket lehetőség szerint meg kell szakítani. Ott, ahol erre lehetőség nincs a tárolási egységek között legalább 1 m távolságot kell megtartani. A polcrendszerek megszakítása között legalább 0,5 m távolságot kell megtartani.
- A szellőzőnyílásokat eltorlaszolni vagy eltömíteni nem szabad, azokat tisztán kell tartani.

Éghető folyadékok tárolásának szabályai

1. Éghető folyadékot a raktár területén két formában lehet tárolni. Az érvényben lévő szabvány előírásainak betartásával a következők szerint:

Tárolás szekrényen kívül:

A tárolást szekrényen kívül csak nem éghető anyagú polcon és dobozban vagy kannában lehet végezni. A tárolási területet úgy kell megválasztani, hogy az ablak közelében legyen és elektromos berendezés, világító test a tárolás 1 m-es környezetében ne legyen.

Ezen tárolási forma esetén I.-II. tűzveszélyességi fokozatú anyag esetén legfeljebb 60 liter mennyiséget;

III-IV. tűzveszélyességi fokozatú anyag esetén legfeljebb 300 liter mennyiséget lehet tárolni.

A doboz vagy kanna ürtartalma legfeljebb 20 liter lehet.

Tárolás szekrényben:

Kizárólag erre a célra használt fémlemezről készült szekrényben lehet a tárolást végezni.

A fémlemez szekrényben különböző tűzveszélyességi fokozatú folyadékok együttesen is tárolhatók.

A tárolási mennyiség egy szekrényben legfeljebb 20 liter lehet.

Együttes tárolás:

Együttes tárolásról akkor beszélünk, ha lemezszekrényben és szekrényen kívül egyaránt kívánunk tárolást végezni.

Ebben az esetben a következőket kell megtartani:

- Abban a helyiségben, melynek a térfogata 50 m^3 60 liter mennyiség tárolható,
- Abban a helyiségben, melynek a térfogata 100 m^3 150 liter mennyiség tárolható,
- Abban a helyiségben, melynek a térfogata 100 m^3 felett van 300 liter mennyiség tárolható.

Fenti szabályzat betartása, betartatása kötelező!

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége. A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét. Hiányosságkor a munkavégzésre való utasítás nem adható ki.

A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a vezetővel egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell:

- a tevékenység időpontját, helyét, leírását,
- a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében - a bizonyítvány számát,
- valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző, valamint az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

A munka végzésére közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a

munkavégzés helyszínét át kell adnia a vezetőnek, vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.

A vezető, az általa irányított épület területén végzendő alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység (pl. hegesztés, vagy egyéb más, nyílt lánggal, veszélyes szikraképződéssel járó munka) megkezdése előtt szemlét kell tartania. A szemlét követően a tevékenység biztonságos elvégzéséhez szükséges személyi (előzetes oktatás) és tárgyi feltételeket (tűzoltó készülék, anyag biztosítása, stb.), ha az-az ő hatásköre, írásban meghatározni, gyakorlatban megteremteni.

Az engedélyezéshez, a szükséges feltételek meghatározásához – előzetes kiértékelését követően – igénybe vehetik a szerződéses tűzvédelmi tanácsadó szaktudását, szakvéleményét is. Az írásos engedélyre minta a jelen tűzvédelmi szabályzat mellékletében található.

Tűzvédelmi oktatás, felvilágosítás

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 22. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a vezetőt, valamint beosztott munkavállalóit tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, melyet az alábbiak szerint szabályozom:

A vezetőt, a beosztott dolgozókat tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni:

- felvételtől, illetve munkába állítástól az úgynevezett *első tűzvédelmi oktatást*
- évenként legalább egy alkalommal történő *ismétlődő tűzvédelmi oktatásokat*
- oktatáson való hiányzás után a *pótképzéseket* és
- tüzesetet követően a *rendkívüli tűzvédelmi oktatást* kell tartani

JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁS:

A dolgozókra vonatkozó tűzvédelmi oktatásokat minden esetben csak KÖZÉP-, vagy FELSŐSZINTŰ TŰZVÉDELMI VÉGZETTSÉGGEL rendelkező tűzvédelmi szakember – a szerződéses tűzvédelmi tanácsadó tarthatja meg és dokumentálhatja!

Oktatások jellegétől függetlenül **minden oktatást az oktatási naplóban** kell dokumentálni

Az oktatást a Tűzvédelmi szabályzat eseti - helyiségekre, tevékenységekre vonatkozó - tűzvédelmi használati szabályiból kell megtartani, valamint az oktatásnak tárgya kell, hogy legyen a tűz esetén szükséges tennivalók és a tűzoltó készülékek eszközök, berendezések kezelése, használata is.

A vezető és dolgozói részére tartandó éves ismétlődő tűzvédelmi oktatásnak az alábbi témakörökre kell kiterjednie:

- 📖 a többszörösen módosított Tűzvédelmi tv. munkavállalókra vonatkozó fejezeteire, előírásaira,
- 📖 konkrét munkahely, munkafolyamat, anyag tűzveszélyességére,
- 📖 általános tűzvédelmi használati szabályokra, előírásokra (OTSZ),
- 📖 tűz esetén követendő magatartásra,
- 📖 tűzoltó készülékek kezelésére, használatára,

- 📖 napi munkavégzés utáni feladatokra,
- 📖 tűzvédelmi, tűz megelőzési szabályok megszegésének követelményeire, tűzvédelmi szabálysértés, tűzvédelmi bírság lehetőségére,

Az oktatásról felvett dokumentumnak - oktatási napló - tartalmaznia kell:

- ✓ az oktatás időpontját, helyét, jellegét (első, ismétlődő, pót, rendkívüli)
- ✓ az oktatás konkrét témaköreit
- ✓ az oktatott dolgozók nevét, az aláírásokat
- ✓ az oktató nevét, aláírását
- ✓ Oktatás megtörténtét igazoló cégvezető aláírását

Azt a vezetőt, vagy beosztott dolgozót, aki az éves ismétlődő tűzvédelmi oktatáson valamilyen oknál fogva (betegség, szabadság stb.) nem tudott részt venni, a munka újbóli felvételével egyidejűleg ún. **pótktatásban** kell részesíteni!

Külső, idegen vállalat, CÉG dolgozóit, amennyiben a DIM bármely területén végeznek kampányszerű tevékenységet, (pl. szerelés, karbantartás, vagy alkalmyszerű tűzveszélyes tevékenység) úgy őket a tevékenység megkezdése előtt szintén rövid – a munkával, helyi veszélyforrásokkal kapcsolatos – tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.

A SZABÁLYZAT HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ – a DIM BÁRMELY területén bekövetkezett tüzesetet követően a DIM dolgozóit ún. rendkívüli tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni! Ezt minden esetben a munka- és tűzvédelmi megbízott köteles megtartani, dokumentálni.

A tűzvédelmi oktatások elhanyagolása felelősségre vonást, tűzvédelmi szabálysértést, vagy tűzvédelmi bírságot eredményez! Tűzvédelmi szempontból tájékozatlan dolgozó nem alkalmazható!

III. Záró rendelkezések

Jelen szabályzat 2024. március 1-jén lép hatályba, azzal együtt minden, e tárgykörben történt korábbi szabályozás hatályát veszti. A szabályzat egy eredeti példányban készült, mely a titkárságon kerül elhelyezésre.

A szabályzat felülvizsgálata és aktualizálása a jogszabályi és személyi változások függvényében történik, de legalább évente. Az aktualizálásért a munka- és tűzvédelmi megbízott a felelős, a szabályzatot az igazgató hagyja jóvá.

- ✓ A szabályzatot minden, a DIM alkalmazásában álló munkavállalóval ismertetni kell.
- ✓ A szabályzat a DIM üzemeltetésében álló telephelyeket használó intézmények részére megküldésre kerül, a küldést igazoló levelet jelen szabályzat mellé kell csatolni.
- ✓ A szabályzatot hozzáférhetővé kell tenni az intézmények telephelyein dolgozó munkavállalók, valamint a tűzvédelmi hatóság számára.

**JELEN KÖZPONTI TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATBAN NEM
SZABÁLYOZOTT KÉRDÉSEKBEN A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK
ELŐÍRÁSAI AZ IRÁNYADÓAK!**

Oktatási napló
(minta)

.....év.....hó.....nap

Az oktató neve:..... Tűzvédelmi vizsga kelte:.....

Oktatásra kötelezett.....fő

Beosztása:.....

Megjelent:.....fő

Az oktatás jellege*

- előzetes (alap) oktatás
- ismétlődő oktatás,

Az oktatott dolgozók*

- új belépők,
- munkakört vagy munkahelyet változtatók (belső, üzemenkőzi áthelyezés, átcsoportosítás)
- tartós távollétról visszatérők

formája*

- elméleti oktatás
- gyakorlati oktatás

- (.....év, ill. Tűzv. Sz. szerint)
- más gazdálkodó szervezet dolgozói
- alkalmoszerű tűzvédelmi tevékenységet végzők

oka:*

- tűzvédelmi szab. előírása
- egyszeri különleges munka
- új tűz- és robbanásveszélyes, illetve
- robbanásveszélyes technológia,
- tüzeset utáni
- hivatásos önkormányzati tűzoltóság rendelkezése
- tűzvédelmi szakvizsgáztatás
- új anyag, gép, termelő-berendezés

Az oktatás tárgya:.....

Szemléltetése:.....

Gyakoroltatása:.....

*A megfelelő rész aláhúzendó vagy bekarikázandó

S.sz.	Az oktatásban részesültek		Megjegyzés
	neve	aláírása	
1.			
2.			
3.			

Az oktató aláírása:.....beosztása:.....

Tűzoltó készülékek negyedéves felülvizsgálata

A felülvizsgálat helye: Név: Cím:		A felülvizsgálat időpontja:	
Az ellenőrzések elvégzéséért és a napló vezetéséért felelős:		Vonatkozó előírás: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 264. § (1) bekezdésében foglaltak szerint	
Sor-szám	A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék	A vizsgálat eredménye	
		Megfelelt	Nem felelt meg
1.	Az előírt készenléti helyen van-e?		
2.	Rögzítése biztonságos-e?		
3.	Jól látható, könnyen hozzáférhető?		
4.	Magyar nyelvű használati utasítása a készülékkel szemben állva olvasható?		
5.	Használata nem ütközik-e akadályba?		
6.	Valamennyi nyomásmérő/jelző műszer jelzése a működési zónában található?		
7.	Hiánytalan szerelvényekkel ellátott?		
8.	Fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen?		
9.	Karbantartása esedékes?		
10.	Készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető?		
11.	Állapota kifogástalan, üzemszerű?		

Megjegyzés:

.....

Ellenőrzést végző

.....

Üzemben tartó

Tűzoltó készülékek ellenőrzése, karbantartás

Készenlétben tartó neve:

Címe:

20....

Tűzoltó készülék ellenőrzést végző cég neve:

Címe:

Készenlétben tartói ellenőrzést végző személy neve:

Aláírása:

[illegible]

Fali tűzcsapok FÉLÉVES, KÉSZENLÉTBEN TARTÓI felülvizsgálata

A felülvizsgálat helye: Név: Cím:		A felülvizsgálat időpontja: 20.....év,hónap.....nap	
A készenlétben tartói, szemrevételezéses felülvizsgálatot végezte: Név:; Beosztás:		Vonatkozó előírás: 54/2014. (XII. 5.) BM r. 268. § és a 271 § (2) bekezdésében foglaltak szerint	
Sor-szám	ÁLTALÁNOS VIZSGÁLAT TÁRGYA	A vizsgálat eredménye (aláhúzandó)	
		Megfelelt	Nem felelt meg
1.	A tűzoltó vízforrás jelzőtábla megléte, adatainak helyessége és épsége.		
2.	A szerelvény szekrényre előírt feliratok, jelzések megléte, olvashatósága		
3.	Tűzoltó gépjárművel történő megközelíthetősége – szabadtéri vízforrás esetében.		
4.	A szerelvény szekrények hozzáférhetősége, a szerelvények és tartozékok rendeltetésszerű használhatósága.		
5.	Korrózió elleni védelem épsége.		
FÉLÉVES VIZSGÁLAT - TÁRGYA			
1.	A szerelvény szekrény kielégíti-e a vonatkozó műszaki követelmények előírásait		
2.	A szerelvény szekrény elhelyezkedése jól láthatóan jelölt-e		
3.	Fali felfüggesztés esetén a függesztő szilárd és a célnak megfelelő-e		
4.	A szerelvény szekrény sérülésmentes, ajtója szabadon nyitható-e		
5.	Az előírt szerelvények (tartozékok) megtalálhatók-e		
6.	A szerelvények (tartozékok) rögzítettek-e		
7.	Van-e megfigyelhető hiányosság, korrózió okozta, vagy egyéb károsodás a szekrényen, szerelvényeken		

Megjegyzés/probléma:

.....

.....

.....

Felülvizsgálatot végző

.....

Üzemben tartó

Fali tűzcsapok ÉVES felülvizsgálata (szakcég végzi)

A felülvizsgálat helye: Név: Cím:		A felülvizsgálat időpontja: 20.....év.....hónap.....nap	
A felülvizsgálatot végezte: Szakvizsga bizonyítvány száma:		54/2014. (XII. 5.) BM r. 268. § és a 269. §-ban foglaltak szerint	
Sor-szám	FALI TŰZCSAP ÁLTALÁNOS VIZSGÁLATÁNAK SZEMPONTJAI	A vizsgálat eredménye	
		Megfelelt	Nem felelt meg
1.	Szerelvényei (tűzcsap, tömlő(k) sugárcső) megvannak és épek		
2.	A sugárcsővel szerelt tűzoltó nyomótömlők csatlakoztatva vannak-e a tűzcsapokhoz		
3.	A tűzcsapon nem látszik csöpögés, száraz, megfelelően tömített		
4.	A korrózió elleni védelem épsége		
5.	A tömlők 5 évenként esedékes nyomáspróbája megtörtént		
6.	Az elvégzett nyomáspróbát a nyomáspróbát végző, arra illetékes szakcég a, tömlő végétől 2 méteren a belül tömlőre bélyegzővel jelzi		
7.	A tűzcsapszekrények a felülvizsgálat időpontja, és érvényességének lejártá egyértelműen azonosítható		
8.	A száraz felszállóvezeték betáplálási pontján 2 db „B” jelű csonkkapocs megléte		
9.	Az ajtók értelemszerű és megfelelő működése		
10.	A szekrényben a tűzcsap és a rászert „C” jelű csonkkapocs és az azt lezáró kupakkapocs megléte		
11.	Szekrény nélküli kiépítés esetén a szabad megközelíthetőséget, az elzáró szerelvények, a csonkcapcsok és a kupakcapcsok megléte		
12.	A tűzcsapszekrényben nincsenek oda nem illő tárgyak		

Megjegyzés/probléma:

.....

.....

.....

Felülvizsgálatot végző

Üzemben tartó

Tűzgátló nyílászárók – TŰZGÁTLÓ AJTÓK KÉSZENLÉTBEN TARTÓI HAVI ellenőrzése

Üzemeltetői ellenőrzést végző neve:															202....		
Felülvizsgáló/karbantartó személy neve:																	
Ssz.	A tűzgátló nyílászáró		Az üzemeltetői ellenőrzés napja												Felülvizsgálat (Szakcég által) dátuma (hónap, nap)		Megjegyzés
	Helye	Típusa (ablak, ajtó)													jan.	feb.	
1.																	
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
ellenőrzést/felülvizsgálatot végző aláírása, szignó:																	

A tűzgátló ajtók működőképessége során havonta a készenlétben tartónak ellenőrizni kell, hogy:

- ✓ önműködő csukódást biztosító szerkezet működőképes-e, megfelelően működik-e;
- ✓ az ajtószárnyakon, tokon nincs-e olyan elváltozás, mechanikai sérülés, mely a szerkezet működőképességét akadályozza;
- ✓ feliratozása sértetlen és olvasható-e.

Az adott ajtó jó működő képességét okozó hiba (záródási problémák, sérült tok illetve szárny, folytonossági hiány stb.) esetén rendkívüli karbantartásról kell gondoskodni.

TŰZGÁTLÓ AJTÓ FÉLÉVES – SZAKCÉG általi - időszakos felülvizsgálata

<i>A felülvizsgálat helye:</i> <i>Címe:</i> <i>Tűzgátló ajtó azonosítója:</i>		<i>Az időszakos felülvizsgálat/karbantartás időpontja:</i> 20.....év.....hónap.....nap	
<i>A felülvizsgálatot/karbantartást végezte:név</i>		<i>Vonatkozó előírás: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 248. § (1) bekezdésében hivatkozott 18. melléklet táblázatában foglaltak szerint</i>	
Sor-szám	ÉVES VIZSGÁLAT TÁRGYA	A vizsgálat eredménye	
		Megfelelt	Nem felelt meg
1.	„ Tűzszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell.” felirat vagy jelzés, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben megtalálható?		
2.	Mechanikusan, kézzel csukható ajtó esetén: „ Tűzgátló ajtó! Az ajtót folyamatosan csukott állapotban kell tartani. ” felirattal, kell ellátni, maradandó, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben.		
3.	A kijárat és vészkijárat ajtót az ajtó fölé, vagy ha arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó mellett menekülési jellel kell megjelölni. A menekülési jelet tilos az ajtóra szerelni.		
4.	A pánikrúddal ellátott ajtókon jelölni kell azok nyitási mechanizmusát a kezelésükre utaló biztonsági jellel.		
5.	Záró- és csukószerkezet működőképessége ellenőrzés után?		
6..	Zsanérszerkezet működőképessége ellenőrzés után?		
7.	Rögzítése nyitott helyzetben mágneses, az elektromágnes, ha kell, elenged?		
8.	Mechanikai sérülés (nincs deformáció, festés ép) látható-e az ajtón?		
9.	A záródás hézagmentesen történik?		
10.	Az ajtó nem szorul, könnyen nyitható?		
11.	Kilincs, fogantyú sérülésmentes, működőképes állapotú?		
12.	A szükséges karbantartás (kenés, működési próbák) elvégezve		

Megjegyzés/probléma:

.....
.....
.....
Felülvizsgálatot/karbantartást végző

.....
Üzemben tartó

TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ

Tűzeseti fogyasztók biztonsági világítás KÉSZENLÉTBEN TARTÓI NEGYEDÉVES felülvizsgálata

<i>A felülvizsgálat helye:</i> <i>Biztonsági világítás azonosítója:</i>		<i>Vizsgált időpontja:</i> <i>A felülvizsgálat időpontja: 20.....év.....hónap.....nap</i>	
<i>A felülvizsgálatot végezte:név;</i> <i>Beosztás:</i>		<i>Vonatkozó előírás: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 137, 138. § és a 11. melléklet 1. táblázata szerint.</i>	
Sor-szám	HAVI VIZSGÁLAT TÁRGYA	A vizsgálat eredménye	
		Megfelelt	Nem felelt meg
1.	Működőképesség rövid ideig tartó, szemrevételezéssel történő ellenőrzése		
2.	A tűzeseti fogyasztó működéséhez szükséges villamos energia rendelkezésre áll-e		
3.	A tűzeseti fogyasztó működtetése, vezérlése biztosított		
4.	A tápforrás és a tűzeseti fogyasztó közötti energiaátvitel és a működtetést, vezérlést biztosító vezetékhálózat épületen belüli és föelosztón kívüli szakaszainak tűzhatás elleni védelme vagy 138. § szerinti kialakítása biztosított		
5.	A tűzeseti fogyasztó rögzítése és a rögzítést fogadó építményszerkezet állékonysága biztosított		
6.	A normál és biztonsági tápforrás együttes alkalmazása esetén a normál tápforrás kiesésekor a biztonsági tápforrásra való, előírt időn belüli – 1,0 másodperc - átkapcsolás automatikus		
7.	A tűzeseti fogyasztó kialakítása megfelel a vonatkozó műszaki követelménynek vagy azzal egyenértékű		
8.	Nem szükséges a tápforrás, ha azt a tűzeseti fogyasztóban helyezték el		

Megjegyzés/probléma:

.....

.....

Felülvizsgálatot végző

.....

Üzemben tartó

3 HAVONTA a következő vizsgálatokat – a tápellátás rövid időre történő elvételével, lekapcsolásával - kell elvégezni az üzemeltetőnek:

✓ A központi tápforrás kijelzőit – a helyes működés szempontjából – szemrevételezéssel ellenőrizni kell.

- ✓ Minden lámpatestet és minden belülről megvilágított kijáratjelzőt tartalékvilágítási üzemmódba kell kapcsolni a normálvilágítás tápellátásának szimulált meghibásodásával, annyi időre, amennyi elegendő ahhoz, hogy meg lehessen győződni arról, hogy minden lámpa világít.
- ✓ A szimulált meghibásodás időtartama legyen elegendő a követelmények ellenőrzéséhez, de ugyanakkor a lehető legkisebbre csökkentse a rendszer elemeinek, pl. a lámpáknak a károsodását.
- ✓ A vizsgálat időtartama alatt ellenőrizni kell a lámpatestek és jelzések meglétét, tiszta állapotát és helyes működését.

A vizsgálati idő végén helyre kell állítani az üzemi világítás tápellátását, és ellenőrizni kell valamennyi jelzőlámpát vagy jelzőeszközt abból a célból, hogy meggyőződjünk: jelzik az üzemi tápellátás visszatértét. ÉVES felülvizsgálat, karbantartás alkalmával: NAK és AK esetén a lámpatestekkel szemben támasztott működési időtartam-követelmény: 30,0 perc, melyet a meghatározott időtartamban ténylegesen ellenőrizni és dokumentálni kell – jelen táblázat „ÉVES felülvizsgálat” rublikájában. Meghibásodást jelezni kell a munkahelyi vezetőnek és felszámolására haladéktalanul intézkedni kell.

TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ
Tűzeseti fogyasztók biztonsági világítás ÉVES felülvizsgálata



<i>A felülvizsgálat helye:</i> <i>Címe:</i> <i>Biztonsági világítás azonosítója:</i>	<i>Időszakos felülvizsgálat időpontja:</i> 20.....év.....hónap.....nap
<i>A felülvizsgálatot végezte:név;</i> <i>Beosztás:</i>	<i>Vonatkozó előírás: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 137, 138. § és a 11. melléklet 1. táblázata szerint.</i>

Sor-szám	ÉVES VIZSGÁLAT TÁRGYA	A vizsgálat eredménye	
		Megfelelt	Nem felelt meg
1.	Működőképesség előírt szintidőig való ellenőrzése (NAK, AK 30 perc)		
2.	A tűzeseti fogyasztó működéséhez szükséges villamos energia rendelkezésre áll-e?		
3.	A tűzeseti fogyasztó működtetése, vezérlése biztosított		
4.	A tápforrás és a tűzeseti fogyasztó közötti energiaátvitel és a működtetést, vezérlést biztosító vezetékrendszer épületen belüli és föelosztón kívüli szakaszainak tűzhatás elleni védelme vagy 138. § szerinti kialakítása biztosított		
5.	A tűzeseti fogyasztó rögzítése és a rögzítést fogadó építményszerkezet állékonysága biztosított		
6.	A normál és biztonsági tápforrás együttes alkalmazása esetén a normál tápforrás kiesésekor a biztonsági tápforrásra való, előírt időn belüli – 1,0 másodperc - átkapcsolás automatikus		
7.	A tűzeseti fogyasztó kialakítása megfelel a vonatkozó műszaki követelménynek vagy azzal egyenértékű		
8.	Nem szükséges a tápforrás, ha azt a tűzeseti fogyasztóban helyezték el		
9.	A szükséges karbantartások elvégezve		

Megjegyzés/probléma:

.....
Felülvizsgálatot/karbantartást végző

.....
Üzemben tartó

ÉVES felülvizsgálat, karbantartás alkalmával: NAK és AK esetén a lámpatestekkel szemben támasztott működési időtartam-követelmény:
30,0 perc, melyet a meghatározott időtartamban ténylegesen ellenőrizni és dokumentálni kell – jelen táblázat „ÉVES felülvizsgálat”
rublikájában. Meghibásodást jelezni kell a munkahelyi vezetőnek és felszámolására haladéktalanul intézkedni kell

TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ
TŰZGÁTLÓ AJTÓ havi felülvizsgálata



A felülvizsgálat helye: Címe: Tűzgátló ajtó azonosítója:		Vizsgált hónap: A felülvizsgálat időpontja: 202...	
A felülvizsgálatot végezte:		Vonatkozó előírás: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 248. § (1) bekezdésében hivatkozott 18. melléklet táblázatában foglaltak szerint	
Sor-szám	HAVI VIZSGÁLAT TÁRGYA	A vizsgálat eredménye	
		Megfelelt	Nem felelt meg
1.	„Tűzszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell.” felirat vagy jelzés, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben megtalálható?		
2.	Mechanikusan, kézzel csukható ajtó esetén: „Tűzgátló ajtó! Az ajtót folyamatosan csukott állapotban kell tartani.” felirattal, kell ellátni, maradandó, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben.		
3.	A kijáratí és vészkiáratí ajtót az ajtó fölé, vagy ha arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó mellett menekülési jellel kell megjelölni. A menekülési jelet tilos az ajtóra szerelni.		
4.	A pánikrúddal ellátott ajtókon jelölni kell azok nyitási mechanizmusát a kezelésükre utaló biztonsági jellel.		
5.	Záró- és csukószerkezet működőképessége ellenőrzés után?		
6..	Zsanérszerkezet működőképessége ellenőrzés után?		
7.	Rögzítése nyitott helyzetben mágneses, az elektromágnes, ha kell, elenged?		
8.	Mechanikai sérülés (nincs deformáció, festés ép) látható-e az ajtón?		
9.	A záródás hézagmentesen történik?		
10.	Az ajtó nem szorul, könnyen nyitható?		
11.	Kilincs, fogantyú sérülésmentes, működőképes állapotú?		

Megjegyzés:

.....
.....

.....
Felülvizsgálatot végző

.....
Üzemben tartó

TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ
TŰZGÁTLÓ AJTÓ féléves IDŐSZAKOS felülvizsgálata

A felülvizsgálat helye: Címe: Tűzgátló ajtó azonosítója:		Az időszakos felülvizsgálat/karbantartás időpontja: 20....év,.....hónap.....nap.	
A felülvizsgálatot/karbantartást végezte:		Vonatkozó előírás: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 248. § (1) bekezdésében hivatkozott 18. melléklet táblázatában foglaltak szerint	
Sor- szám	VIZSGÁLAT TÁRGYA	A vizsgálat eredménye	
		Megfelelt	Nem felelt meg
1.	„Tűzszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell.” felirat vagy jelzés, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben megtalálható?		
2.	Mechanikusan, kézzel csukható ajtó esetén: „Tűzgátló ajtó! Az ajtót folyamatosan csukott állapotban kell tartani.” felirattal, kell ellátni, maradandó, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben.		
3.	A kijárat és vészkijárat ajtót az ajtó fölé, vagy ha arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó mellett menekülési jellel kell megjelölni. A menekülési jelet tilos az ajtóra szerelni.		
4.	A pánikrúddal ellátott ajtókon jelölni kell azok nyitási mechanizmusát a kezelésükre utaló biztonsági jellel.		
5.	Záró- és csukószerkezet működőképessége ellenőrzés után?		
6..	Zsanérszerkezet működőképessége ellenőrzés után?		

7.	<i>Rögzítése nyitott helyzetben mágneses, az elektromágnes, ha kell, elenged?</i>		
8.	<i>Mechanikai sérülés (nincs deformáció, festés ép) látható-e az ajtón?</i>		
9.	<i>A záródás hézagmentesen történik?</i>		
10.	<i>Az ajtó nem szorul, könnyen nyitható?</i>		
11.	<i>Kilincs, fogantyú sérülésmentes, működőképes állapotú?</i>		
12.	<i>A szükséges karbantartás (kenés, működési próbák) elvégezve</i>		

Megjegyzés:

.....

.....

.....

Felülvizsgálatot/karbantartást végző

.....

Üzemben tartó

Sorszám: _____/201__

Engedély tűzveszélyes tevékenység végzésére (eseti)

Az 201__ év hó napján megtartott helyszíni szemle, valamint az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 184-185. §-a alapján:

A munkavégzés időtartama:

201__ év hó nap órától,

201__ év hó nap óráig

A munkavégzés általános tűzvédelmi előírásai:

- ✓ Tűz- és szikraképződéssel járó tevékenység 5,0 m-es körzetéből a gyúlékony anyagokat el kell távolítani.
- ✓ Az el nem távolítható gyúlékony anyagokat nedves ponyvával le kell takarni.
- ✓ Tűzoltás céljára db kg-os, oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétbe helyezni.
- ✓ A munka elvégzéséhez szükséges fő dolgozó, akik rendelkeznek érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi szakvizsgával.
- ✓ A munkavégzés ideje alatt gázkoncentráció mérés szükséges: igen ☐ nem ☐
- ✓ Tűz esetén a tűzoltóságot 105 vagy a hívószámot értesíteni kell.

A munkát végző(k) neve:

..... tűzvédelmi szakvizsga biz. száma:.....

..... tűzvédelmi szakvizsga biz. száma:.....

A(z) helyiségben (szabadtéren) végzett tűzveszélyes tevékenységet (a munka pontos megnevezése) az alábbi tűzvédelmi előírások végrehajtása és folyamatos betartása mellett engedélyezem:

A biztonságos munkavégzés érdekében az alábbi biztonsági intézkedések megtétele szükséges:

1.)

2.)

A munkavégzés helyén az alábbi tűzvédelmi felszereléseket kell biztosítani:

3.)

4.)

.....
engedélyt kiadó aláírása

Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul veszem, azok végrehajtásáért és folyamatos betartásáért büntetőjogilag felelősséget vállalok.

....., 20....évhónapnap

.....
munkát végző aláírása

A munka befejezését az engedélyezőnek jelenteni kell!

FIGYELMEZTETÉS: A tűzveszélyes tevékenységet csak az engedélyben rögzített előírások végrehajtása és folyamatos betartása mellett szabad végezni. Hatósági ellenőrzés esetén az engedélyt fel kell mutatni.

Az engedély két azonos példányban készült. Az engedély egy példányát az engedélyező rendszeresített irattartóban (dossziében) elhelyezni köteles.

MEGJEGYZÉS:

Amennyiben az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személy azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabad téren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges.

A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény termelési igazgatójával, vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.

A felsoroltakat az alábbi – helyi sajátosságoknak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészítem ki:

....., 20....évhónapnap

.....
a létesítmény vezetője, vagy megbízottja

A felsorolt előírásokat tudomásul veszem, és azok megtartásáért felelősséget vállalok:

.....
munkát végző aláírása

Tevékenység befejezése után a munkaterület átadása-átvétele

A(z) munka befejezéséről a munkavégzésre közvetlenül utasítást adott és/vagy tevékenységet közvetlenül irányítót/tájékoztattam. Ezt követően a helyszínen az elvégzett munkát, annak teljes területét átvizsgáltuk, ezzel a munkaterületet átadtam, illetve azt átvettem.

....., 20....évhónapnap

.....
Munkaterületet átadó

.....
Munkaterületet átvevő

Sorszám: _____/201__

Engedély tűzveszélyes tevékenység végzésére (folyamatos)

Az 201__ év hó napján megtartott helyszíni szemle, valamint az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 184-185. §-a alapján:

A munkavégzés időtartama:

201__ év hó nap órától, 201__ év hó nap óráig

A munkavégzés általános tűzvédelmi előírásai:

- ✓ Tűz- és szikraképződéssel járó tevékenység 5,0 m-es körzetéből a gyúlékony anyagokat el kell távolítani.
- ✓ Az el nem távolítható gyúlékony anyagokat nedves ponyvával le kell takarni.
- ✓ Tűzoltás céljára db kg-os, oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétbe helyezni.
- ✓ A munka elvégzéséhez szükséges fő dolgozó, akik rendelkeznek érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi szakvizsgával.
- ✓ A munkavégzés ideje alatt gázkoncentráció mérés szükséges: igen ☐ nem ☐
- ✓ Tűz esetén a tűzoltóságot 105 vagy a hívószámot értesíteni kell.

A munkát végző(k) neve:

..... tűzvédelmi szakvizsga biz. száma:.....

..... tűzvédelmi szakvizsga biz. száma:.....

..... tűzvédelmi szakvizsga biz. száma:.....

A munka során felmerülő változások (munkát végzők neve, munkaterület módosulása, tevékenység változása, munkavégzés időtartama) módosításának felelőssége az engedélyt kiadót terheli annak minden következményével.

A(z) helyiségben (szabadtéren) végzett tűzveszélyes tevékenységet (a munka pontos megnevezése) az alábbi tűzvédelmi előírások végrehajtása és folyamatos betartása mellett engedélyezem:

A biztonságos munkavégzés érdekében az alábbi biztonsági intézkedések megtétele szükséges:

1.)

2.)

A munkavégzés helyén az alábbi tűzvédelmi felszereléseket kell biztosítani:

3.)

4.)

.....

engedélyt kiadó aláírása

Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul veszem, azok végrehajtásáért és folyamatos betartásáért büntetőjogilag felelősséget vállalok.

....., 20....évhónapnap

.....

munkát végző aláírása

A munka befejezését az engedélyezőnek jelenteni kell!

FIGYELMEZTETÉS: A tűzveszélyes tevékenységet csak az engedélyben rögzített előírások végrehajtása és folyamatos betartása mellett szabad végezni. Hatósági ellenőrzés esetén az engedélyt fel kell mutatni.

Az engedély két azonos példányban készült. Az engedély egy példányát az engedélyező rendszeresített irattartóban (dossziében) elhelyezni köteles.

MEGJEGYZÉS:

Amennyiben az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személy azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabad téren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges.

A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény igazgatójával, vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.

A felsoroltakat az alábbi – helyi sajátosságoknak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészítem ki:

....., 20....évhónapnap

.....
a létesítmény vezetője, vagy megbízottja

A felsorolt előírásokat tudomásul veszem, és azok megtartásáért felelősséget vállalok:

.....
munkát végző aláírása

Tevékenység befejezése után a munkaterület átadása-átvétele

A munka befejezéséről a munkavégzésre közvetlenül utasítást adót és/vagy tevékenységet közvetlenül irányítót/tájékoztatam. Ezt követően a helyszínen az elvégzett munkát, annak teljes területét átvizsgáltuk. Az átvizsgálást követő 12 órán belül a munkát végző felelősséget vállal azért, hogy tevékenységéből kifolyólag tűz- vagy egyéb káresemény nem történik.

....., 20....év hónap nap óra perc

.....
Munkaterületet átadó

.....
Munkaterületet átvevő

Tűzvédelmi bírság

A Tűzvédelmi tv. 11. § (2) bekezdése alapján:

Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott tűzvédelmi bírság fizetésére a magánszemélyek, a jogi személyek, és ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei kormányrendeletben meghatározottak szerint kötelezhetők.

Továbbá ugyanezen tv. 43. § (3)-(4) bekezdései: „(3) A végleges döntéssel kiszabott tűzvédelmi bírság meg nem fizetése esetén a kiszabott összeget késedelmi pótlék terheli, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

(4) A tűzvédelmi bírság helyszíni bírságként is kiszabható.

7. § (1)^{*}

(2)^{*}

(3)^{*} Több szabályszegés együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabályszegésekért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10 000 000 forint.

8. § (1)^{*} A tűzvédelmi bírság kiszabására első fokon - az 1. melléklet 43. sorában rögzített esetet kivéve - a szabályszegést észlelő tűzvédelmi hatóság jogosult abban az esetben, ha az észlelt szabályszegés a hatóság adott eljárásához közvetlenül kapcsolódik, vagy a szabályszegés helyszínének tűzvédelmi hatósági ellenőrzésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik. Az 1. melléklet 43. sorában rögzített esetben a központi szerv jogosult a bírság kiszabására.

(2)^{*}

8/A. §^{*} (1)^{*} A Ttv. 43. §-ában meghatározott tűzvédelmi bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül kell a határozatban megjelölt, a Magyar Államkincstár által e célra létrehozott központosított beszédési számlára befizetni (a továbbiakban: befizetés).

(2) A befizetés során az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „tűzvédelmi bírság” szöveget, a határozat számát és a bírságfizetésre kötelezett nevét.

9. § (1)^{*} A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabályszegés megszüntetésének kötelezettsége alól.

(2)^{*}

(3)^{*} A tűzvédelmi bírság kiszabásáról szóló végleges döntést költségvetési okokból a központi szerv költségvetési intézményével is közölni kell.

(4)^{*}

9/A. §^{*}

9/B. §^{*}

16. §^{*} A tűzvédelmi bírságot a szabályszegés észlelésekor hatályos rendelet alapján kell kiszabni. Amennyiben a szabályszegés észlelésének, illetve a bírság kiszabásának időpontjában különböző szabályozás volt érvényben a tűzvédelmi bírság kiszabására, úgy a

szabályszegést elkövető számára kedvezőbb jogi szabályozást kell alkalmazni a tűzvédelmi bírságra vonatkozó rendelkezések közül.

Tűzvédelmi bírság a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet alapján

	A	B	C
1.	<i>A tűzvédelmi szabályszegés megnevezése</i>	<i>A tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke (Ft)</i>	<i>A tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke (Ft)</i>
2.	<i>tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet vagy robbanást idézett elő</i>	10 000	1 000 000
3.	<i>tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet vagy robbanást idézett elő, és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges</i>	20 000	3 000 000
4.	<i>tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt idéztek elő</i>	20 000	1 000 000
5.	<i>kiürítésre szolgáló nyílászáró lezárása, üzemszerű zárva tartása a nyílászáró vészeseti nyithatóságának biztosítása nélkül, ha a nyílászáró tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartózkodók kiürítésére szolgál</i>	40 000	1 500 000
6.	<i>kiürítésre szolgáló nyílászáró lezárása, üzemszerű zárva tartása a nyílászáró vészeseti nyithatóságának biztosítása nélkül, az 5. sortól eltérő egyéb esetben</i>	30 000	1 200 000
7.	<i>épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak, kiürítésre szolgáló nyílászáró nyílásának a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése, ha a menekülési útvonal, a nyílászáró tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartózkodók kiürítésére szolgál</i>	30 000	1 000 000
8.	<i>épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak, kiürítésre szolgáló nyílászáró nyílásának a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése a 7. sortól eltérő egyéb esetben</i>	20 000	800 000

9.	az épületek menekülési útvonalain éghető anyagú installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló, valamint a helyiség rendeltetésével összefüggő tárgyak az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének 15%-ánál nagyobb mértékű részét borító elhelyezése (a beépített építési termékek és a biztonsági jelek kivételével)	20 000	500 000
10.	a kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt vagy igazolható létszám túllépése	30 000	3 000 000
11.	jogszabály vagy hatóság által előírt tűz- vagy füstgátló műszaki megoldás megszüntetése, eltávolítása, működésének akadályoztatása	30 000	200 000
12.	a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület maradéktalanul nem biztosított	30 000	1 000 000
13.	szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel vagy oltóvíz-felhasználás akadályozása	30 000	1 000 000
14.	a tűzoltóság beavatkozásának akadályozása	20 000	2 000 000
15.	a létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban rögzített, a létszámra, felszerelésre, illetve a képzésre vonatkozó előírások megszegése	50 000	2 000 000
16.	tűzoltókészülék készenlétben tartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével)	20 000	50 000
17.	tűzoltókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével) alapkarbantartás elmulasztása esetén	10 000	20 000
18.	tűzoltókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével) közép- vagy teljes körű karbantartás elmulasztása esetén	20 000	30 000
19.	a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér legfeljebb 100 m ² alapterületű	50 000	400 000
20.	a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, felülvizsgálatának	100 000	1 000 000

	<i>hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér 101-500 m2 alapterületű</i>		
21.	<i>a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér 500 m2 feletti alapterületű</i>	200 000	2 000 000
	<i>a jogszabály vagy hatóság által előírt fokozott üzembiztonságú tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása</i>	100 000	3 000 000
22.	<i>tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy hatóság által előírt állandó felügyeletének, tűzátjelzés hiánya</i>	100 000	1 500 000
23.	<i>jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó eszköz, felszerelés, készülék, berendezés hibái igazolt megszüntetésének, vagy a megszüntetésre tett intézkedés kezdeményezésének hiánya, ha a hiba észlelése óta több mint 8 nap eltelt</i>	50 000	1 000 000
24.	<i>jogszabály vagy hatóság által előírt, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendeletben meghatározott érintett műszaki megoldás létesítésének, készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, nyomáspróbájának, a feltárt hibák igazolt javításának hiánya, működésének akadályozása, ha az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá</i>	30 000	1 000 000
25.	<i>jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának elmulasztása</i>	30 000	1 000 000
26.	<i>tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása</i>	50 000	500 000
27.	<i>hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői tevékenység, illetve tűzvédelmi szakvizsgabizottságban tagként, elnökként való közreműködés</i>	50 000	500 000
28.	<i>tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki követelménytől eltérő végzése (természetes személy vagy gazdasági társaság)</i>	50 000	1 000 000

29.	<i>tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése</i>	50 000	1 000 000
30.	<i>a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező nem a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelően tervezte meg az építményt</i>	30 000	1 000 000
31.	<i>a kivitelező vagy a felelős műszaki vezető valótlan nyilatkozatot adott a tűzvédelmi dokumentáció készítése során</i>	30 000	1 000 000
32.	<i>a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a munkába lépéskor - igazolt módon - nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt</i>	30 000	1 500 000
33.	<i>a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatában, a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre - igazolt módon - nem gondoskodott, és a határidő lejártá óta több mint 15 nap eltelt</i>	30 000	1 000 000
34.	<i>az üzemeltető - aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva - megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével nem gondoskodik a tűzvédelemről ott, ahol ezt jogszabály előírja</i>	50 000	500 000
35.	<i>a jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, készíttetik el</i>	50 000	250 000
36.	<i>a jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy az a tűzvédelmi helyzetre kiható változást nem tartalmazza</i>	50 000	200 000
37.	<i>az építményben, építményrészben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége meghaladja az építmény létesítésekor, átalakításakor hatályban lévő jogszabály szerinti tűzterhelési értékeket, és a megnövelt tűzterheléshez kapcsolódó, a jogszabály által előírt követelményeket nem érvényesítették</i>	30 000	2 000 000
38.	<i>a kötelező időszakos villamos- vagy villámvédelmi felülvizsgálati minősítő iratban feltárt - tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott - hibák igazolt</i>	40 000	300 000

	<i>megszüntetésének hiánya</i>		
39.	<i>az erdőgazdálkodó a jogszabály által előírt erdő-tűzvédelmi tervet vagy egyszerűsített erdő-tűzvédelmi tervet nem készíti, készített el</i>	50 000	200 000
40.	<i>a településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló változások bejelentésének elmulasztása az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, illetve az érintett létesítményi tűzoltóság felé</i>	30 000	1 000 000
41.	<i>a tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet a szolgáltató nem az adott jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte</i>	50 000	1 000 000
42.	<i>a tűzoltótechnikai termék, építési termék tűzvédelmi célú ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának, javításának a műszaki előírásokban, vagy a tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő módon történő végzése, vagy ezen tevékenység során a termék működőképességének veszélyeztetése, ha az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá</i>	50 000	1 000 000
43.	<i>a jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött tűzoltótechnikai termék forgalmazásához nem kérték meg a hatóság engedélyét</i>	200 000	3 000 000
44.	<i>a tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt egyéb előírások megszegése, ha az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá</i>	20 000	60 000
45.	<i>a pirotechnikai termékek előállítására, forgalmazására, tárolására, szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó tűzvédelemmel összefüggő előírások megszegése</i>	20 000	1 000 000
46.	<i>az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságait igazoló tűzvédelmi szakértői nyilatkozatnak a tűzvédelmi hatósághoz történő megküldésének elmulasztása</i>	30 000	100 000
47.	<i>ha a tűzvédelmi szakértő az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságairól valótlan nyilatkozatot tesz</i>	50 000	1 000 000
48.	<i>szabadtéri égetés során az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre és az irányított égetésre vonatkozó tűzvédelmi előírások be nem tartása</i>	20 000	400 000
49.	<i>eltérés a nemzeti szabványok tűzvédelmi előírásaitól és a</i>	50 000	1 000 000

	<i>tűzvédelmi műszaki irányelvek rendelkezéseitől a tűzvédelmi hatóság jóváhagyása nélkül</i>		
50.	<i>eltérés a tűzvédelmi hatóság által jóváhagyott eltérő műszaki megoldástól, kivéve, ha a jogszabályban, nemzeti szabványban vagy tűzvédelmi műszaki irányelvben foglalt műszaki megoldást alkalmazzák</i>	50 000	1 000 000

A tűzvédelemmel kapcsolatos iratok, melyeket a vezetői irodában megfelelő helyen kell tartani megőrizni:

- a) Tűzvédelmi szabályzat és mellékletei. Tűzriadó Terv.
- b) Dolgozók tűzvédelmi oktatásáról készült nyilvántartás, napló
- c) Elektromos hálózat tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatáról készült jegyzőkönyv
- d) Villámvédelem szabványossági felülvizsgálatáról készült mérési jegyzőkönyv
- e) Kémények – ha van - füsttömörségi vizsgálatáról készült tanúsítvány
- f) Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez kiadott engedélyeket
- g) Tűzoltó készülék készenlétben tartói nyilvántartást és ellenőrzési dokumentumot
- h) Stb.

Fenti tűzvédelmi ügyiratanyagokat a DIM igazgatója, vagy az általa ezzel megbízott személy köteles megbízható helyen – irodában – megőrizni, azokat naprakész állapotban tartatni.

Műszaki megoldások ellenőrzése, karbantartása, felülvizsgálata

	A	B		C		D	
1	<i>érintett műszaki megoldás</i>	<i>üzemeltetői ellenőrzés</i>		<i>időszakos felülvizsgálat</i>		<i>karbantartás</i>	
2		<i>ciklusidő</i>	<i>dokumentálás szükségessége és módja</i>	<i>ciklusidő</i>	<i>dokumentálás szükségessége és módja</i>	<i>ciklusidő szakcég</i>	<i>dokumentálás szükségessége és módja</i>
3	<i>tűzoltó készülék</i>	<i>3 hónap (+ 1 hét)</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>	<i>nincs követelmény</i>		<i>6 hónap (+ 1 hónap) ¹ 12 hónap (+ 1 hónap) ² 5 év (+ 2 hónap), 10 év (+ 2 hónap)</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>
4	<i>fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás kivételével, a fali tűzcsap működését és a külső oltóvízellátást biztosító szivattyúk, száraz oltóvízvezeték</i>	<i>6 hónap (+ 1 hét)</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>	<i>12 hónap (+ 1 hónap)</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>	<i>Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>
5	<i>beépített tűzjelző berendezés</i>	<i>1 nap, kivéve autom. ellenőrző rendszer esetén 3 hónap (+ 1 hét)</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>	<i>6 hónap (+ 2 hét), 12 hónap (+ 1 hónap)</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>	<i>Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>
6	<i>beépített tűzoltó berendezés</i>	<i>1 hét, 1 hónap</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési</i>	<i>12 hónap (+ 1 hónap)</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>	<i>Az időszakos felülvizsgálattal</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési</i>

¹ Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék alapkarakbantartása (szén-dioxiddal oltó kivételével)

² Az MSZ EN 3 szabványsorozat, MSZ EN 1866 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülékek és az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülék alapkarakbantartása

			<i>napló</i>			<i>egyidejűleg</i>	<i>napló</i>
7	tűz- és hibaátjelző berendezés	1 nap kivéve automatikus ellenőrző rendszer esetén	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	<i>Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>
8	<i>tűzoltósági kulcsszéf</i>	<i>1 nap</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>	<i>6 hónap (+ 2 hét)</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>	<i>Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>
9	<i>tűzoltósági rádióerősítő</i>	<i>nincs követelmény</i>		<i>6 hónap (+ 2 hét)</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>	<i>Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>
10	<i>tűzoltó felvonó</i>	<i>3 hónap (+ 1 hét)</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>	<i>12 hónap (+ 1 hónap)</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>	<i>Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>
11	<i>evakuációs hangrendszer</i>	minden rendezvény előtt, de legalább 1 hónap	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>	<i>6 hónap (+ 2 hét)</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>	<i>Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>
12	biztonsági világítás, kívülről vagy belülről megvilágított menekülési jelek, korábbi előírások szerinti irányfényvilágítás	3 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	<i>Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>
13	<i>pánikzár, vészkijárat zár, vészkijárat biztosító rendszer</i>	<i>minden rendezvény előtt, de legalább 3 hónap (+ 1 hét)</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>	<i>6 hónap (+ 2 hét)</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>	<i>Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>

14	tűzgátló lezárások	tűzgátló nyílászárók	1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	<i>Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>
15		<i>mozgó elemet tartalmazó tűzgátló záróelemek</i>	<i>nincs követelmény</i>		<i>6 hónap (+ 2 hét)</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>	<i>Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>
16	<i>hő és füst elleni védelem megoldásai</i>	<i>füstelvezető, légpótló szerkezet</i>	<i>3 hónap (+ 1 hét)</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>	<i>6 hónap (+ 2 hét)</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>	<i>Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>
17		<i>füstelszívó, légpótló ventilátor</i>	<i>3 hónap (+ 1 hét)</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>	<i>6 hónap (+ 2 hét)</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>	<i>Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>
18		<i>füstmentesítő ventilátor</i>	<i>3 hónap (+ 1 hét)</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>	<i>6 hónap (+ 2 hét)</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>	<i>Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>
19		<i>füstcsappantyú, zsalu</i>	<i>3 hónap (+ 1 hét)</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>	<i>6 hónap (+ 2 hét)</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>	<i>Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>
20		<i>füstgátló nyílászáró</i>	<i>3 hónap (+ 1 hét)</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>	<i>6 hónap (+ 2 hét)</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>	<i>Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>
21		<i>mobil füstkötény</i>	<i>3 hónap (+ 1 hét)</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>	<i>6 hónap (+ 2 hét)</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>	<i>Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>
22	<i>tűlnyomásos füstmentes lépcsőház, tűlnyomásos előtér légellátó rendszere (elvárt légttechnikai paraméterek teljesülésének ellenőrzése)</i>		-	-	<i>használatbavétel előtt, illetve a hatékonyságot befolyásoló</i>	<i>mérési jegyzőkönyv</i>	-	-

				<i>átalakítást követően</i>			
23	<i>biztonsági tápforrásnak minősülő dízellaggregátor</i>	3 hónap (+ 1 hét)	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>	<i>12 hónap (+ 1 hónap)</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>	<i>Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>
24	<i>biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor, szünetmentes tápegység</i>	3 hónap (+ 1 hét)	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>	<i>12 hónap (+ 1 hónap)</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>	<i>Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg</i>	<i>tűzvédelmi üzemeltetési napló</i>

¹⁾ Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék alapkARBANTARTÁSA (szén-dioxiddal oltó kivételével)

²⁾ Az MSZ EN 3, MSZ EN 1866 szabvány alapján gyártott tűzoltó készülékek és az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülék alapkARBANTARTÁSA

Tűzoltó készülékek készenlétben tartása
Tűzoltó készülékek és az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségek

Oltóanyag- egység [OE]	MSZ EN 3-7 szabvány szerinti tűzosztály		MSZ EN 1866 szabvány szerinti tűzosztály
	A	B	
1	5A	21B	
2	8A	34B	
3		55B	
4	13A	70B	
5		89B	
6	21A	113B	
9	27A	144B	
10	34A		
12	43A	183B	
15	55A	233B	
16			I B
17			II B
18			III B
19			IV B

Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tüzek is előfordulhatnak és a készenlétben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz oltására alkalmas, melyekhez különböző oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyag-egységet kell figyelembe venni.

Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani

- a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
- b) ahol e rendelet előírja és
- c) jogszabályban meghatározott esetekben

Önálló rendeltetési egység vagy szabadter alapterületig m ²	Általános esetben	Robbanásveszélyes anyag tárolása
50	2	6
100	3	9
200	4	12
300	5	15
400	6	18
500	7	21
600	8	24
700	9	27
800	10	30

900	11	33
1.000	12	36
minden további 250	+2	+6

1. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás vagy nem kereskedelmi szálláshelyként működő üdülő céljára szolgáló építményekben, tűzszakaszokban és a hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított egyéb rendeltetésű helyiségeket, amelyek tekintetében – gazdálkodó vagy rendeltetési egységenként – az előzőekben foglaltakat kell alkalmazni.
2. A tűzvédelmi hatóság az előzőekben meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.
3. A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.
4. Legalább 2 kg töltetű, vízalapú tűzoltó készülékek esetén legalább 2 l töltetűfogató tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.

A DIM területén található tűzoltó készülékek oltóanyag egysége kielégíti a jogszabályi előírásokat!

Telephelyek		Telephelyekre vonatkozó tűzvédelmi feladatok elvégzésének kötelezettsége												Tűzvesztélyes tevékenység	Szabványossági felülvizsgálatok elvégzésének kötelezettsége								
címe	Intézmény megnevezése/telephely funkciója	Központi Tűzvédelmi Szabályzat	Tűzjelző és üzemeltetési napló vezetése	Tűzjelzőhő és füstelvezető rendszer karbantartása	Hő-és füstelvezető rendszer naplózása	Menekülési utátrányt jelző lámpatestek és táblák ellenőrzése	Tűzvédelmi eszközök nyilvántartásának és felülvizsgálata	Tűzvédelmi eszközök nyilvántartása, negyedéves és féléves felülvizsgálata	Tűzgátló ajtók havi felülvizsgálata	Tűzgátló ajtók féléves felülvizsgálata	Kiürítés elvégzése	épületek tűzriadó terve + rajz elkészítése	Telephely tűzvédelmi szabályzatának elkészítése	Tűzvédelmi oktatás	Tűzriadó gyakorlat megtartása	Alkalomszerű tűzvesztélyes tevékenység engedélyezése	Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat +hibajavítás	Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat +hibajavítás	Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat +hibajavítás	Napelem rendszer időszakos felülvizsgálata	Kémények időszakos felülvizsgálata	Közműelzárások jelölése	
4030 Debrecen.Szabó Kálmán utca 3-5.	Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	DIM.kizárólag a saját dolgozóra	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo
4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 13.		SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	DIM.kizárólag a saját dolgozóra	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo
4031 Debrecen, Szoboszlói út 3.	Szoboszlói Úti Általános Iskola	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	DIM.kizárólag a saját dolgozóra	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo
4024 Debrecen, Szombathi István utca 12.	Tóth Árpád Gimnázium	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	DIM.kizárólag a saját dolgozóra	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo
4027 Debrecen, Sinay Miklós utca 6.	Vénkert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	DIM.kizárólag a saját dolgozóra	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo
4031 Debrecen, Angyalöld tér 4.	Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	DIM.kizárólag a saját dolgozóra	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo
4032 Debrecen, Pallagi út 9.	DMJV Városi Szociális Szolgálat	DIM	SZMSZ szerinti használo	DIM	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	DIM
4030 Debrecen, Szálvai Gyula u.55/F	DMJV Városi Szociális Szolgálat Szálvai Gyula Utcai Telephelye	DIM	SZMSZ szerinti használo	DIM	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	DIM
4032 Debrecen, Bőszörményi út 2.	DMJV Városi Szociális Szolgálat	DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	A létesítmény nem önálló épület, a villámvédelem nem a DIM feladata	nincs	DIM	DIM
4028 Debrecen, Ruyter utca 21/A.	DMJV Városi Szociális Szolgálat Csapókerti Gondozó Szolgálat Ruyter Utcai Telephely	DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	DIM	DIM	nincs kéltípe	nincs	DIM	DIM
4028 Debrecen, Víztorony utca 13.	DMJV Városi Szociális Szolgálat Fényesauvéri Gondozó Szolgálat Víztorony Utcai Telephely	DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	A létesítmény nem önálló épület, a villámvédelem nem a DIM feladata	DIM	DIM	DIM
4031 Debrecen, Pósa utca 41.	DMJV Városi Szociális Szolgálat Nagysándor Telepi Gondozó Szolgálat Pósa Utcai Idősek és Demens Idősek Klubja	DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	DIM
4032 Debrecen, Thomas Mann utca 45.	DMJV Városi Szociális Szolgálat Nagyerdői Gondozó Szolgálat Thomas Mann Utcai Idősek Klubja	DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	A létesítmény nem önálló épület, a villámvédelem nem a DIM feladata	nincs	DIM	DIM
4025 Debrecen, Erzsébet u.5.	DMJV Városi Szociális Szolgálat Belfvárosi Gondozó Szolgálat Erzsébet Utcai Idősek Klubja	DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	DIM
4025 Debrecen, Kandia utca 4/B.	DMJV Városi Szociális Szolgálat Nagysándor Telepi Gondozó Szolgálat Kandia Utcai Demens Idősek Klubja	DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	A létesítmény nem önálló épület, a villámvédelem nem a DIM feladata	nincs	DIM	DIM
4028 Debrecen, Csapó utca 94.szft.2.	DMJV Városi Szociális Szolgálat Fényesauvéri Gondozó Szolgálat Csapó Utcai Idősek Klubja	DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	A létesítmény nem önálló épület, a villámvédelem nem a DIM feladata	nincs	DIM	DIM
4031 Debrecen, Derék utca 22.	DMJV Városi Szociális Szolgálat Tőcséskerti Gondozó Szolgálat Derék Utcai Idősek Klubja	DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	A létesítmény nem önálló épület, a villámvédelem nem a DIM feladata	nincs	DIM	DIM
4033 Debrecen, Söveg utca 3.	DMJV Városi Szociális Szolgálat Csapókerti Gondozó Szolgálat Söveg Utcai Idősek Klubja	DIM	ingatlanhasználok megállapodása alapján, DEMKI	ingatlanhasználok megállapodása alapján, DEMKI	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	ingatlanhasználok megállapodása alapján, DEMKI	nincs	DIM	DIM
4030 Debrecen, Szabó Kálmán utca 33.	DMJV Városi Szociális Szolgálat Homokkeri és Józsei Gondozó Szolgálat Szabó Kálmán Utcai Idősek Klubja	DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	DIM
4225 Debrecen, Deák Ferenc utca 7.	DMJV Városi Szociális Szolgálat Homokkeri és Józsei Gondozó Szolgálat Deák Ferenc Utcai Idősek Klubja	DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	DIM
4027 Debrecen, Ifjúság utca 2.	DMJV Városi Szociális Szolgálat Ükerti Gondozó Szolgálat Fogyatékos Személyek Ifjúság Utcai Nappali Intézménye	DIM	SZMSZ szerinti használo	DIM	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	DIM
4032 Debrecen, Kartács u. 2.		DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	A létesítmény nem önálló épület, a villámvédelem nem a DIM feladata	nincs	DIM	DIM
4026 Debrecen, Mester utca 22.	DMJV Városi Szociális Szolgálat Ükerti Gondozó Szolgálat Fogyatékos Személyek Mester Utcai Nappali Intézménye	DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	DIM
4027 Debrecen, Thomas Mann u. 2/A.		DIM	SZMSZ szerinti használo	DIM	nincs	DIM	DIM	DIM	SZMSZ szerinti használo	DIM	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	DIM
4027 Debrecen, 212042/2. hrsz.											SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo				nem relevans (zöldterület)			
4025 Debrecen, Havai u. 27.		DIM	nincs	nincs	nincs	tulajdonos	tulajdonos	tulajdonos	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo és tulajdonos	tulajdonos	tulajdonos	tulajdonos	tulajdonos	tulajdonos	tulajdonos
4002 Debrecen, Pacikert utca 1.		DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	DIM
4028 Debrecen, Víztorony utca 11.		DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	A létesítmény nem önálló épület, a villámvédelem nem a DIM feladata	DIM	DIM	DIM
4028 Debrecen, Víztorony utca 13.	DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja	DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	A létesítmény nem önálló épület, a villámvédelem nem a DIM feladata	nincs	DIM	DIM
4225 Debrecen, Felsőföldsi utca 7.		DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	DIM
4026 Debrecen, Mester utca 30.		DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	nem kötelezett	nincs	DIM	DIM
4033 Db., Mátyás király u. 29.		DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	DIM

Telephelyek		Telephelyekre vonatkozó tűzvédelmi feladatok elvégzésének kötelezettsége														Tűzvesztélyes tevékenység	Szabványossági felülvizsgálatok elvégzésének kötelezettsége					
címe	Intézmény megnevezése/telephely funkciója	Központi Tűzvédelmi Szabályzat	Tűzjelző és üzemeltetési napló vezetése	Tűzjelzőhő és füstelvezető rendszer karbantartása	Hő-és füstelvezető rendszer naplózása	Menekülési utirány jelző lámpatartás és táblák ellenőrzése	Tűzvédelmi eszközök nyilvántartása+ éves felülvizsgálata	Tűzvédelmi eszközök nyilvántartása, negyedéves és féléves felülvizsgálata	Tűzgátló ajtók havi felülvizsgálata	Tűzgátló ajtók féléves felülvizsgálata	Kiürítés elvégzése	épületek tűzriadó tervez. + nap ellenőrzése	Telephely tűzvédelmi szabályzatának elkészítése	Tűzvédelmi oktatás	Tűzriadó gyakorlat megtartása	Alkalomszerű tűzvesztélyes tevékenység engedélyezése	Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat +hibajavítás	Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat +hibajavítás	Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat +hibajavítás	Napelem rendszer időszakos felülvizsgálata	Kémények időszakos felülvizsgálata	Közműelzárások jelölése
4032 Debrecen, Boszorményi utca 68.roda és nappali ellátás; fast 2 lakás; V01, I21, I22, I04 lakás B07 B17 B120 lakás		DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat/DIM	DIM	DIM	A létesítmény nem önálló épület, a villámvédelem nem a DIM feladata	nincs	DIM	DIM
4030 Debrecen, Achim András utca 28.	DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye Achim András Utcai Tagintézmény	DIM	nincs	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	DIM
4024 Debrecen, Varga utca 23.	DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye	DIM	nincs	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	DIM
4031 Debrecen, Angyalföld tér 3.	DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye Angyalföld Téri Tagintézmény	DIM	nincs	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	DIM
4025 Debrecen, Postakert utca 5.	DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye Postakert Utcai Tagintézmény	DIM	nincs	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	DIM
4027 Debrecen, Fáy András utca 2.	DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye Ósz Utcai Tagintézmény	DIM	SZMSZ szerinti használat	DIM	SZMSZ szerinti használat	DIM	DIM	DIM	SZMSZ szerinti használat	DIM	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat/DIM	DIM	DIM	DIM	DIM	DIM	DIM
4028 Debrecen, Gáborjani Sz. K. utca 2.	DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye Gáborjani Szabó Kálmán Utcai Tagintézmény	DIM	SZMSZ szerinti használat	DIM	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	DIM
4028 Debrecen, Karácsony Gy. utca 6.	DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye Karácsony György Utcai Tagintézmény	DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	DIM
4028 Debrecen, Faraktár utca 117.	DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye Faraktár Utcai Tagintézmény	DIM	SZMSZ szerinti használat	DIM	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat/DIM	DIM	DIM	nem kötelezett	nincs	DIM	DIM
4026 Debrecen, Homéld utca 16.	DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye Homéld Utcai Tagintézmény	DIM	nincs	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	DIM
4032 Debrecen, Károlyi M. utca 4.	DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye Károlyi György Utcai Tagintézmény	DIM	SZMSZ szerinti használat	DIM	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	DIM
4032 Debrecen, Gőrgyei utca 3.	DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye Gőrgyei Utcai Tagintézmény	DIM	nincs	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	DIM
4031 Debrecen, Margit tér 17.	DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye Margit Téri Tagintézmény	DIM	nincs	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	DIM
4225 Debrecen, Gőnczy Pál u. 1-3.	DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye Gőnczy Pál Utcai Tagintézmény	DIM	SZMSZ szerinti használat	DIM	nincs	DIM	DIM	DIM	SZMSZ szerinti használat	DIM	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	DIM
4031 Debrecen, Zelemér u. 4.	DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye Zelemér Utcai Tagintézmény	DIM	SZMSZ szerinti használat	DIM	nincs	DIM	DIM	DIM	SZMSZ szerinti használat	DIM	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	DIM
4032 Debrecen, Martonfalvi u. 21.	Átmeneti feladatellátási hely	DIM	nincs	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	DIM
4030 Debrecen, Achim A. u. 20-22.	Achim András Utcai Óvoda	DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használat
4030 Debrecen, Halász u. 4.																						
4225 Debrecen, Alsójózsai u. 13.	Alsójózsai Kerekőő Óvoda	DIM	SZMSZ szerinti használat	DIM	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat/DIM	DIM	DIM	DIM	DIM	DIM	SZMSZ szerinti használat
4028 Debrecen, Ötemető u. 9.	Angyalok Óvoda	DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használat
4033 Debrecen, Bánai J. u. 10.																						
4025 Debrecen, Antal József u. 19.	Boldogfalva Óvoda	DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat/DIM	DIM	DIM	DIM	DIM	DIM	SZMSZ szerinti használat
4002 Debrecen-Pallag, Manninger G. u. 6.																						
4028 Debrecen, Faragó u. 20-22.	Faragó Utcai Óvoda	DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használat
4225 Debrecen, Gőnczy Pál u. 1-3.	Gőnczy Pál Utcai Óvoda	DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	SZMSZ szerinti használat	DIM	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat/DIM	DIM	DIM	DIM	DIM	DIM	SZMSZ szerinti használat
4032 Debrecen, Gőrgyei u. 5.	Gőrgyei Utcai Óvoda	DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat/DIM	DIM	DIM	DIM	DIM	DIM	SZMSZ szerinti használat
4026 Debrecen, Arany János tér 3.	Debreceni Arany János Óvoda	DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat/DIM	DIM	DIM	DIM	DIM	DIM	SZMSZ szerinti használat
4030 Debrecen, Szabó K. u. 39.	Homokkerti Pityang Óvoda	DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használat
4025 Debrecen, Iskolai u. 12.	Iskolai Utcai Óvoda	DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használat
4028 Debrecen, Karácsony Gy. u. 4.	Karácsony György Utcai Óvoda	DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat/DIM	DIM	DIM	DIM	DIM	DIM	SZMSZ szerinti használat
4028 Debrecen, Kemény Zs. u. 7.	Kemény Zsigmond Utcai Óvoda	DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használat
4031 Debrecen, Közép u. 2.	Közép Utcai Óvoda	DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat/DIM	DIM	DIM	DIM	DIM	DIM	SZMSZ szerinti használat
4028 Debrecen, Kuruc u. 16-42.	Kuruc Utcai Óvoda	DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használat
4032 Debrecen, Lehel u. 18.	Lehel Utcai Óvoda	DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat/DIM	DIM	DIM	DIM	DIM	DIM	SZMSZ szerinti használat
4024 Debrecen, Varga u. 23.	Levendula Óvoda	DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat	SZMSZ szerinti használat/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használat
4031 Debrecen, Bartók B. út 78.			nincs	nincs					nincs	nincs										DIM		

Telephelyek		Telephelyekre vonatkozó tűzvédelmi feladatok elvégzésének kötelezettsége														Tűzvesztélyes tevékenység	Szabványossági felülvizsgálatok elvégzésének kötelezettsége						Közműelzárások jelölése
címe	intézmény megnevezése/telephely funkciója	Központi Tűzvédelmi Szabályzat	Tűzjelző és üzemeltetési napló vezetése	Tűzjelző/hő és füstelvezető rendszer karbantartása	Hő-és füstelvezető rendszer naplózása	Menekülési utirányt jelző lámpatestek és táblák ellenőrzése	Tűzvédelmi eszközök nyilvántartása+ves felülvizsgálata	Tűzvédelmi eszközök nyilvántartása, negyedéves és féléves felülvizsgálata	Tűzgátló ajtók havi felülvizsgálata	Tűzgátló ajtók féléves felülvizsgálata	Kiürítés elvégzése	épületek tűzriadó eszközeinek elkészítése	Telephely tűzvédelmi szabályzatának elkészítése	Tűzvédelmi oktatás	Tűzriadó gyakorlat megtartása	Alkalmassági tűzvesztélyes tevékenység engedélyezése	Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat +hibajavítás	Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat +hibajavítás	Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat +hibajavítás	Napelen rendszer időszakos felülvizsgálata	Kémények időszakos felülvizsgálata	Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata	
4032 Debrecen, Babits M. u. 2.	Liget Óvoda	DIM	1101/2,3	1101/2,3	nincs	DIM	DIM	DIM	1101/2,3	1101/2,3	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	1101/2	DIM	SZMSZ szerinti használo	
4032 Debrecen, Tessedik S. u. 218.			SZMSZ szerinti használo	DIM					SZMSZ szerinti használo	DIM									nincs				
4031 Debrecen, Margit tér 20.	Margit Téri Óvoda	DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használo	
4033 Debrecen, Körtefa u. 3.	Mesekert Óvoda	DIM	nincs	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használo	
4027 Debrecen, Fáy András u. 2.			SZMSZ szerinti használo	DIM	SZMSZ szerinti használo				SZMSZ szerinti használo	DIM	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM							
4002 Debrecen-Kismács, Napraforgó u. 1/F	Mosolykert Óvoda	DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használo	
4032 Debrecen, Pallagi út 3.			nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	DIM	DIM	SZMSZ szerinti használo	
4031 Debrecen, Pósa u. 49.	Pósa Utcai Óvoda	DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használo	
4028 Debrecen, Simonyi út 31.	Simonyi Úti Óvoda	DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használo	
4028 Debrecen, Simonyi út 21.			SZMSZ szerinti használo																				
4028 Debrecen, Simonyi út 33.	Sínay Miklós Utcai Óvoda	DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használo	
4027 Debrecen, Sínay M. u. 2.																							
4032 Debrecen, Jenő u. 17.																							
4028 Debrecen, Sipos u. 6.	Sipos Utcai Óvoda	DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	DIM	DIM	SZMSZ szerinti használo	
4028 Debrecen, Faraktár u. 115.	Szabadságtelepi Óvoda	DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használo	
4078 Debrecen-Halás 35.																							
4031 Debrecen, Széchenyi u. 65.	Százszorszép Óvoda	DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	DIM	DIM	SZMSZ szerinti használo	
4030 Debrecen, Monostorpályi út 39.	Szivárvány Óvoda	DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	DIM	DIM	SZMSZ szerinti használo	
4028 Debrecen, Táncsics M. u. 7-15.	Táncsics Mihály Utcai Óvoda	DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	DIM	DIM	SZMSZ szerinti használo	
4026 Debrecen, Thaly K. u. 10.	Thaly Kálmán Utcai Óvoda	DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használo	
4031 Debrecen, Margit tér 18.	Tócskert Óvoda	DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használo	
4032 Debrecen, Károlyi M. u. 2.	Újkeri Mánfalva Óvoda	DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használo	
4027 Debrecen, Ifjúság u. 4.	Ifjúság Utcai Óvoda	DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használo	
4031 Debrecen, Angyalföld tér 4.			SZMSZ szerinti használo	DIM	nincs															DIM			
4025 Debrecen, Bajcsy-Zs. u. 64.			nincs	nincs	nincs																		
4031 Debrecen, Szoboszlói út 49.																				nincs			
4225 Debrecen, Alsódózsai u. 6.		DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használo	
4031 Debrecen, Angyalföld tér 1.		DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM		DIM	DIM	SZMSZ szerinti használo	
4028 Debrecen, Apafi u. 30.		DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	A létesítmény nem önálló épület, a villámvédelem nem a DIM feladata	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használo	
4025 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky u. 32.		DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	DIM	DIM	SZMSZ szerinti használo	
4032 Debrecen, Bőszörményi út 136.		DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	DIM	DIM	SZMSZ szerinti használo	
4028 Debrecen, Cegléd u. 6.		DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	A létesítmény nem önálló épület, a villámvédelem nem a DIM feladata	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használo	
4028 Debrecen, Csapó u. 98.		DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	A létesítmény nem önálló épület, a villámvédelem nem a DIM feladata	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használo	
4026 Debrecen, Darabos u. 20.		DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használo	
4028 Debrecen, Dobózi u. 2.		DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használo	
4030 Debrecen, Epreskert u. 3.		DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használo	
4028 Debrecen, Faraktár u. 74.		DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használo	
4031 Debrecen, Földi János u. 5.		DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használo	
4032 Debrecen, Fűdai u. 42.		DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használo	
4078 Debrecen-Halás, Harkály u. 19.		DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használo	
4030 Debrecen, Hid u. 14.		DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	DIM	DIM	SZMSZ szerinti használo	

Telephelyek		Telephelyekre vonatkozó tűzvédelmi feladatok elvégzésének kötelezettsége														Tűzvesztélyes tevékenység	Szabványossági felülvizsgálatok elvégzésének kötelezettsége						Közműelzárások jelölése
címe	Intézmény megnevezése/telephely funkciója	Központi Tűzvédelmi Szabályzat	Tűzjelző és üzemeltetési napló vezetése	Tűzjelző/hő és füstelvezető rendszer karbantartása	Hő-és füstelvezető rendszer naplózása	Menekülési utirányt jelző lámpatestek és táblák ellenőrzése	Tűzvédelmi eszközök nyilvántartása+ves felülvizsgálata	Tűzvédelmi eszközök nyilvántartása, negyedéves és féléves felülvizsgálata	Tűzgátló ajtók havi felülvizsgálata	Tűzgátló ajtók féléves felülvizsgálata	Kiürítés számítás elkészítése	épületek tűzriadó terve + rajz elkészítése	Telephely tűzvédelmi szabályzatának elkészítése	Tűzvédelmi oktatás	Tűzriadó gyakorlat megtartása	Akalomszerű tűzvesztélyes tevékenység engedélyezése	Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat +hibajavítás	Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat +hibajavítás	Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat +hibajavítás	Napelem rendszer időszakos felülvizsgálata	Kémények időszakos felülvizsgálata	Közműelzárások jelölése	
4027 Debrecen, Ibolya u. 17.	orvosi rendelő	DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	A létesítmény nem önálló épület, a villámvédelem nem a DIM feladata	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használo	
4033 Debrecen, János u. 14.		DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	DIM	DIM	SZMSZ szerinti használo	
4032 Debrecen, Jerkő u. 27.		DIM	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használo	
4028 Debrecen, Kassai út 115.		DIM	nincs	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	A létesítmény nem önálló épület, a villámvédelem nem a DIM feladata	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használo	
4028 Debrecen, Kassai út 117.		DIM	nincs	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	A létesítmény nem önálló épület, a villámvédelem nem a DIM feladata	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használo
4033 Debrecen, Kincseshegy u. 46.		DIM	nincs	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használo
4002 Debrecen-Kisrém, Orgona u. 2.		DIM	nincs	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használo
4030 Debrecen, Monostorpályi út 54.		DIM	nincs	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használo
4063 Debrecen-Nagymacs, Kastélykert u. 44.		tulajdonos	nincs	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	tulajdonos	tulajdonos	tulajdonos	tulajdonos	tulajdonos	tulajdonos	SZMSZ szerinti használo
4002 Debrecen-Öndöd, Nyárfás u. 2.		DIM	nincs	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használo
4030 Debrecen, Pandúr u. 34.		DIM	nincs	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használo
4002 Debrecen-Pallag, Mezőgazdász u. 4.		DIM	nincs	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használo
4031 Debrecen, Pósa u. 1.		DIM	nincs	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	A létesítmény nem önálló épület, a villámvédelem nem a DIM feladata	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használo
4024 Debrecen, Sas u. 2.		DIM	nincs	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	A létesítmény nem önálló épület, a villámvédelem nem a DIM feladata	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használo
4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 1-7.		DIM	nincs	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használo
4033 Debrecen, Szabó Pál u. 61-63.		DIM	inaktív	DIM	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	DIM	DIM	SZMSZ szerinti használo
4225 Debrecen, Szentgyörgyfalvi u. 7.		DIM	nincs	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	DIM	DIM	SZMSZ szerinti használo
4030 Debrecen, Tégláskert u. 51.		DIM	nincs	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	DIM	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használo
4032 Debrecen, Thomas M. u. 1.		DIM	nincs	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	A létesítmény nem önálló épület, a villámvédelem nem a DIM feladata	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használo
4032 Debrecen, Thomas M. u. 45.		DIM	nincs	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	A létesítmény nem önálló épület, a villámvédelem nem a DIM feladata	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használo
4031 Debrecen, Tócskért tér 5.		DIM	nincs	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	A létesítmény nem önálló épület, a villámvédelem nem a DIM feladata	nincs	DIM	SZMSZ szerinti használo
4028 Debrecen, Víztorony u. 11.		DIM	nincs	nincs	nincs	nincs	DIM	DIM	DIM	nincs	nincs	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo	SZMSZ szerinti használo/DIM	DIM	DIM	A létesítmény nem önálló épület, a villámvédelem nem a DIM feladata	DIM	DIM	SZMSZ szerinti használo